


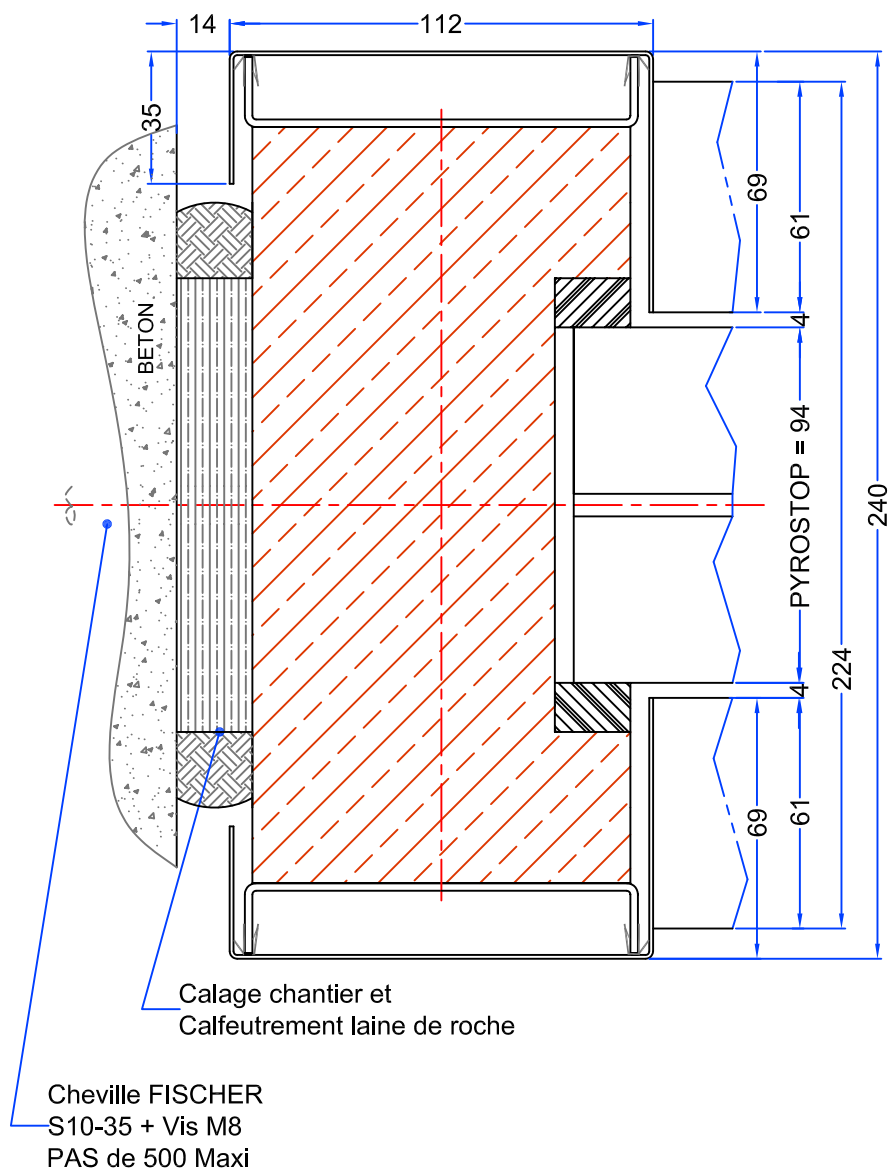

Ind B : 14-05-12 - mise à jour suivant PV EI
Ind. A du 18-03-2004 : Cartouche

boullet
PORTES COUPE-FEU

"Les marches de l'Oise"
bâtiment "Athènes"

BP 30 019 - 60104 Creil Cedex 01
Tél. : 03.44.64.98.98 - Fax : 03.44.64.98.99
E-mail : contact@boullet.fr

FERMETURES COUPE-FEU

Chassis Vitré EI 180
Type 119
Montant d' Extrémité
PV ETECTIS 12-A-133

Plan N°:	B441	Indice:	B
Extension:	".pdf"	Ech.:	1/2
Détail:	Détail 1		
Service:	COM.		
Date :	24-12-2002	Dess.:	B. DECORBIE