




1- Le kit 21012-1 est constitué de l'ensemble contacteur, de la boîte de raccordement & de la notice de montage. Enlever le couvercle de la boîte puis procéder au branchement des contacts conformément à la notice collée sur le couvercle.

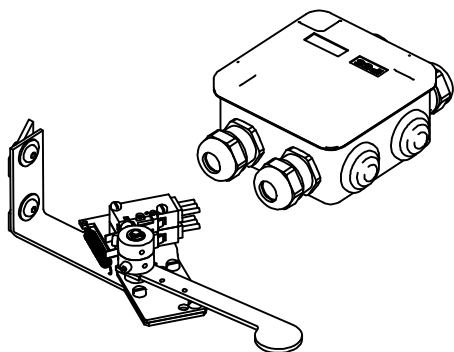


2-Effectuer le traçage pour positionner la 1ère vis du dispositif à 121mm mini du montant du cadre

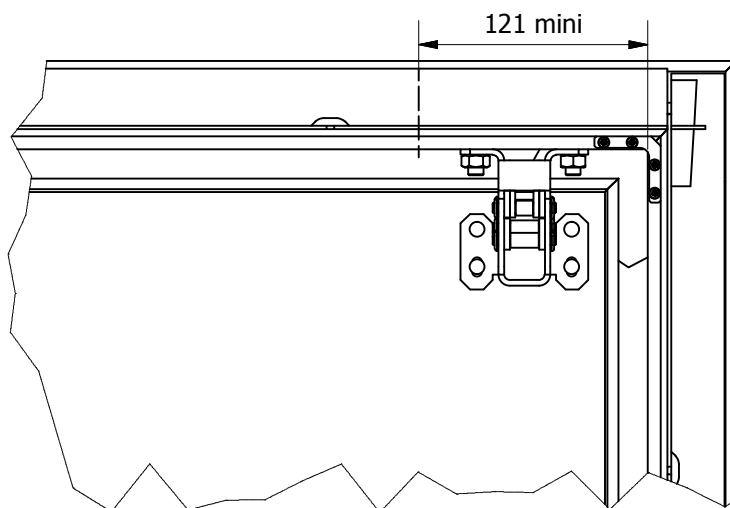

3-Placer les inserts dans la rainure du profil puis serrer les vis à l'aide d'une clé pour vis à 6 pan creux

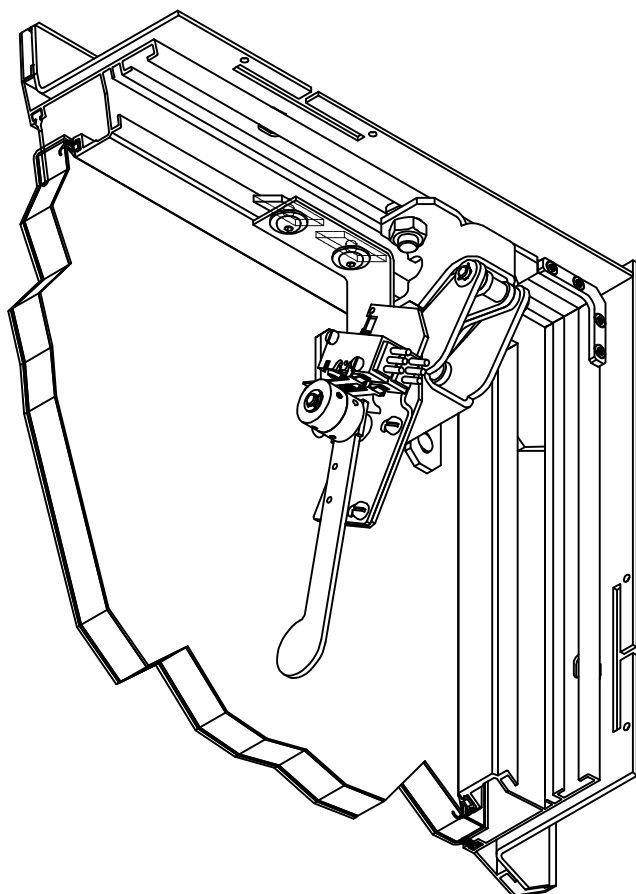

4-Une fois l'ensemble monté sur l'appareil et raccordé électriquement, procéder au réglage des contacteurs de position suivant les instructions de mise en oeuvre des contacts additionnels

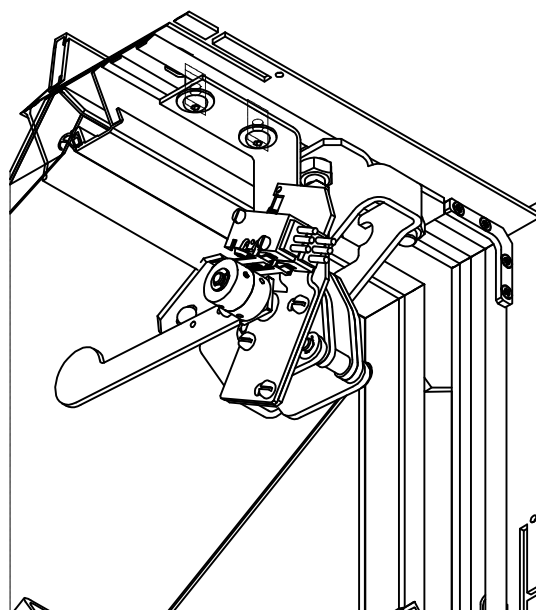

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE

AIRLAM PANNEAU-Mise en oeuvre des contacts additionnels Date: 02/12/2014



SOUCHIER

11 rue des Campanules CS30066
77436 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 - FRANCE

Tél. + (33) 01 60 37 79 50
Fax + (33) 01 60 37 79 89

Ech: sans

Ind: Ø

CT24-AIRLAM PANNEAU-10