
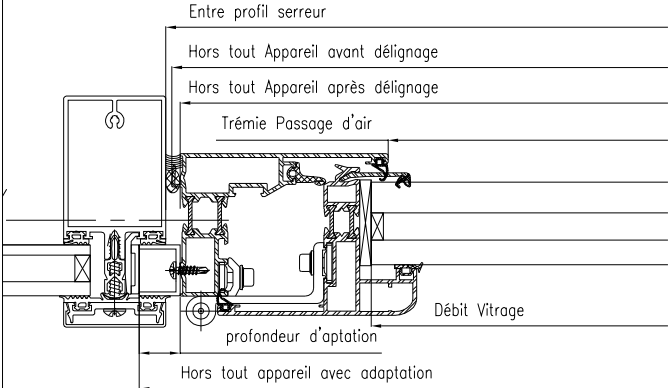


Détermination du Hors tout appareil en fonction de la réservation

EXUBAIE	Hors tout Appareil mini	Trémie passage d'air	Débit Vitrage
RPT	(Réservation tableau) - 10 mm	(Hors-tout appareil) - 212 mm	(Hors-tout appareil) - 195 mm
STD	(Réservation tableau) - 10 mm	(Hors-tout appareil) - 180 mm	(Hors-tout appareil) - 195 mm

Détermination du Hors tout appareil en fonction de l'entre profil serreur

Exubate	Hors tout Appareil mini (avant délignage des ergots)	Hors tout Appareil mini (après délignage des ergots)	Hors tout Appareil mini (avec adaptation)	Trémie passage d'air	Débit Vitrage
RPT	(Entre profil serreur) - 6 mm	(Entre profil serreur) - 14 mm	(Hors tout après délignage) + profondeur d'adaptation* mm	(Hors-tout appareil) - 212 mm	(Hors-tout appareil) - 195 mm
STD	(Entre profil serreur) - 6 mm	(Entre profil serreur) - 14 mm	(Hors tout après délignage) + profondeur d'adaptation* mm	(Hors-tout appareil) - 180 mm	(Hors-tout appareil) - 195 mm

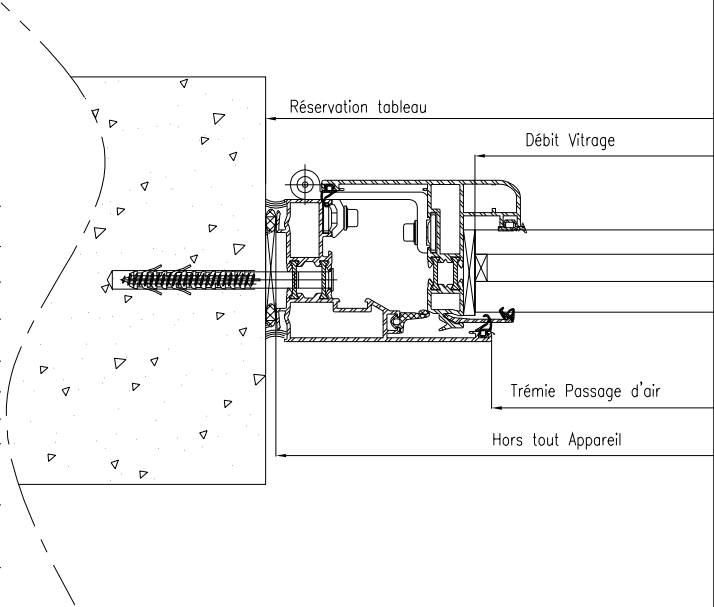

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation

© copyright SOUCHIER S.A.

EXUBAIE – TABLEAUX DE VARIABLES

Le: 21/12/07



B.P. 2 - 77201 MARNE LA VALLÉE - CEDEX 1 - FRANCE
Tél : (33) 01 60 37 79 50 / Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: SANS

Ind: ø

CT3-CE-BAIE-26