



CURTEX V2 T124

MARS 2025

DESCRIPTIF	3
MONTAGE ET D'ENTRETIEN	7
MAINTENANCE.....	7
MARQUAGE D'IDENTIFICATION.....	7
PLANS.....	9

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le rideau CURTEX V2 est un rideau de compartimentage composé d'un ou de plusieurs cylindres en acier sur lesquels est fixé un tissu en fibre de verre enduit de polyuréthane. Chaque cylindre est équipé d'un moteur électrique associé à un frein électromagnétique 24 VCC. Cet ensemble est installé dans un coffre en acier d'épaisseur 10/10^{ème} avec une bavette d'épaisseur minimum 125/100^{ème}. En partie basse du tissu, une barre de charge en acier permet au rideau de se dérouler sous l'action de la gravité lorsque le frein n'est plus alimenté. Le moteur est uniquement utilisé pour la remontée du rideau.

CERTIFICATION

Le rideau CURTEX V2 est un rideau de compartimentage certifié :

- Certifié CE selon les normes NF EN 16034 et NF EN 13241 (pour les versions pare flammes)
- DAS conformément aux normes NF S 61-937-1 et NF S 61-937-4
- Certifié NF – Porte résistant au feu

RIDEAU




Les rideaux CURTEX V2 sont composés :

- D'un ou de plusieurs cylindres à gorge en acier 12/10^{ème}, Ø 89 mm ou Ø 100 mm, sur lequel le tissu est maintenu.
- D'un axe de portée installé à une extrémité de cylindre.
- D'un ensemble moteur-réducteur- frein 24 V CC à l'autre extrémité.
- De deux suspentes d'extrémité sur lesquelles le cylindre est positionné, une suspente anti-déflexion est ajoutée dans le cas d'un rideau comportant des cylindres de longueurs supérieures ou égales à 4.000 mm. Des suspentes intermédiaires sont également présentes pour assurer la jonction des tôles de coffres lorsque plusieurs sont nécessaires, en fonction de la largeur du rideau.
- De tôles de fermetures principales, basses et avant ainsi que de joues latérales composant le coffre du rideau.
- De guides latéraux.
- Les joues latérales et la coulisse de guide forment une seule pièce.
- D'une barre de charge en acier permettant le passage en position de sécurité du rideau, elle peut être :
 - Monobloc, d'épaisseur 20/10^{ème}, mise en place en partie basse du tissu par coulissement sur l'ourlet de ce dernier équipé d'un rond acier Ø 4 mm
 - En deux parties, en acier, d'épaisseur 15/10^{ème}, mise en place en partie basse du tissu par boulonnage en prenant en pince le tissu.
 - Cette barre de charge est équipée, en option, d'une barre palpeuse ayant pour fonction d'arrêter la descente du rideau en cas de présence d'obstacle (présence obligatoire en cas d'effort ≥ 15 daN pour le DAS et la NF).
- D'une rampe d'irrigation pour une performance EI coupe-feu (hors certification CE).

Le rideau CURTEX V2 fonctionne sur le principe de la sécurité positive par descente gravitaire :

- Le rideau est maintenu en position d'attente par le frein électromagnétique alimenté.
- Lors de la perte d'alimentation du frein, le rideau passe en position de sécurité via un contact de position de sécurité uniquement sous l'action de la gravité, aucune alimentation du rideau n'est nécessaire.
- Le réarmement du rideau (retour en position d'attente) s'effectue en actionnant le moteur alimenté en 24 VCC.

- Trois types de coffres sont disponibles selon les configurations :

Monocylindre	Multicylindre superposé	Multicylindre juxtaposé
		
L x H (mm) = 193 x 221 – Tube Ø89 mm L x H (mm) = 253 x 281 – Tube Ø100 mm	L x H (mm) = 253 x 471 – Tube Ø100 mm	L x H (mm) = 302 x 221 – Tube Ø89 mm L x H (mm) = 432 x 281 – Tube Ø100 mm

LIMITES DIMENSIONNELLES

Certification NF et conformité DAS

	Dimensions de passage libre(en mm)												Classement : Produits de base				Mode		
	Ø 89								Ø 100				Sens du feu*	Classement de résistance au feu (en min)**					
	Largeur				Hauteur				Largeur									Hauteur	
	Mini		Maxi		Mini		Maxi		Mini		Maxi							Mini	
T124/1 Non irrigué	1000	1.500	5,939	21,408	4.329	300	4.071	3.600	980	1.500	5,939	21,408	4.399	300	RV	E 30	E 60	E 120	2
T124/2 Irrigué																4.399	3,9	El230	

*sens du feu =

- RV: feu Recto-Verso

**Degré de résistance au feu = E (Etanchéité au feu) ; W = (Rayonnement) ; I (Isolation Thermique -I₁ : Installation sans restriction ; I₂ : paroi et revêtement adjacent classés au minimum M1 ou B s3 d0 sur une distance de 100 mm à partir du bord extérieur du dormant du rideau)

Note :

Pour pose en applique et une performance EI coupe-feu, 38 mm doivent être soustraits aux dimensions minimales et maximales

Longueur maximale d'un cylindre : 6m

Nombre maximal de cylindre : 4

PV Feu

		Dimensions de passage libre(en mm)										Classement : Produits de base				
		Ø 89					Ø 100					Sens du feu*	Classement de résistance au feu (en min)**			
		Largeur		Hauteur			Largeur		Hauteur				E 30	E 60	E 120	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi							
T124/1 Non irrigué	1000	1.500	Illimitée	6.0000	300	12.000	980	1.500	Illimitée	4.399	300	12.000	RV	E 30	E 60	E 120
T124/2 Irrigué						4.329								4.329	El230	El260

*sens du feu =

- RV: feu Recto-Verso

**Degré de résistance au feu = E (Etanchéité au feu) ; W = (Rayonnement) ; I (Isolation Thermique -I₁ : Installation sans restriction ; I₂ : paroi et revêtement adjacent classés au minimum M1 ou B s3 d0 sur une distance de 100 mm à partir du bord extérieur du dormant du rideau)

Note :

Pour pose en applique et une performance EI coupe-feu, 38 mm doivent être soustraits aux dimensions minimales et maximales

Longueur maximale d'un cylindre : 6m

Note : le coffret de commande des rideaux permet le contrôle de 4 cylindres maximum, au-delà une étude spécifique est nécessaire.

En rideau multicylindre un recouvrement de 600 mm entre chaque panneau de tissu est réalisé afin de garantir l'étanchéité.

POSE

Nature de la paroi support :

- Construction support rigide à forte densité d'épaisseur minimale 150 mm et de masse volumique minimale 2200 kg/m³.
- Construction support rigide à faible densité d'épaisseur minimale 150 renforcée de masse volumique minimale 650 kg/m³.
- Dans une cloison en plaques de plâtre renforcée.
- Dans une structure métallique.

	E 30	E 60	E 120	El ₂ 30	El ₂ 60	El ₂ 120
Béton forte densité - applique - ep.200 mm	X	X	X	X	X	X
Béton forte densité - linteau - ep.200 mm	X	X	X			
Béton forte densité - applique - ep.150 mm	X	X	X	X	X	X
Béton forte densité - linteau - ep.150 mm	X	X	X			
Béton forte densité - suspentes	X	X	X			
Poutre métallique	X	X	X			
Béton faible densité - applique	X	X				
Cloison en plâtre - applique	X	X				

JEUX DE FONCTIONNEMENT

Pour une installation en applique :

Décalage des coulisses au bord de la baie : 0 mm, excepté pour pose en applique en EI coupe-feu : 19 mm

Recouvrement latéral (entre la baie et l'extrémité de la toile) : 87 mm

Recouvrement haut : 109 mm (Ø89) ou 139 mm (Ø100)

Jeu entre le voile béton et la toile : 27 mm (Ø89) ou 37 mm (Ø100)

Pour une installation en tunnel et en suspente :

Jeu entre le voile béton et la toile : 0 mm

Pour tous les types d'installation :

Jeu au sol : 0 ou 10 mm

TISSU

	TYPE 124/1	TYPE 124/2
Matière	Fibre de verre	
Enduction	Polyuréthane, sur une face	
Epaisseur	0,70 mm $\pm$ 5%	0,60 mm $\pm$ 5%
Densité	Tissu	630 g/m ² $\pm$ 5%
	Enduction	30 g/m ² $\pm$ 5%
	Totale	660 g/m ² $\pm$ 5%
Réaction au feu	A2 s1 d0	

OPTIONS DE SECURITE

- Avec contacts de position d'attente et de sécurité

ACCESSOIRES

	Type 124/1	Type 124/2	Mode 2
MOTORISATION	BECKER Réf. : XL30/L14G FKB 12A (24)		
FREIN	Electromagnétique intégré au moteur (24V)		
ARMOIRE DAS AES	BOULLET : Armoire DAS – AES Rideau Textile Réf. : QARMOIRE24V-01 à QARMOIRE24V-08 dimensions 500 x 500 x 210 mm (HxLxP) et QARMOIRE24V/A dimensions 400 x 400 x 210 mm (HxLxP) – autonomie 2 h et QARMOIRE24V/B dimensions 500 x 500 x 210 mm (HxLxP) – autonomie 48 h cartes : AES EV 24V 3A 75W + AESI 24V 3A 75W		
CONTACTS DE POSITION	Contact de position d'attente réf. : XCKP2103P16 (TELEMECANIQUE) et contact de position réf. : 83169 (CROUZET) ou réf. : D2VW-5L1-1 (OMRON)		
LAME PALPEUSE	MAYSER réf. : EKS002 ou EKS011 BIRCHER réf. : ELE016/020J2V1/1/L3 Câble spiral 2 x 1		
IRRIGATION	Electrovanne Danfoss NO Réf. : WZB2 (EPDM ou EV220B ou 21W X ZE xxx) Vanne ¼ de tour pour tube 1 « ½ ou 2 » Filtre Y avec robinet de rinçage Rampe 1 « ½ ou 2 » + buses ½ K SS 60 (Spaying System) Raccord 0 étrier réf. : 8370 A-1-½ x ½ (Spaying System)		

SPECIFICATIONS

GENERALITES :

- | | |
|--|---|
| a) Dispositifs de commande : | Electrique. |
| b) Temps de passage en position de sécurité :
par mètre | 30 s maximum jusqu'à 5 m de hauteur (5s maximum en plus
ou fraction de mètre supplémentaire) |
| c) Blocage en position de sécurité : | Par gravité. |
| d) Protection contre la corrosion : | |
| • Pièces en acier : | Galvanisation ou laquage |
| • Pièces en aluminium : | Brut ou anodisation classe AA15 ou laquage, |
| • Autres pièces : | Selon nomenclature. |
| e) Température d'utilisation et de stockage : | De 0°C à + 50°C. |

ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE (OUVERTURE-FERMETURE) :

- | | |
|--|--|
| a) Moteur Becker ref XL30/14G FKB 12A (avec frein) | 24 V CC – 6,3 A – 150 W |
| b) Frein | 24 VCC |
| c) Coffret réf. QARMOIRE24V-XX : | 230 V CA - Dimensions 500 x 500 x 210 mm (HxLxP) |
| d) Coffret réf. QARMOIRE24V/A : | 230 V CA - Dimensions 400 x 400 x 210 mm (HxLxP) |

CLASSEMENTS OBTENUS CONFORMEMENT AUX NORMES NF EN 16034 :2014 & 13241 :2003 + A2 : 2016

RESISTANCE AU FEU :

E30 – E60 – E120 (TYPE 124/1)

CONSIGNES D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Se reporter à la « NOTICE DE MONTAGE » : NM Curtex V2 T124

CONSIGNES DE MAINTENANCE REALISEES SELON LA NF S 61933

Les contrôles et vérifications sont à effectuer une fois par an au minimum par un organisme agréé.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

1. Marquage NF :

Tous les rideaux sont identifiables grâce à une plaque ou une étiquette signalétique apposée sur le bas d'une des coulisses latérales :

← 190 →

↑ 40 ↓


PORTES RÉSISTANT AU FEU EN METAL
www.marque-nf.com
 NF 277


BOULLET
 PORTES RÉSISTANT AU FEU

SOUCHIER-BOULLET S.A.S.
 Parc SEGRO – ZAC de Lamirault – 42 rue de Lamirault –
 CS20762 – 77090 COLLEGIEN
 Tél : 01.60.37.79.50 Fax : 01.60.37.79.89

Réf. :
Lot :

Mode :
Année :

Sens feu :

Ne jamais enlever, peindre ou recouvrir cette plaque.

N° de fabrication
 Référence Commerciale

2 derniers chiffres de l'année de fabrication
 Caractéristiques de résistance au feu suivant tableau ci-dessous*

RV : feu recto verso
 OP : feu opposé aux paumelles / au mécanisme
 CP : feu coté paumelles / au mécanisme

2. Marquage CE : T124/1

Mode 0 : porte normalement fermée sans système de refermeture
 Mode 1 : porte normalement fermée équipée d'un système de refermeture
 Mode 2 : porte normalement ouverte équipé d'un système de retenue

CARACTERISTIQUES DE RESISTANCE AU FEU	
E	Etanchéité au feu
EI	Etanchéité au feu et Isolation thermique
EW	Etanchéité au feu et rayonnement
W	Rayonnement

uniquement (rideau non-irrigué)


BOULLET
 PORTES RÉSISTANT AU FEU

RIDEAUX A ENROULEMENT EN TOILE INTERIEURS
EN 16034:2014 - EN 13241:2003 + A2:2016
 SOUCHIER-BOULLET SAS - 77090 COLLEGIEN - FR
 Tel: 01.60.37.79.50 - Fax: 01.60.37.79.89 - www.souchier-boullet.com


CE
 1812

Année du certificat CE:

N° DoP:

Appareil / Modèle	Type	Passage libre (mm)	N°AR	Ligne de	N° Appareil	Date de fabrication
x						
Résistance au feu		Endurance de la fermeture automatique:				
Etanchéité à la fumée		Contre la dégradation				
Capacité du déclenchement		Contre le vieillissement				
Fermeture automatique		0				
		NPD				


Résistance au feu :	E120	E60	E30
Etanchéité à la fumée :	NPD		
Capacité du déclenchement :	NPD		
Fermeture automatique :	C		
Endurance de la fermeture automatique :			
Contre la dégradation	0		
Contre le vieillissement	NPD		

1. Titulaire
2. Année de délivrance – Déclaration de performances
3. N° d'identification de l'organisme de certification
4. Référence commerciale (Gamme – Modèle – Type)
5. Dimensions du vantail (mm)
6. N° lot et année de fabrication
7. Résistance au feu
8. Etanchéité à la fumée
9. Capacité du déclenchement
10. Fermeture automatique
11. Endurance de la fermeture contre la dégradation
12. Endurance de la fermeture contre le vieillissement
13. N° de DoP : **DoP Curtex V2_indA**

Note : un rideau marqué CE – NF EN 16034 et admis à la marque NF – Portes résistant au feu en métal aura donc deux marquages d'identification, respectivement CE et NF



Curtex V2 T124

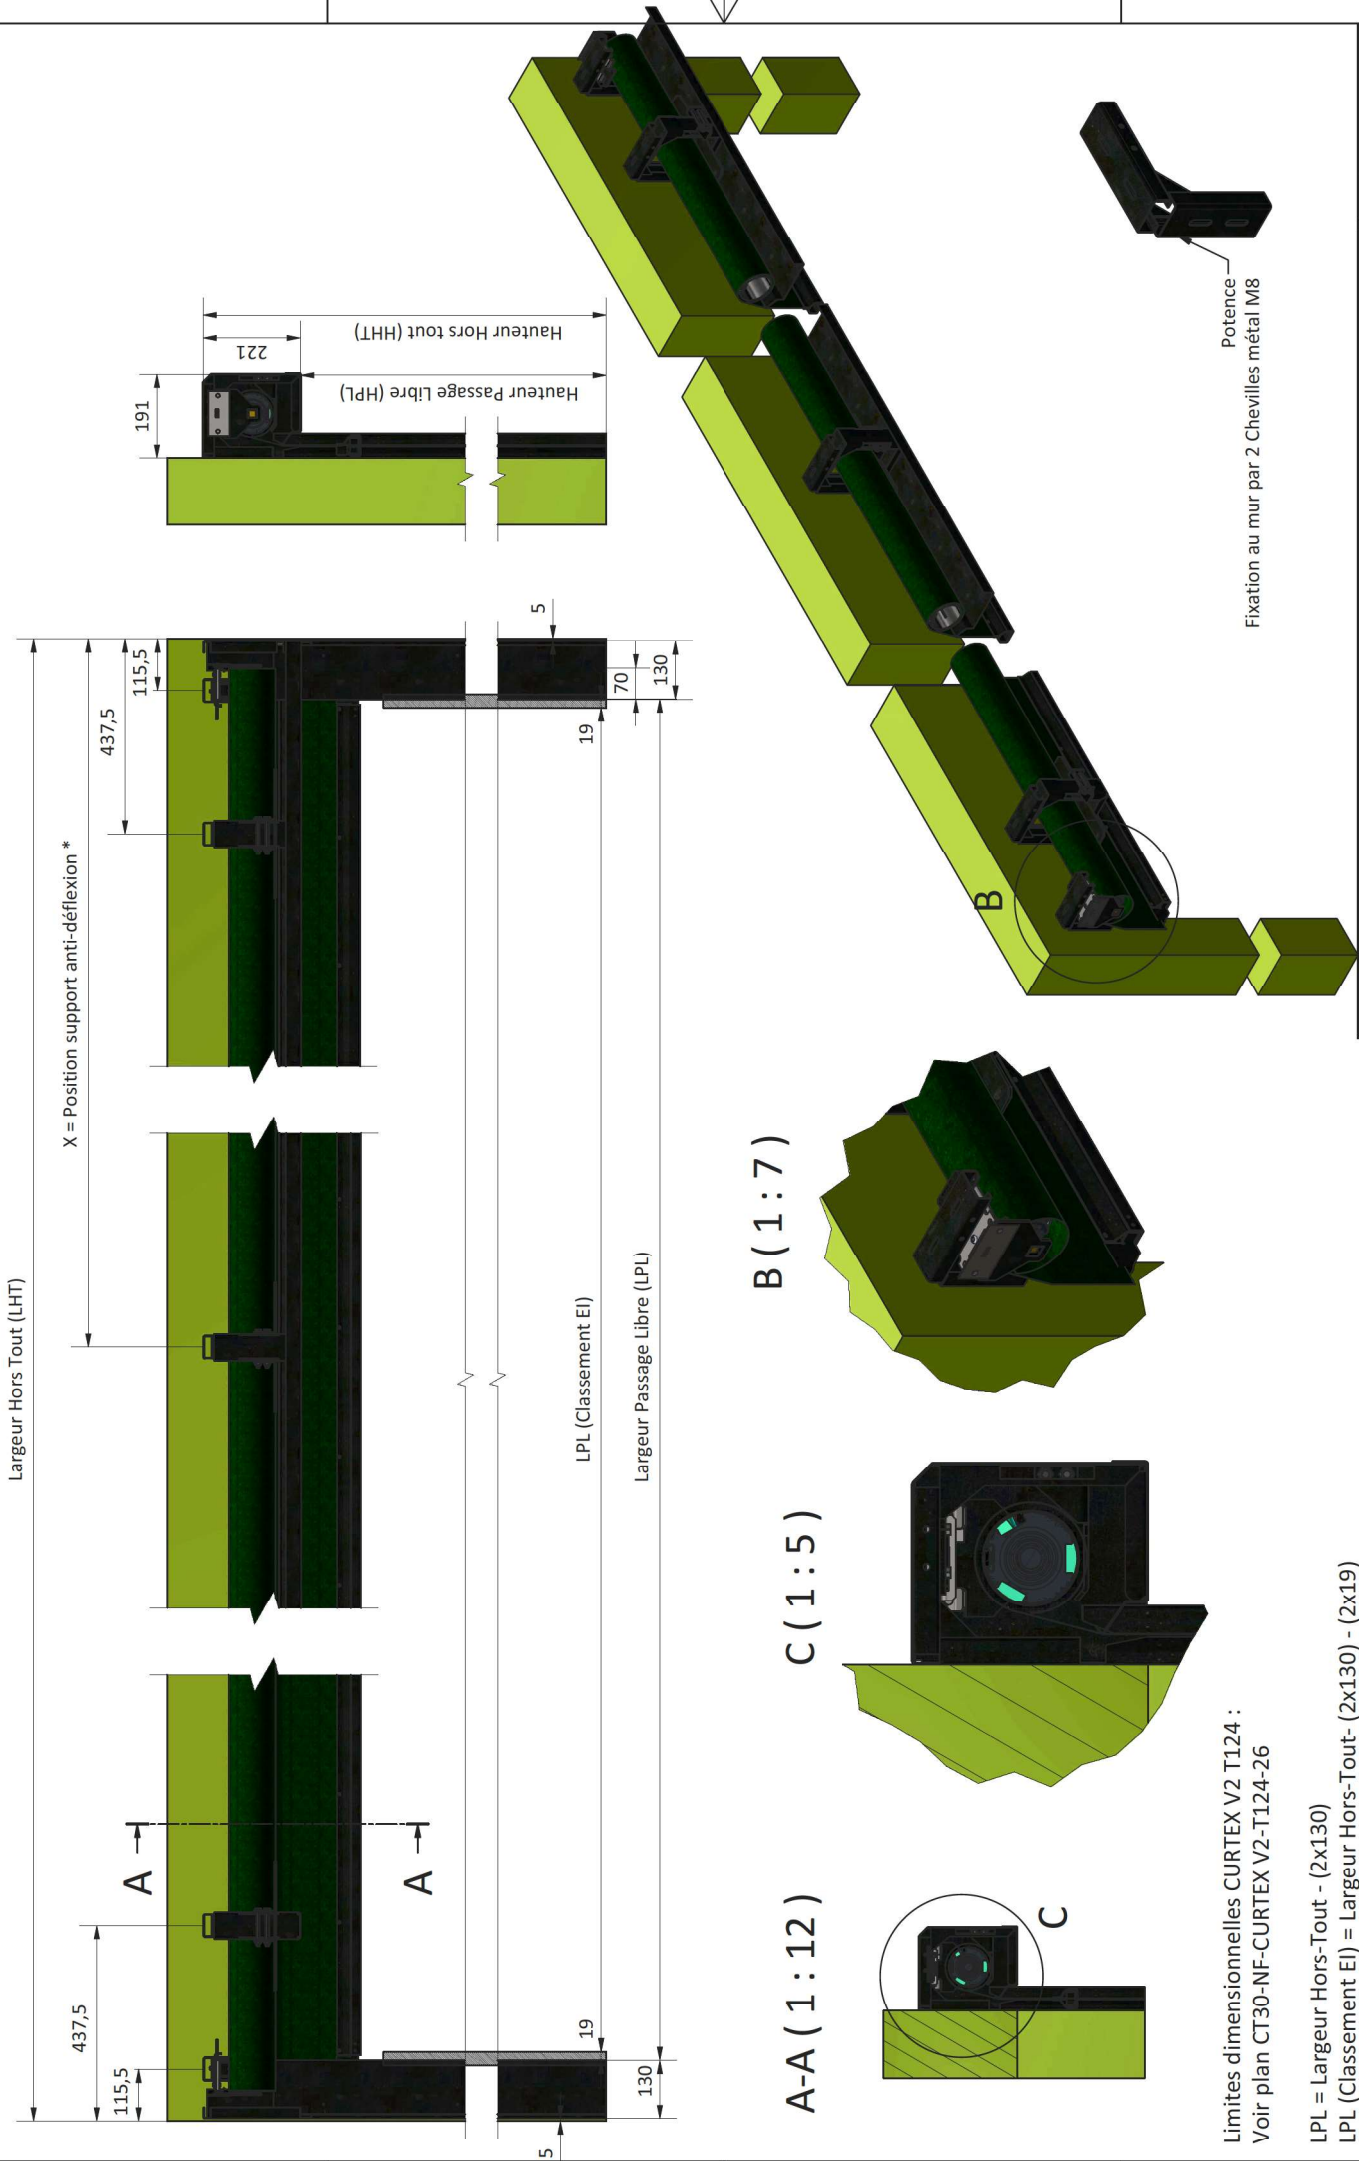

Limites dimensionnelles CURTEX V2 T124 :
Voir plan CT30-NF-CURTEX V2-T124-26

LPL = Largeur Hors-Tout - (2x130)

LPL (Classement EI) = Largeur Hors-Tout- (2x130) - (2x19)

* Règles de mise en place des supports anti-déflexions




1 Support anti-déflexion si longueur du cylindre $\geq$ 4000mm

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHER SAS - FRANCE

CURTEX V2 T124 - Mono-cylindre Ø 89 en Applique Date: 01/09/2017

11 rue des Campanules CS30066 Tél. + (33) 01 60 37 79 50
77486 MARNE-LE-VALEECED82 - FRANCE Fax + (33) 01 60 37 79 89 Eché: 1 : 12 Ind: A CT30-NF-CURTEX T124-01



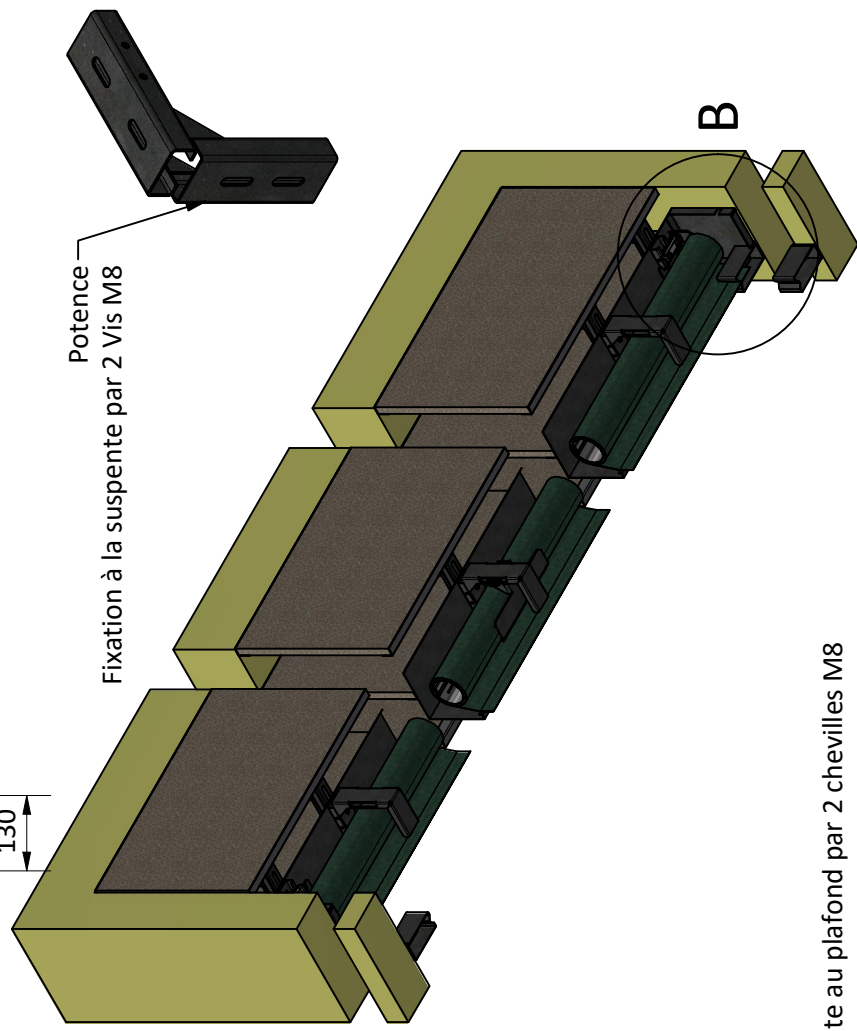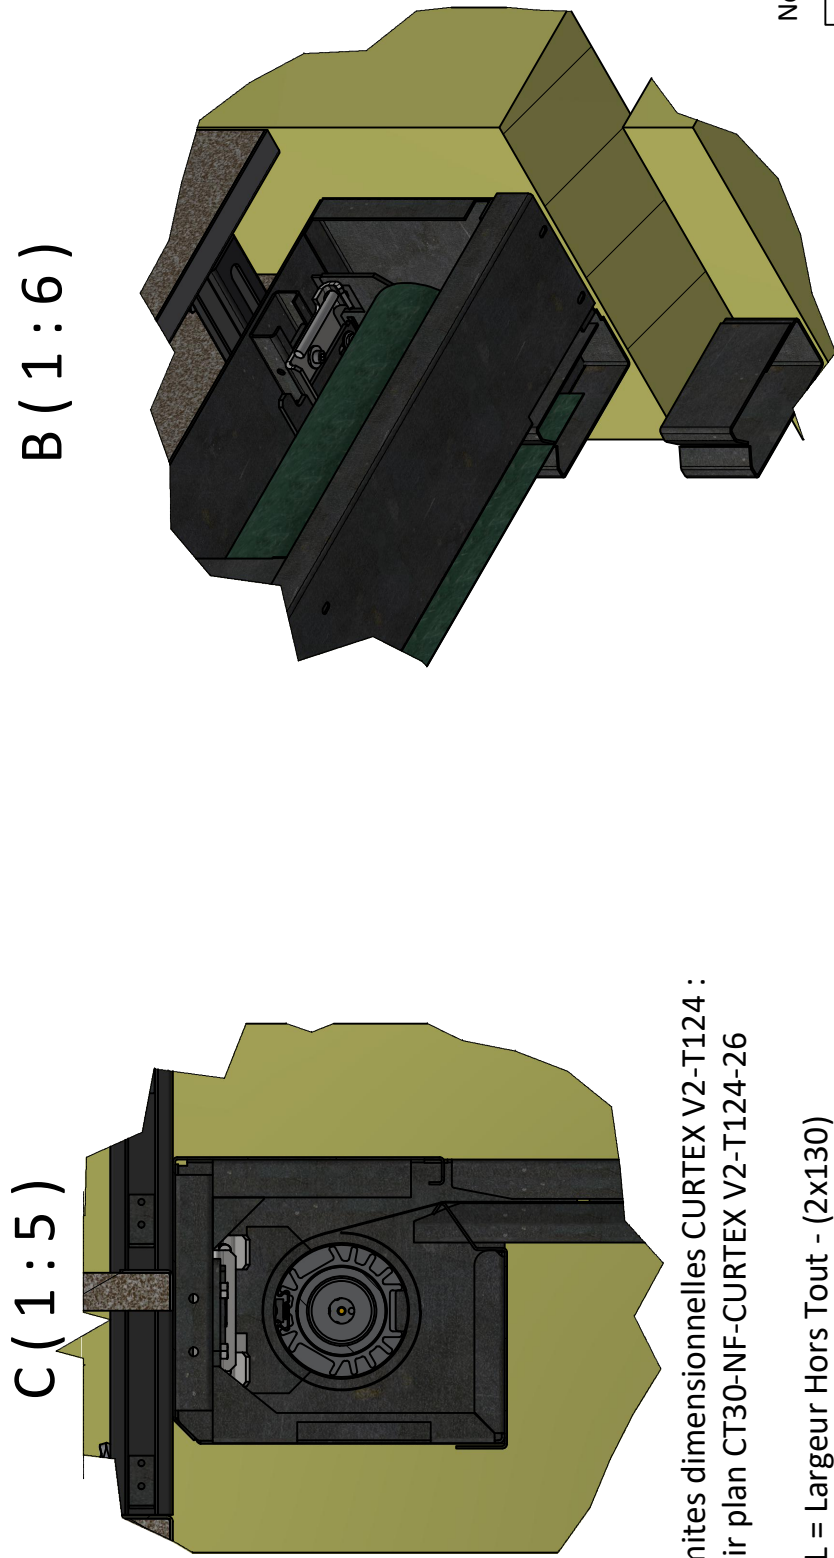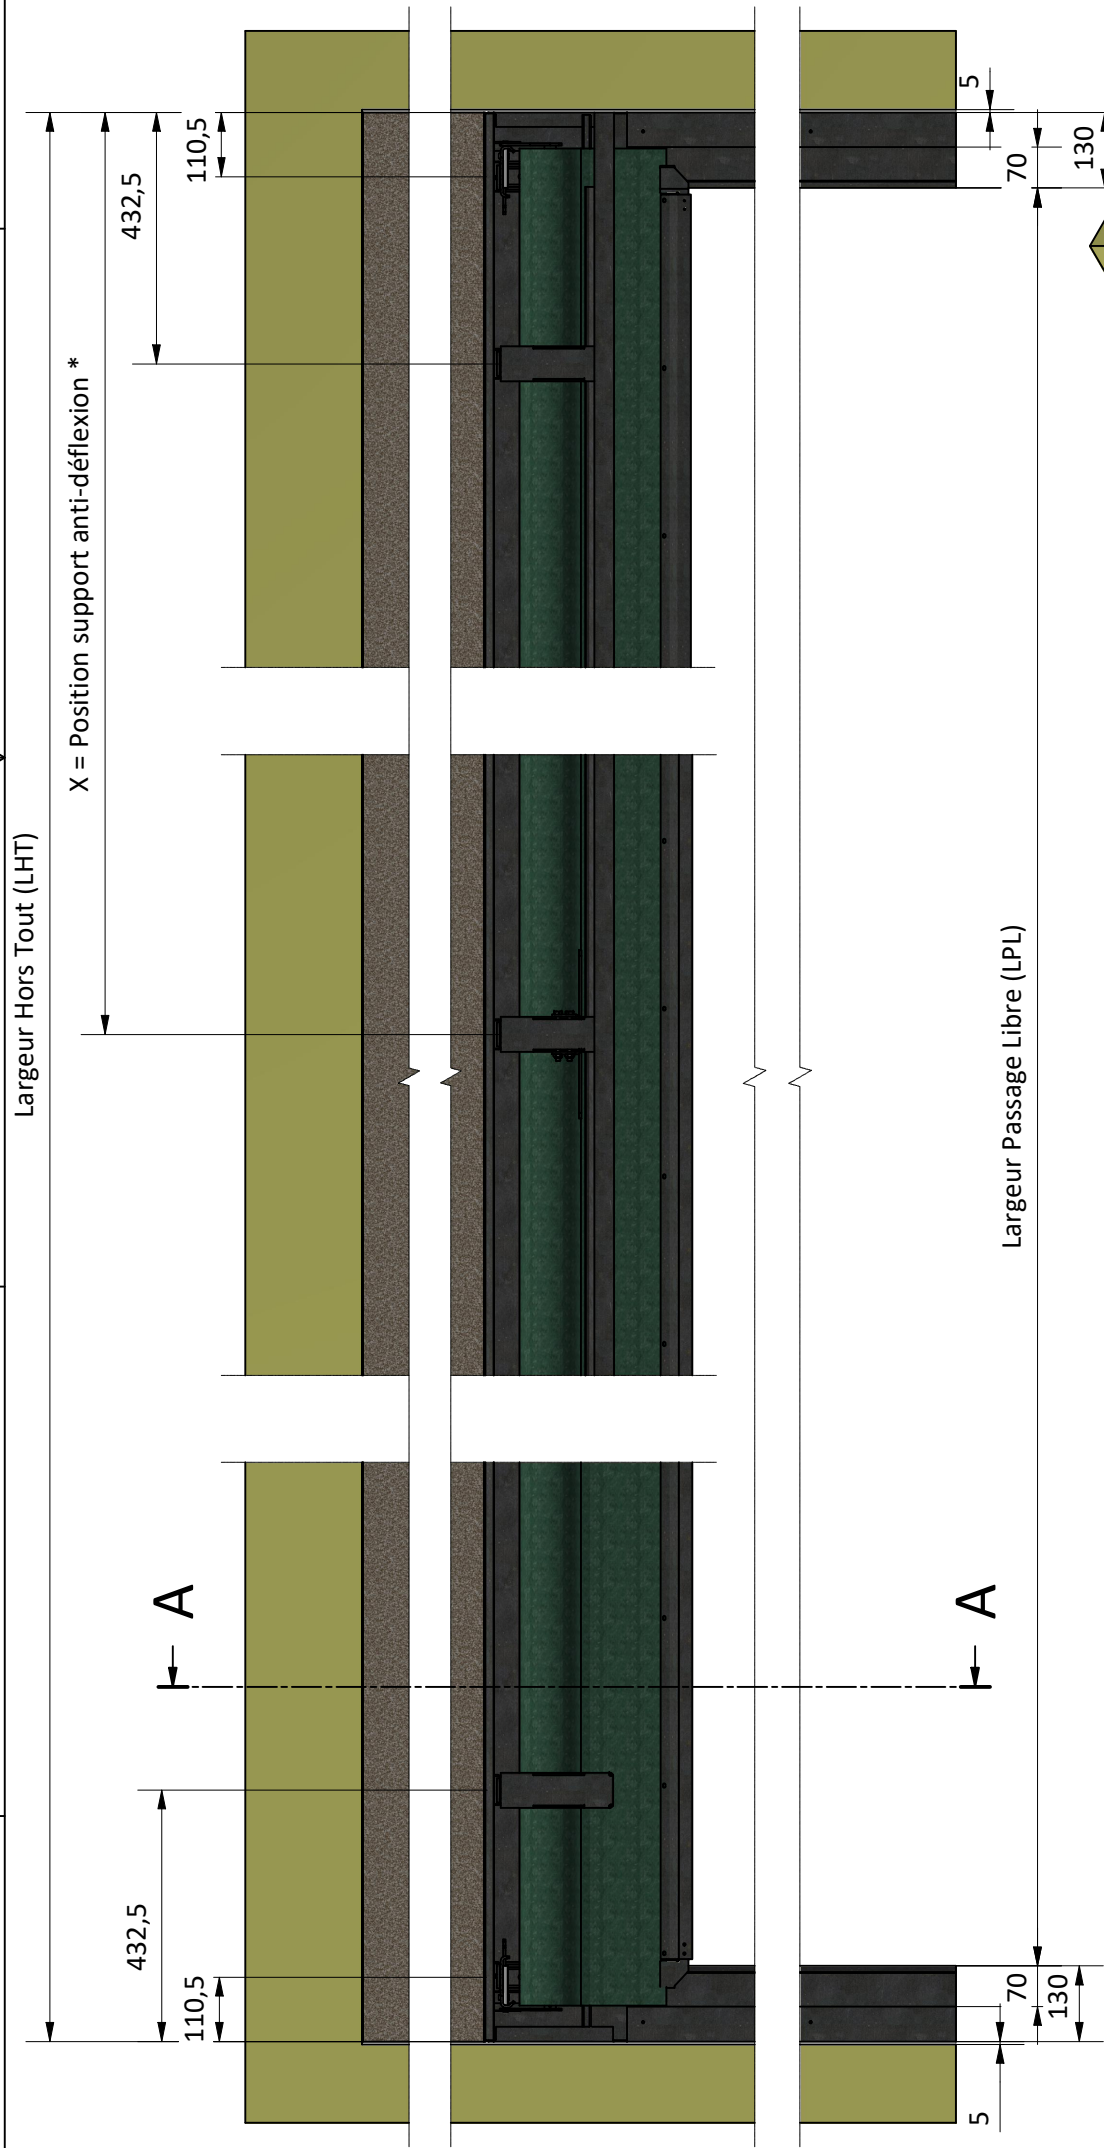

Nota : Fixation de la suspenste au plafond par 2 chevilles M8

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE

CURTEX V2-T124 Mono-cylindre Ø 89 coffre sous suspente	Date: 01/09/2017
--	------------------


	11 rue des Campanules CS30066 77436 MARIE-VALEE CEDEX - FRANCE		Ech: 1 : 13	Ind: A	CT30-NF-CURTEX-T124-03
	Tél + (33) 01 60 37 79 50 Fax + (33) 01 60 37 79 89				

Limites dimensionnelles CURTEX V2-T124 :
Voir plan CT30-NF-CURTEX V2-T124-26


LPL = Largeur Hors Tout - (2x130)

***Règles de mise en place des supports anti-déflexions**

1 Support anti-déflexion si longueur du cylindre $\geq 4000\text{mm}$

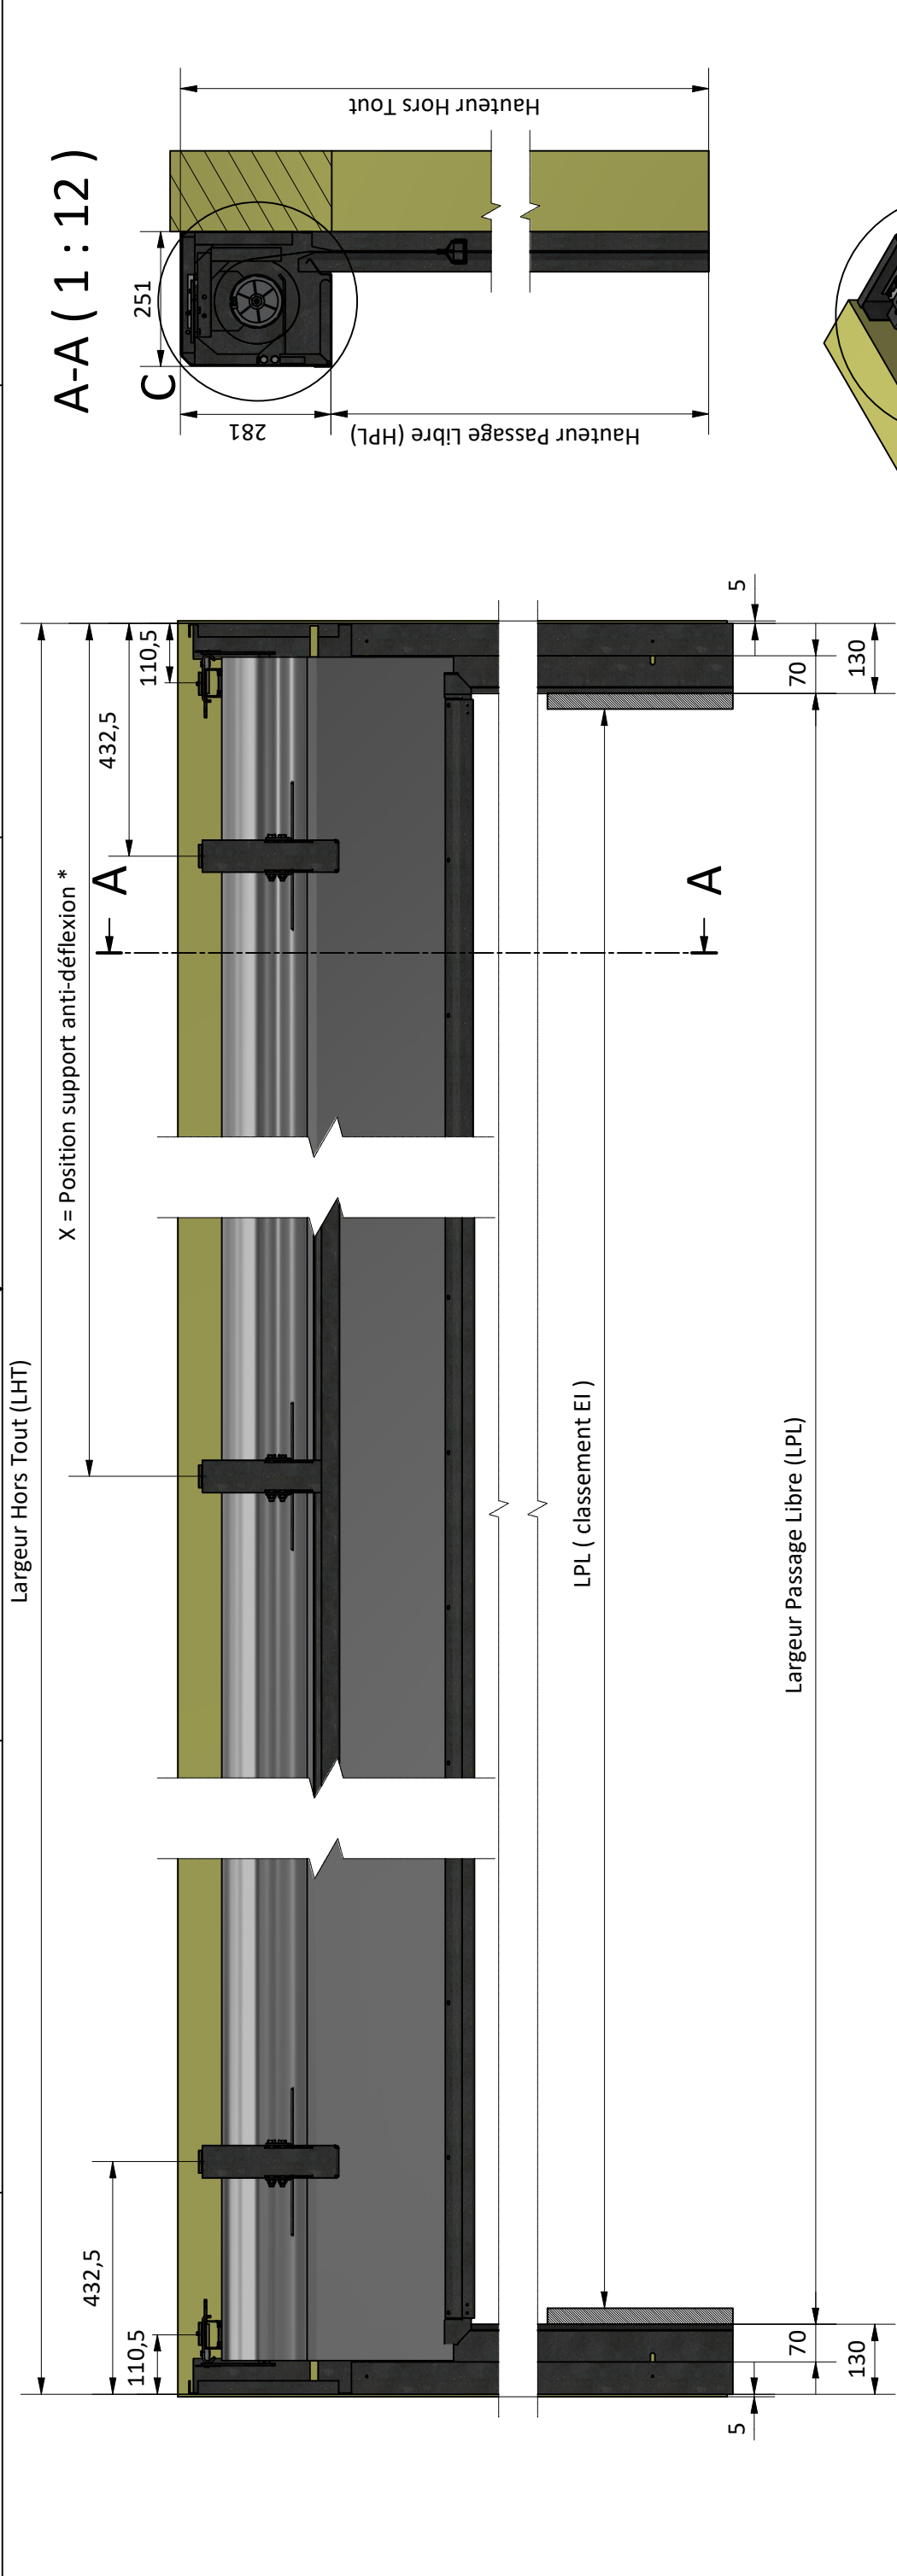

C (1 : 6)


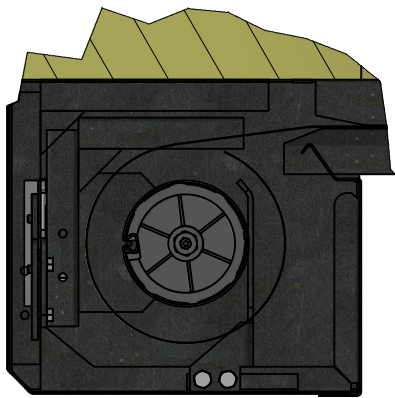


Limites dimensionnelles CURTEX V2-T124 :
Voir plan CT30-NF-CURTEX V2-T124-26

LPL = Largeur Hors Tout - (2x130)
LPL (Classement EI) = Largeur Hors Tout - (2x130) - (2x19)


*Règles de mise en place des supports anti-déflexions
1 Support anti-déflexion si longueur du cylindre ≥ 4000mm

B (1 : 7)

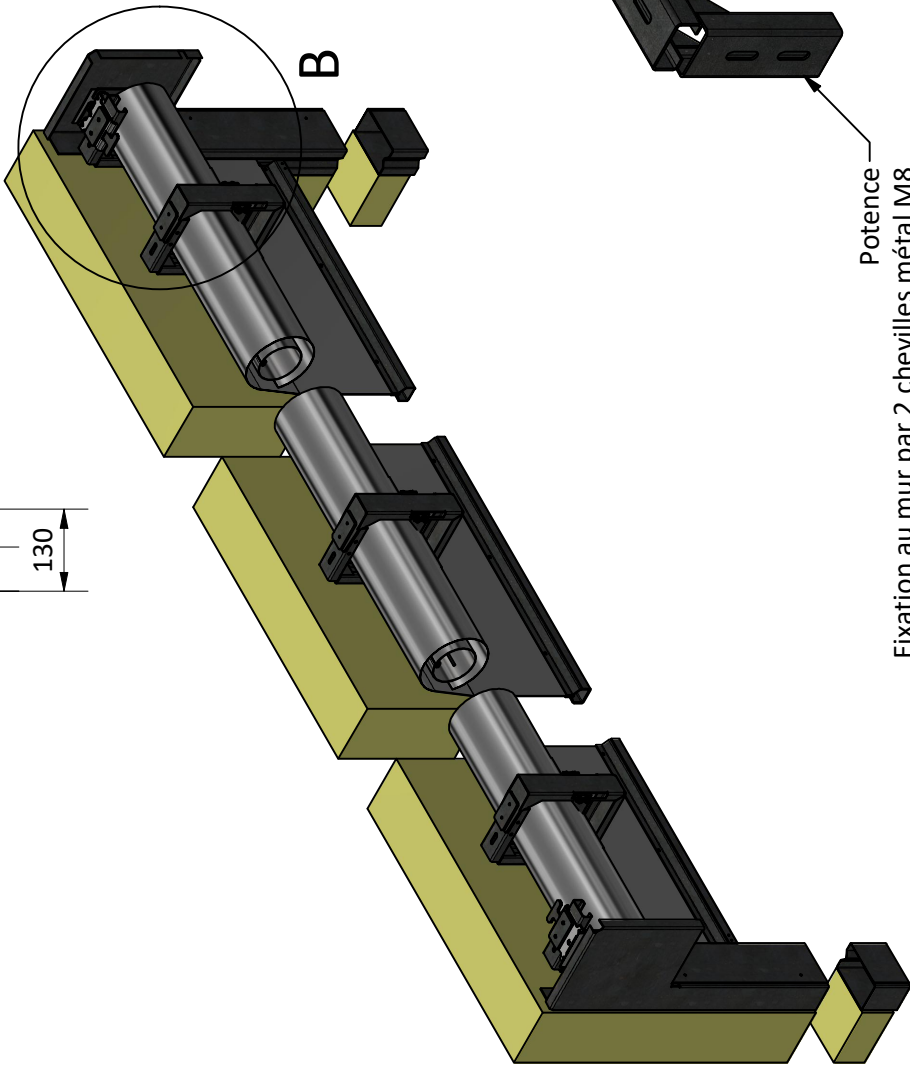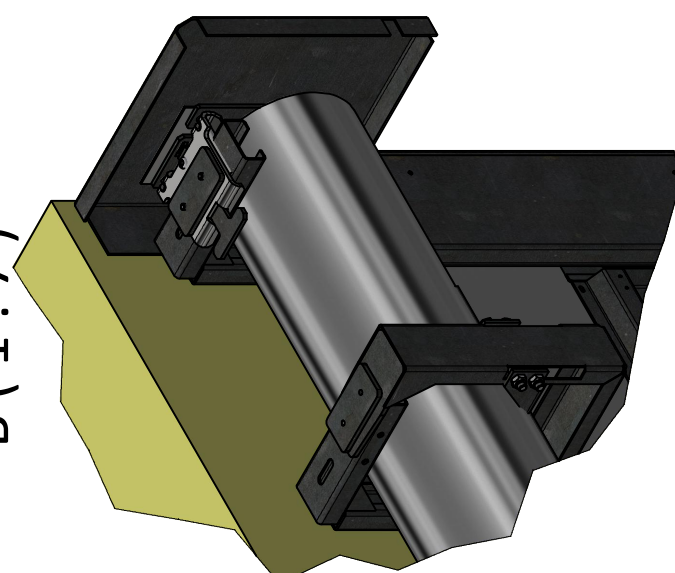


Potence
Fixation au mur par 2 chevilles métal M8

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE			
CURTEX V2-T124 Mono-cylindre Ø 100 coffre en Applique			
11 rue des Campanules CS30066 77436 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 - FRANCE		Tél. + (33) 01 60 37 79 50 Fax + (33) 01 60 37 79 89	Date: 01/09/2017
Ech: 1 : 12		Ind: A	CT30-NF-CURTEX-T124-05

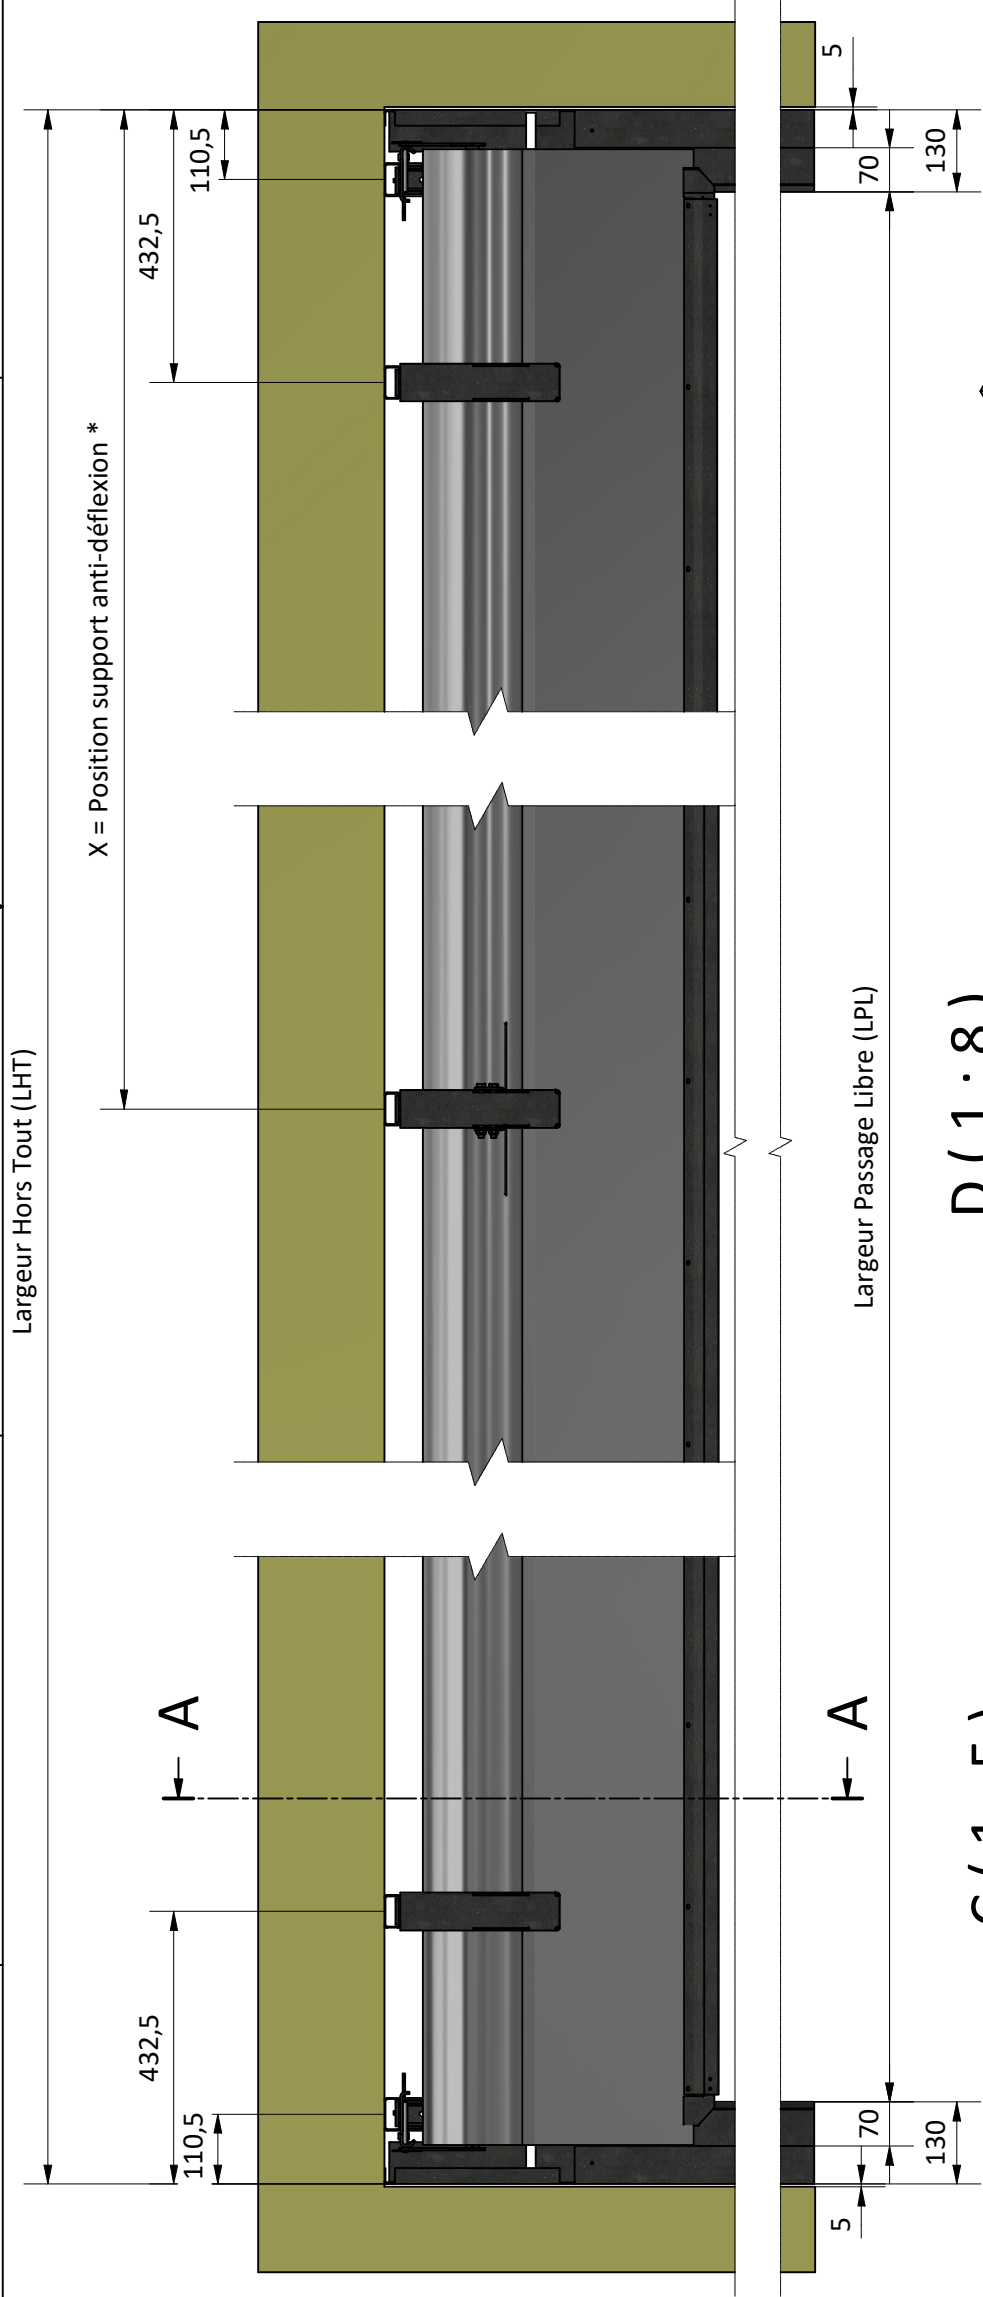

C (1 : 5)

D (1 : 8)

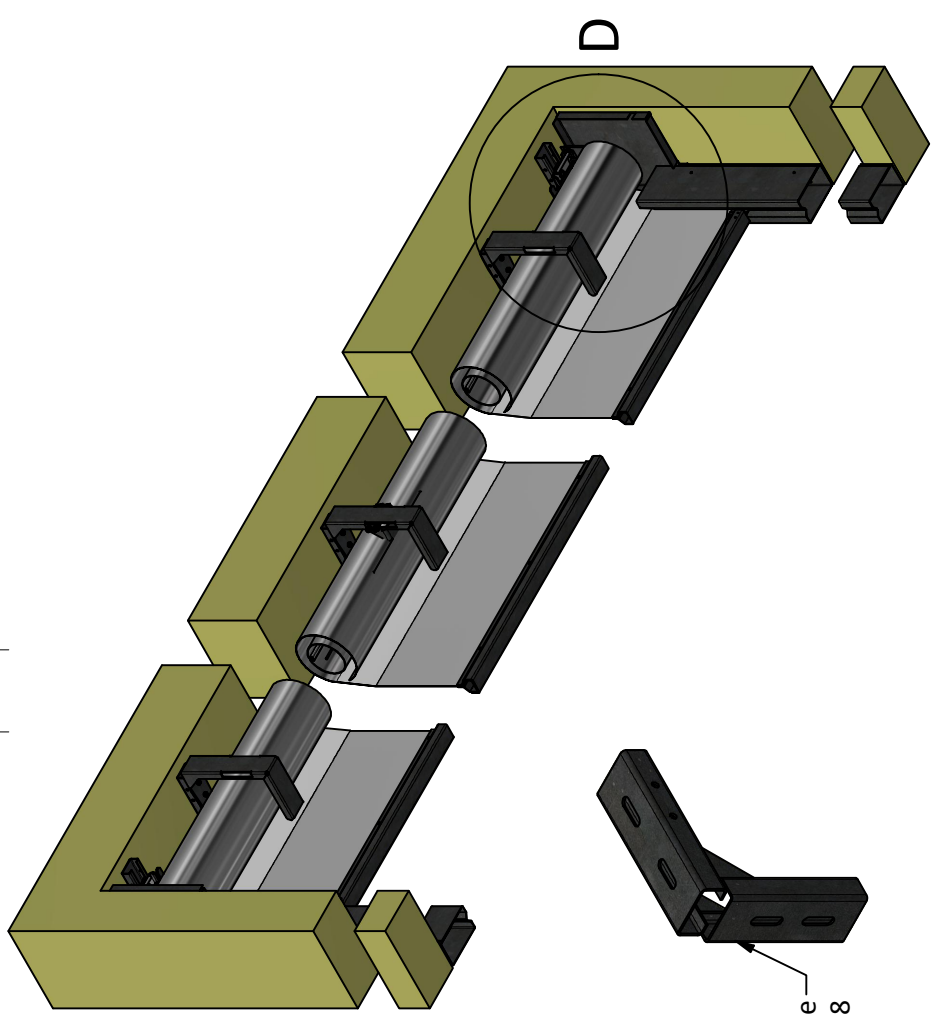

Fixation au plafond par 2 Chevilles métal M8

Limites dimensionnelles CURTEX V2-T124 :
Voir plan CT30-NF-CURTEX V2-T124-26

LPL = Largeur Hors Tout- (2x130)

* Règles de mise en place des supports anti-déflexions
1 Support anti-déflexion si longueur du cylindre ≥ 4000mm

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE


CURTEX V2-T124 Mono-cylindre Ø 100 coffre sous linteau Date: 01/09/2017

11 rue des Campanules CS30066 77436 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 - FRANCE	Tél. + (33) 01 60 37 79 50 Fax + (33) 01 60 37 79 89	Ech: 1 : 12 Ind: A	CT30-NF-CURTEX-T124-06
---	---	--------------------	------------------------




Largeur Hors Tout (LHT)

A-A (1 : 12)

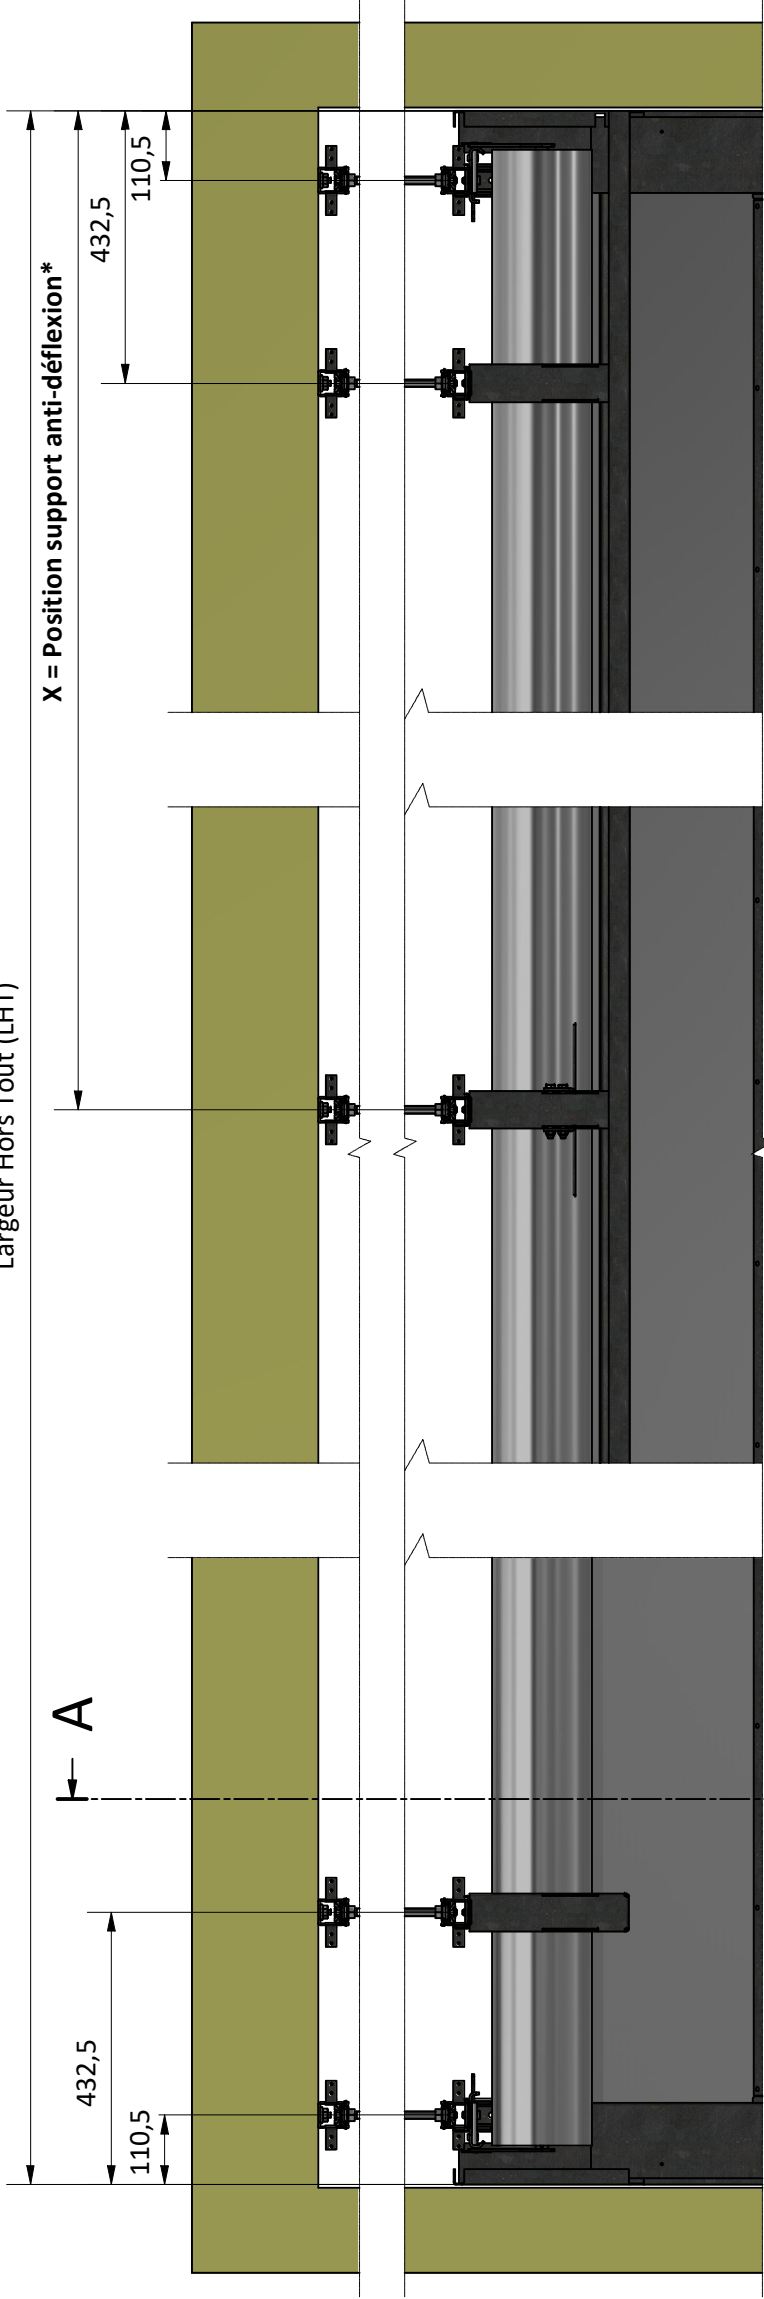


Largeur Passage Libre (LPL)



A

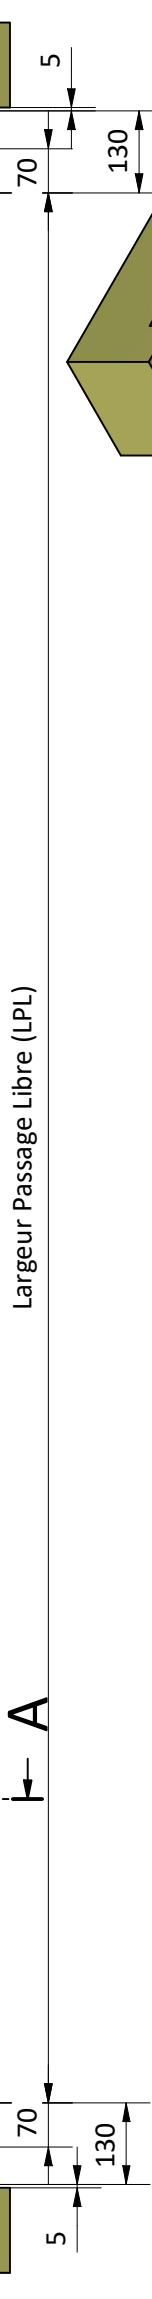

C (1 : 6)

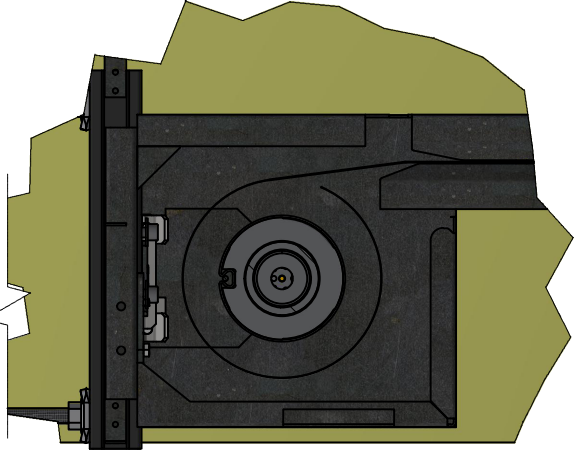

E (1 : 10)

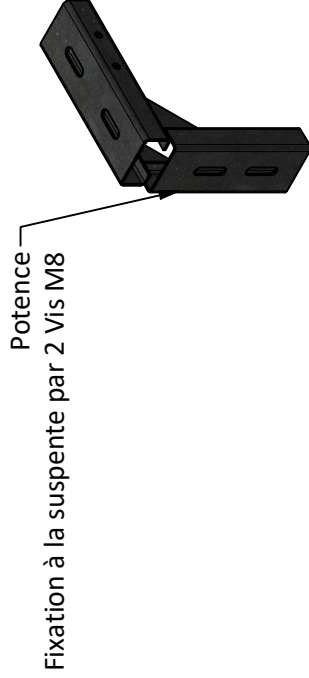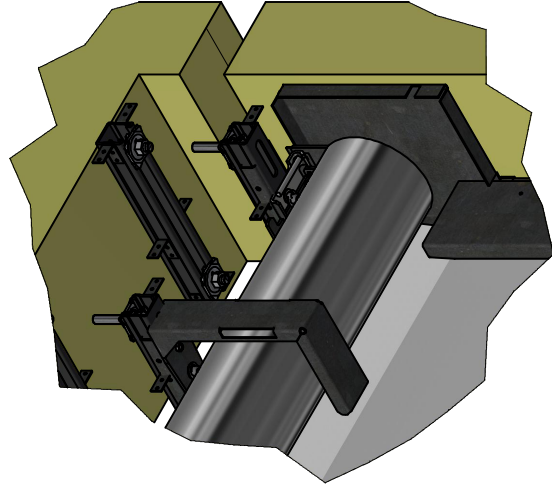

Potence
Fixation à la suspenste par 2 Vis M8

Limites dimensionnelles CURTEX V2-T124 :
Voir plan CT30-NF-CURTEX V2-T124-26

LPL = Largeur Hors Tout - (2x130)

*Règles de mise en place des supports anti-déflexions
1 Support anti-déflexion si longueur du cylindre $\geq 4000\text{mm}$

Nota : Fixation de la suspenste au plafond par 2 chevilles M8

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE

CURTEX V2-T124 Mono-cylindre Ø 100 coffre sous suspente Date: 01/09/2017

Tél. + (33) 01 60 37 79 50	Ech: 1 : 12	Ind: B
Fax + (33) 01 60 37 79 89	CT30-NF-CURTEX-T124-07	



11 rue des Campanules CS30066
77436 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 - FRANCE

Largeur Hors Tout (LHT)

X = Position support anti-déflexion *

A

432,5

110,5

432,5

110,5

A-A (1 : 12)

253

C

Hauteur Hors Tout (HHT)

Hauteur Passage Libre (HPL) 281

Largeur Passage Libre (LPL)

A

70

130

70

130

5

Profil pour fixation sur poutre

C (1 : 6)

B (1 : 7)

B

Potence
Fixation au profil par 2 vis M8

Limites dimensionnelles CURTEX V2-T124 :
Voir plan CT30-NF-CURTEX V2-T124-26

LPL = Largeur Hors Tout - (2x130)

*Règles de mise en place des supports anti-déflexions

1 Support anti-déflexion si longueur du cylindre $\geq 4000\text{mm}$

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation

© Copyright BOULLETT SAS - FRANCE

CURTEX V2 T124 Mono-cylindre Ø 100 coffre en pose sous poutre


Date: 01/09/2017

BOULLETT
PORTES RESISTANT AU FEU


11 rue des Campanules CS30066
77436 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 - FRANCE

Ech: 1 : 12 Ind: A


CT30-NF-CURTEX-T124-08

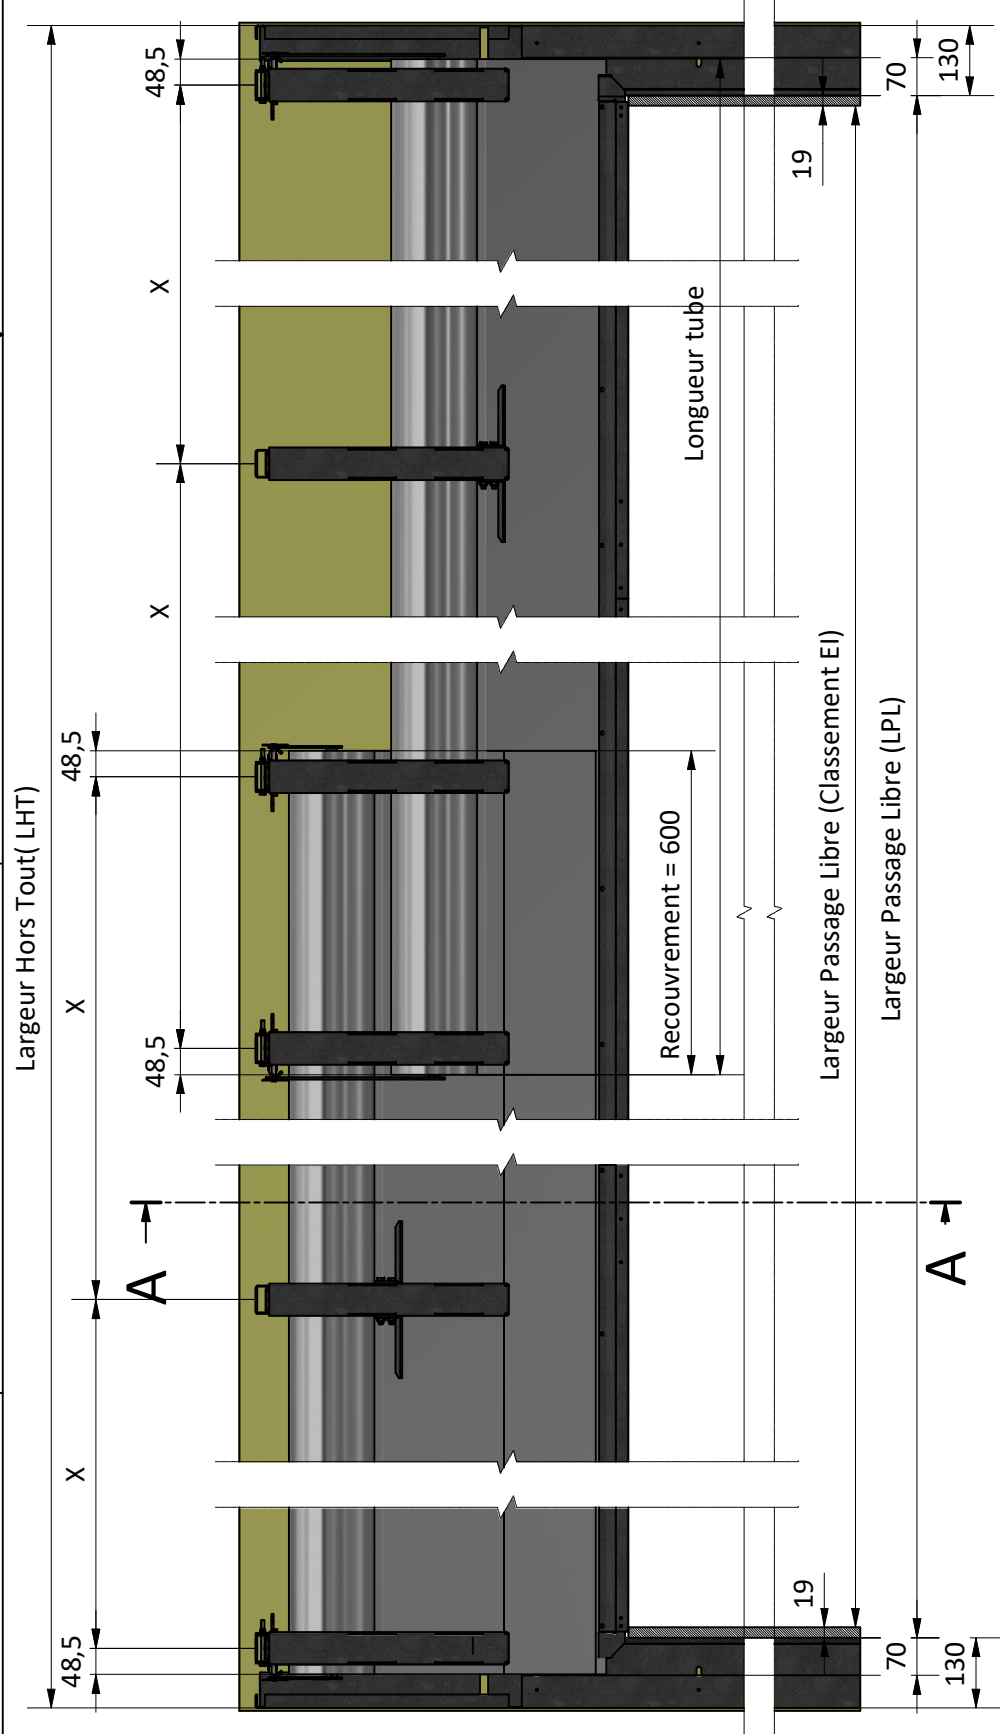


A-A (1 : 14)

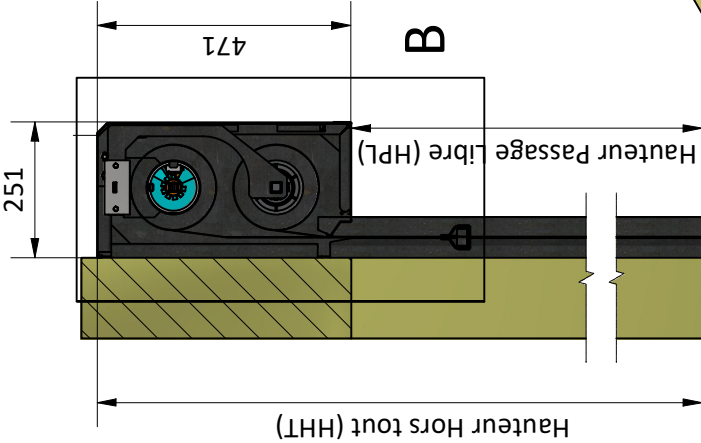


C (1 : 9)

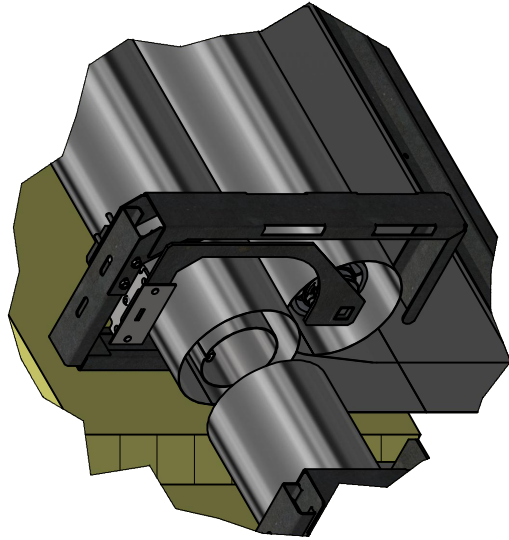

B (1 : 8)

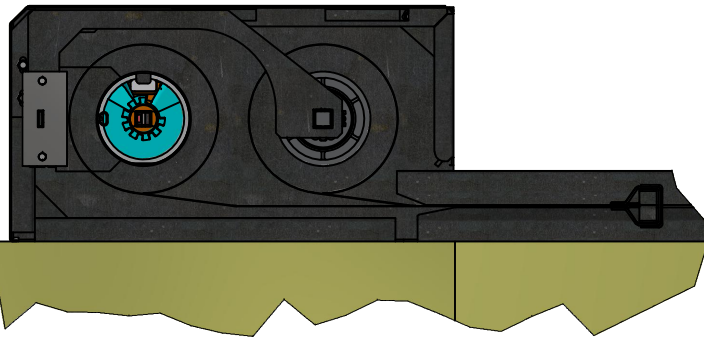

D (1 : 9)

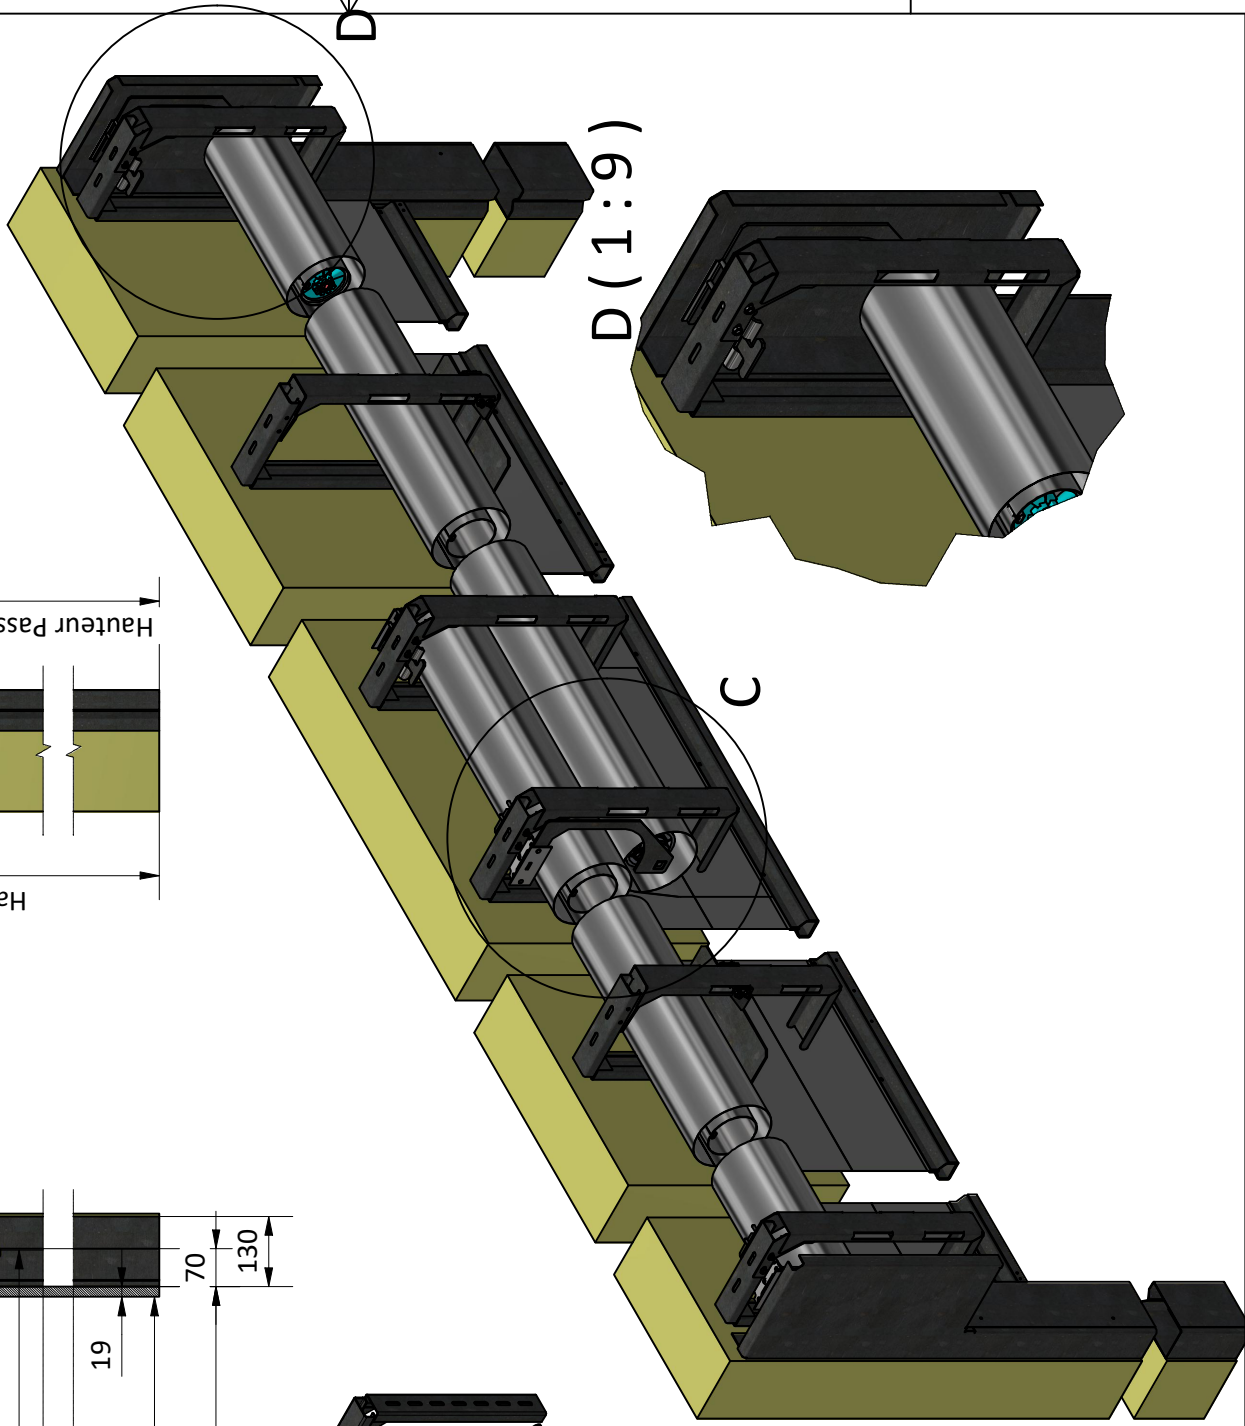

Limites dimensionnelles CURTEX V2 T124 :
Voir plan CT30-NF-CURTEX V2-T124-26

LPL = Largeur Hors Tout - (2x130)

LPL (Classement EI) = Largeur Hors Tout - (2x130) - (2x19)

* Règles de mise en place des supports anti-déflexions

1 Support anti-déflexion si longueur du cylindre $\geq$ 4000mm



Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE

CURTEX V2-T124 Superposé Ø100 coffre en Applique Date: 11/09/2017


11 rue des Campanules CS30066 77436 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 - FRANCE	Tél. + (33) 01 60 37 79 50 Fax + (33) 01 60 37 79 89	Ech: 1 : 14	Ind: A	CT30-NF-CURTEX-T124-13
---	---	-------------	--------	------------------------





A-A (1 : 14)

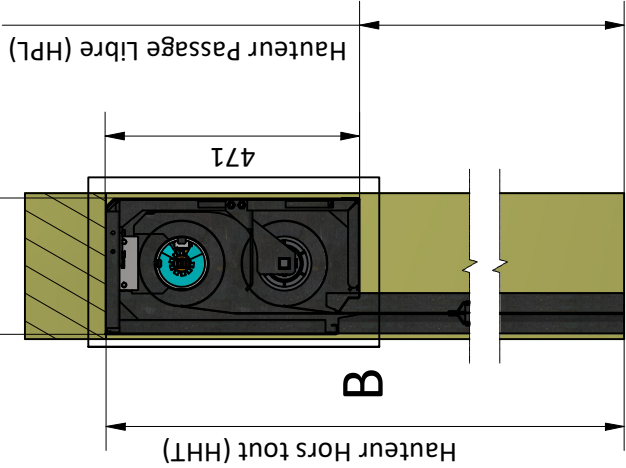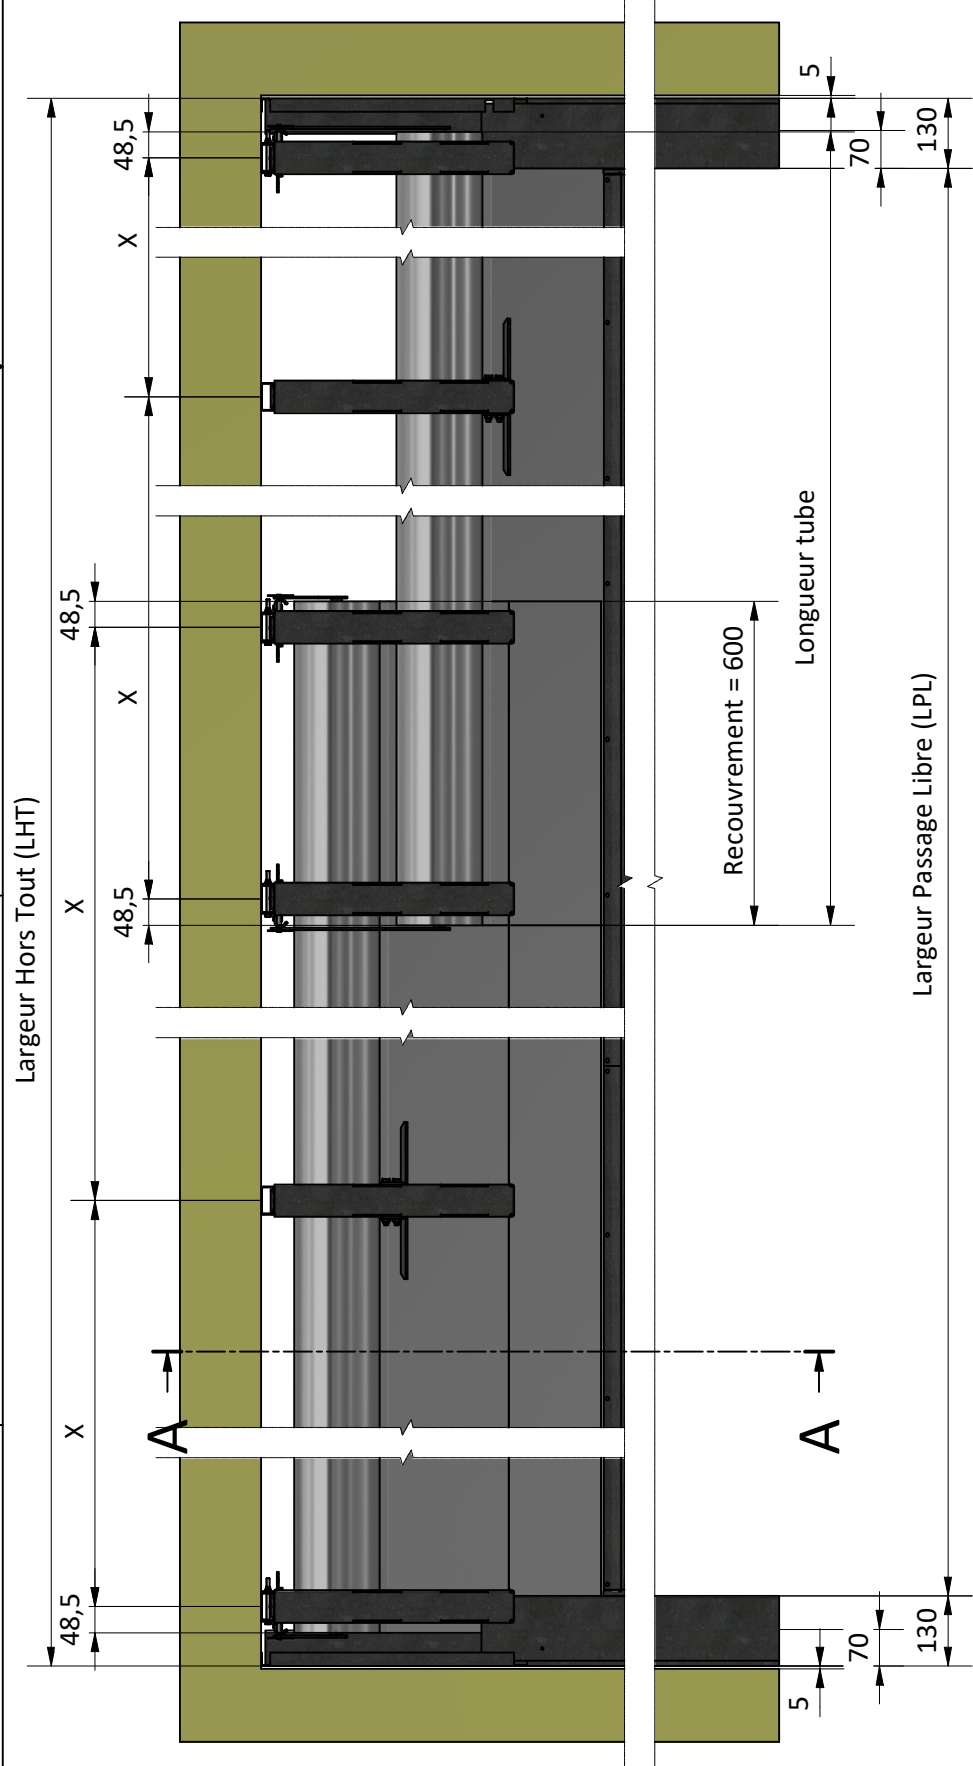


B (1 : 8)

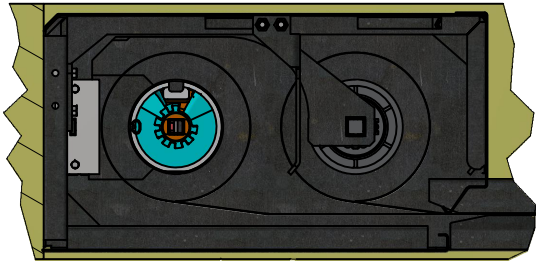

C (1 : 9)

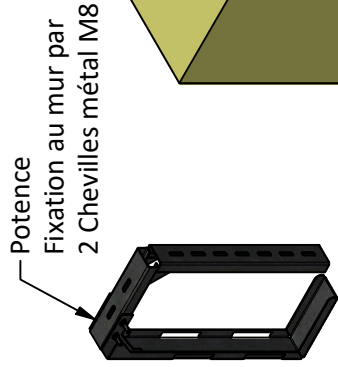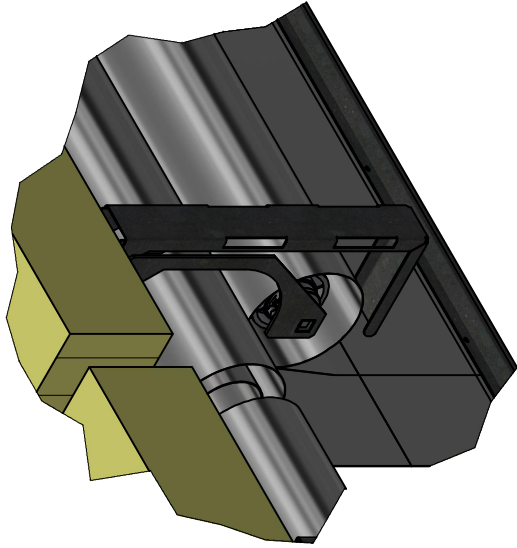

D (1 : 9)

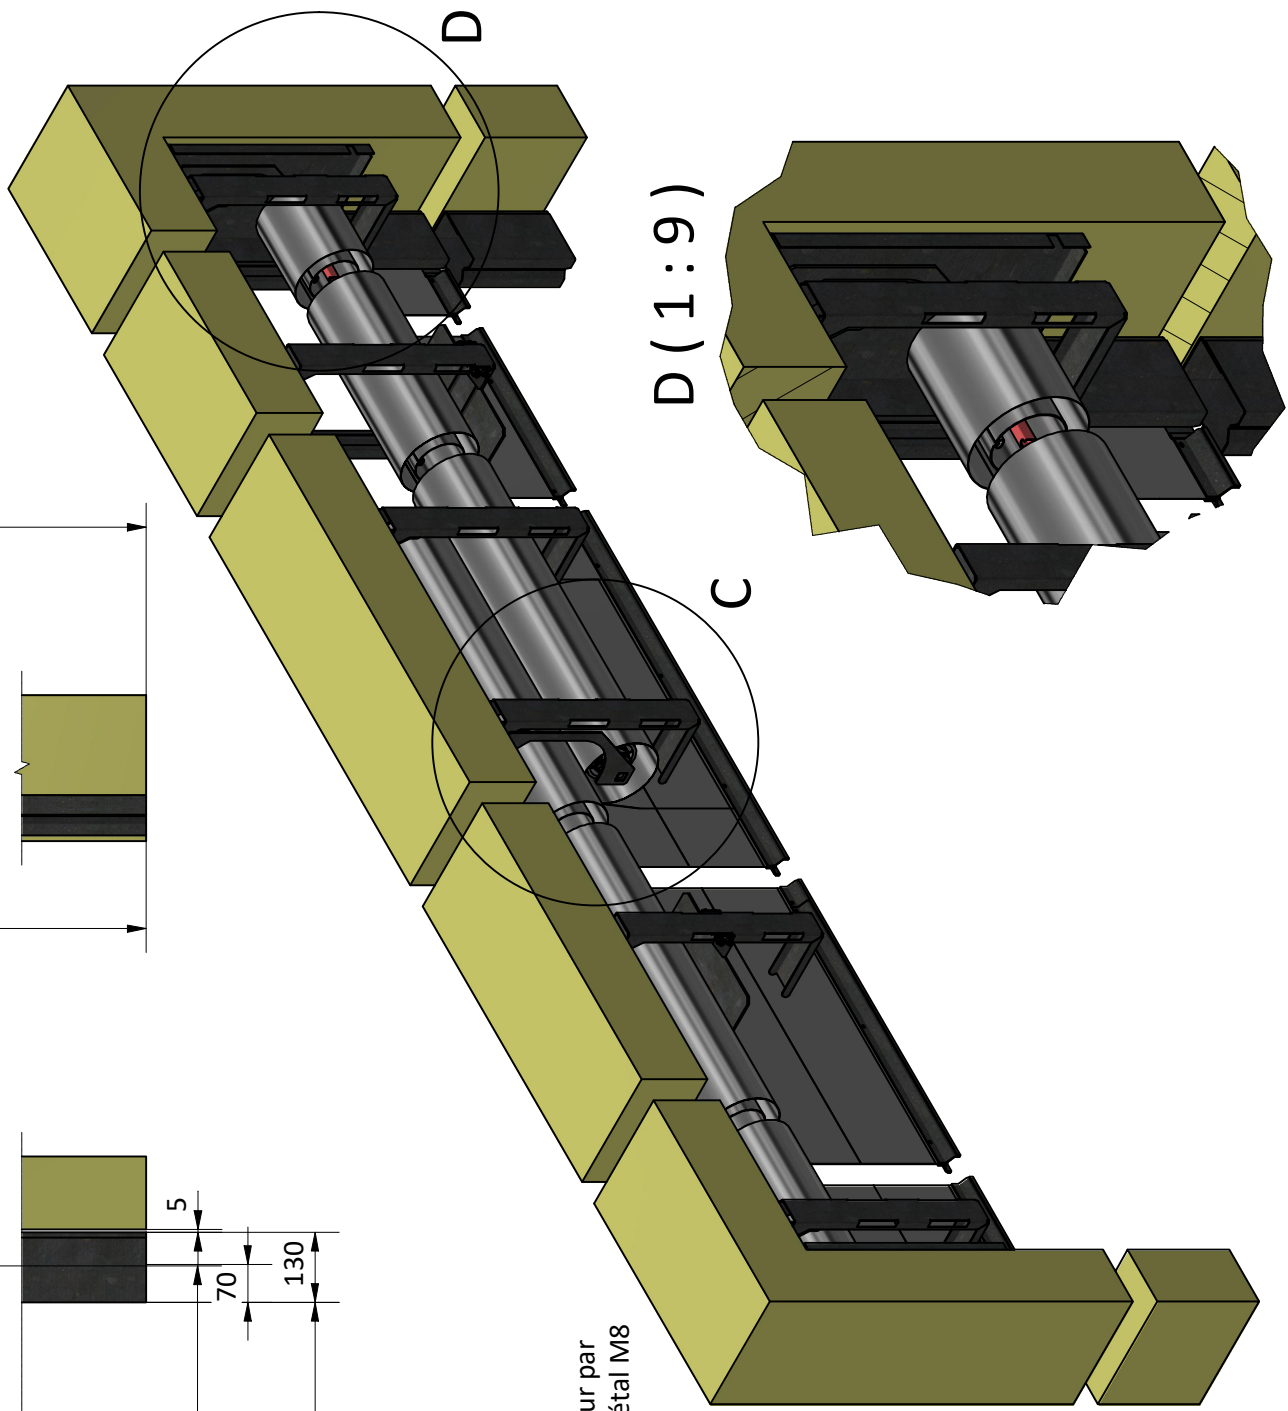

Limites dimensionnelles CURTEX V2-T124 :
Voir plan CT30-NF-CURTEX V2-T124-26

LPL = Largeur Hors Tout - (2x130)


*Règles de mise en place des supports anti-déflexions
1 Support anti-déflexion si longueur du cylindre $\geq 4000\text{mm}$

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE


CURTEX V2-T124 Superposé Ø100 coffre sous linteau Date: 11/09/2017

11 rue des Campanules CS30066 Tél. + (33) 01 60 37 79 50
77436 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 - FRANCE Fax + (33) 01 60 37 79 99 Ech: 1 : 14 Ind: A CT30-NF-CURTEX-T124-14



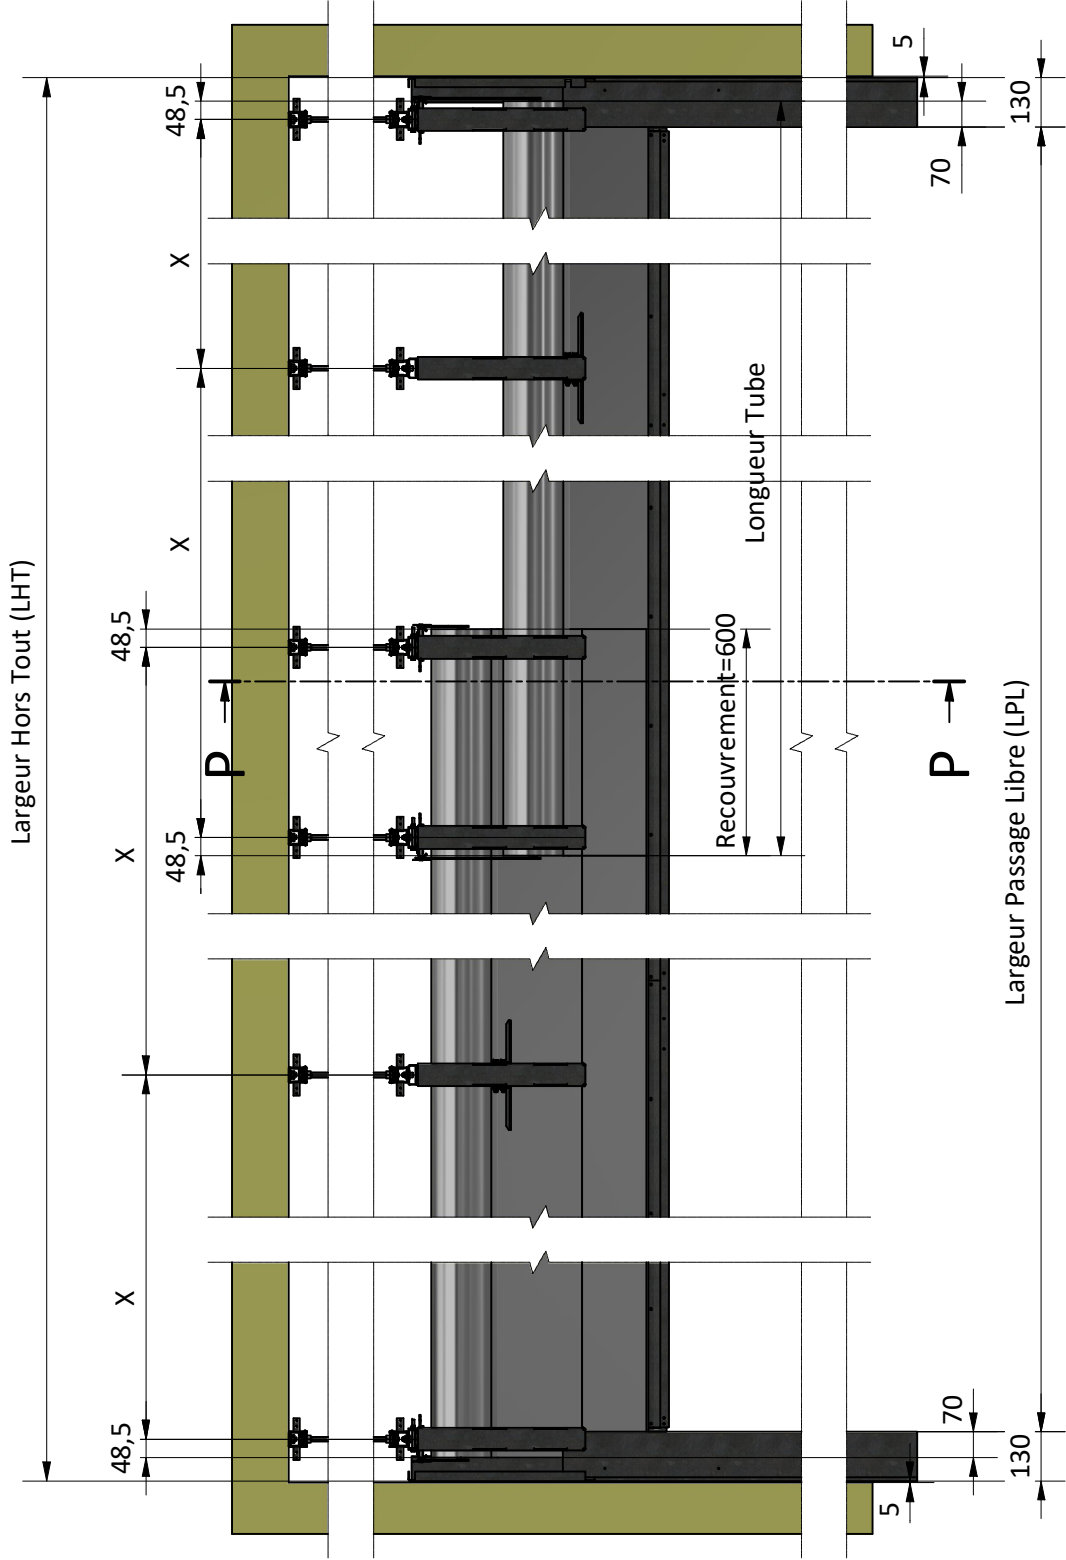

U (1 : 10)

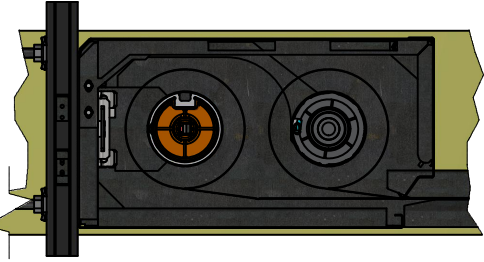


Limites dimensionnelles CURTEX V2-T124 :
Voir plan CT30-NF-CURTEX V2-T124-26




LPL = Largeur Hors Tout - (2x130)

* Règles de mise en place des supports anti-déflexions
1 Support anti-déflexion si longueur du cylindre $\geq 4000\text{mm}$

T (1 : 10)

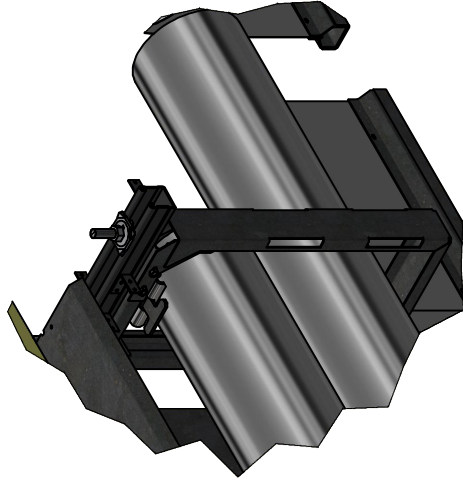


P-P (1 : 20)

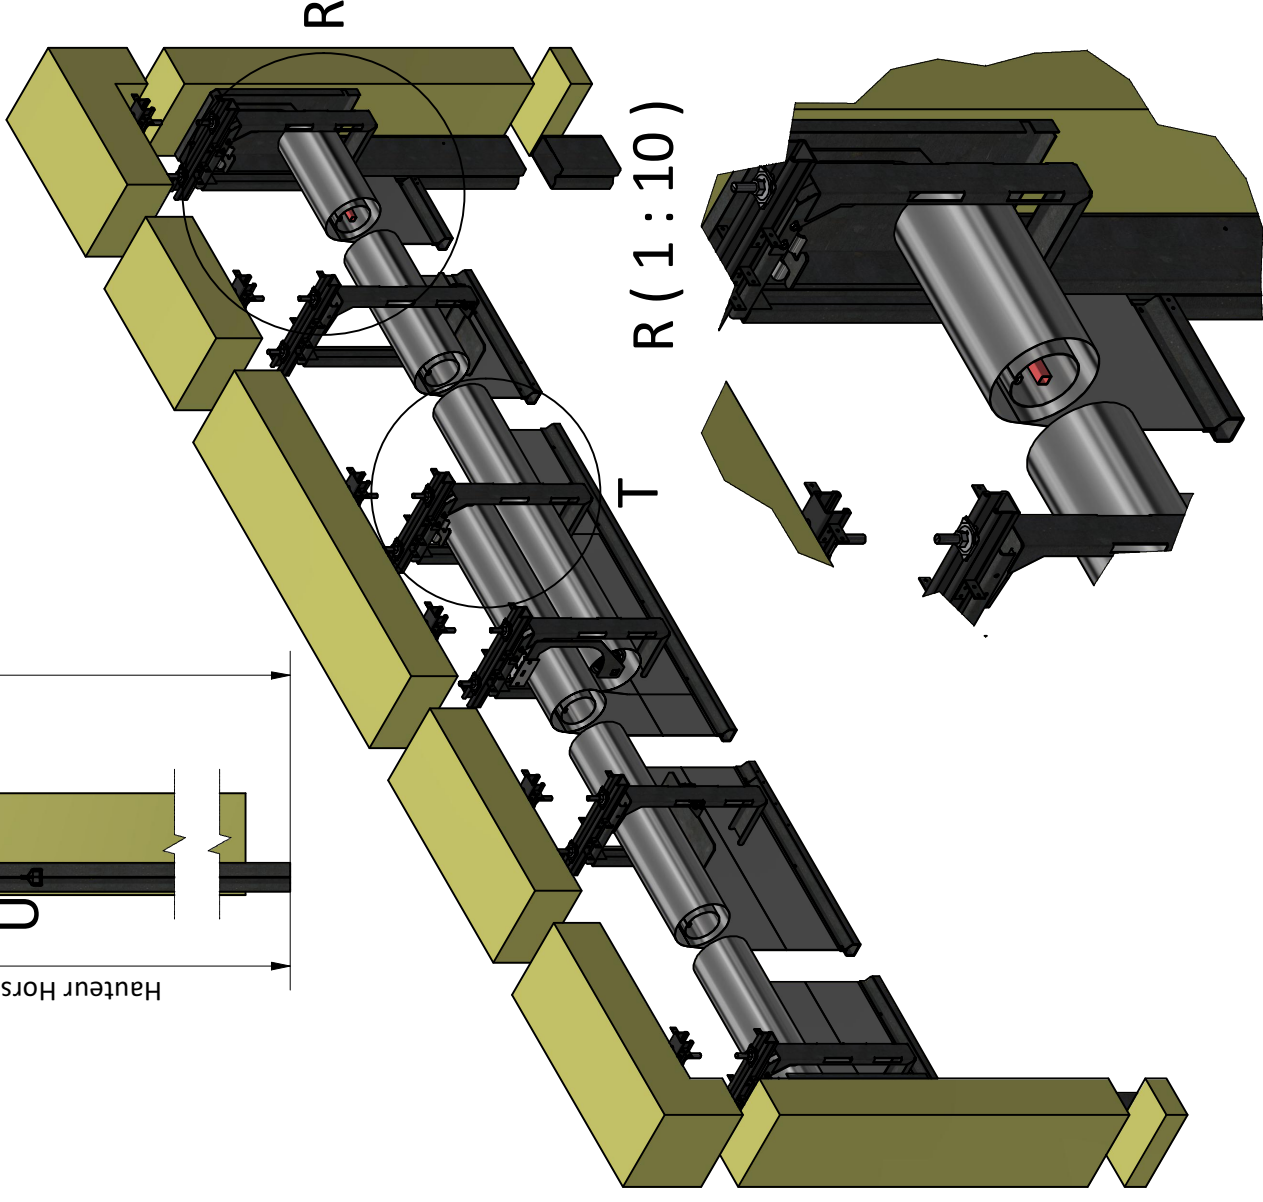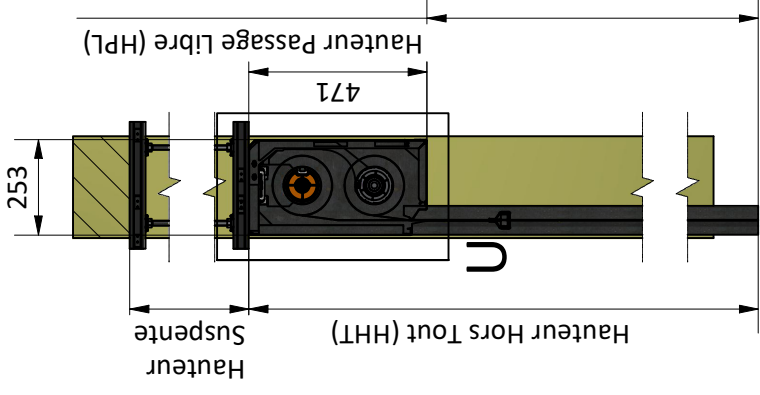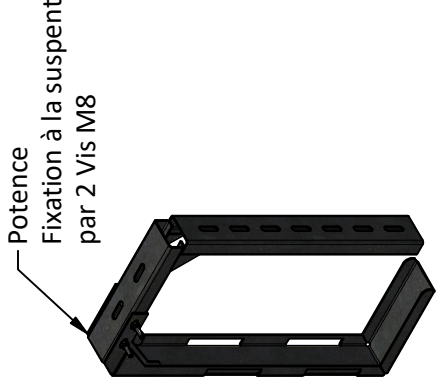


Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE

CURTEX V2-T124 Superposé Ø100 coffre sous suspente Date: 11/09/2017

11 rue des Campanules CS30066 Tél. + (33) 01 60 37 79 50 Ind: A Ech: 1 : 20 CT30-NF-CURTEX-T124-15
77436 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 - FRANCE Fax + (33) 01 60 37 79 89

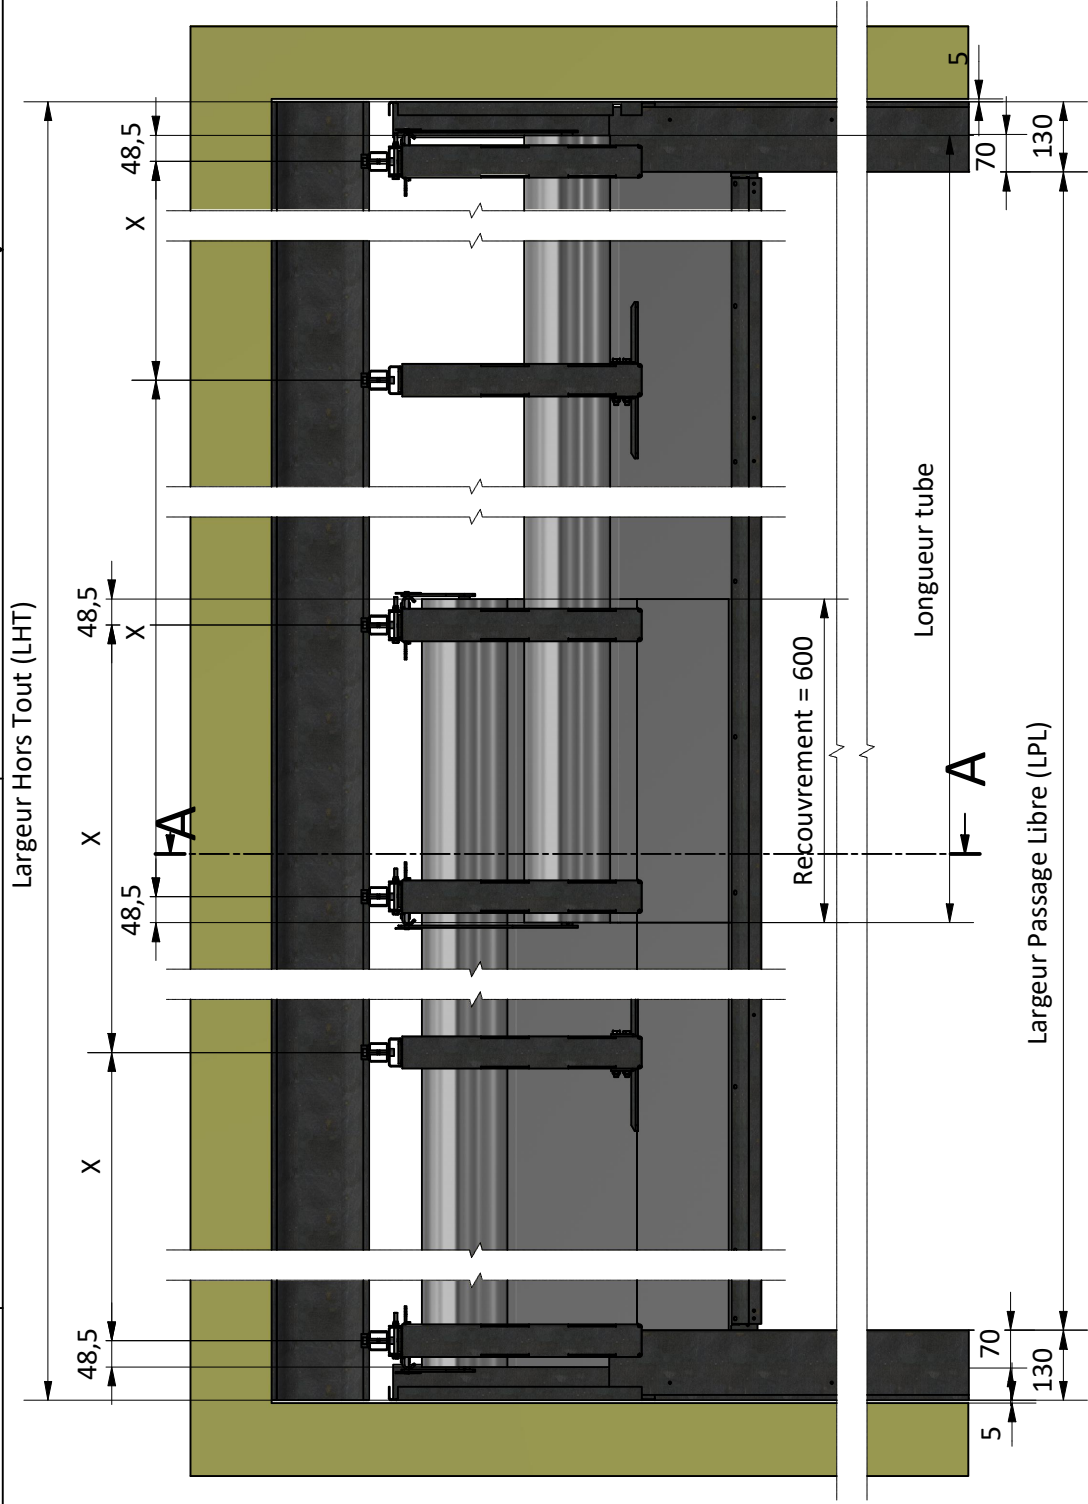

B (1 : 10)

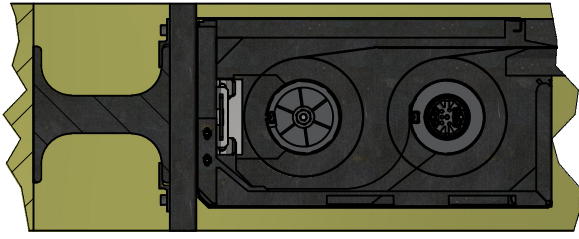


Limites dimensionnelles CURTEX V2-T124 :
Voir plan CT30-NF-CURTEX V2-T124-26


LPL = Largeur Hors Tout - (2x130)

*Règles de mise en place des supports anti-déflexions
1 Support anti-déflexion si longueur du cylindre $\geq 4000\text{mm}$

C (1 : 9)

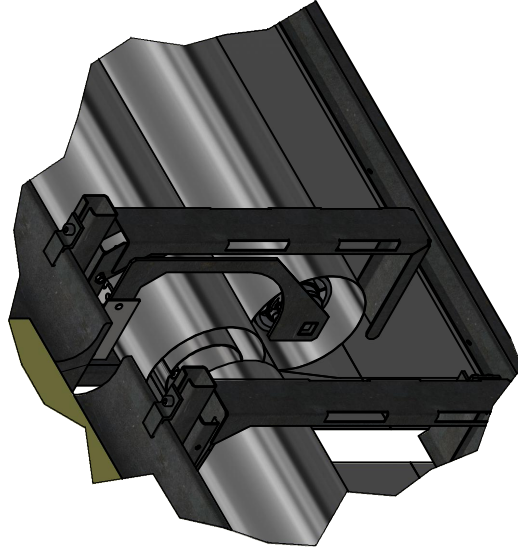


A-A (1 : 14)

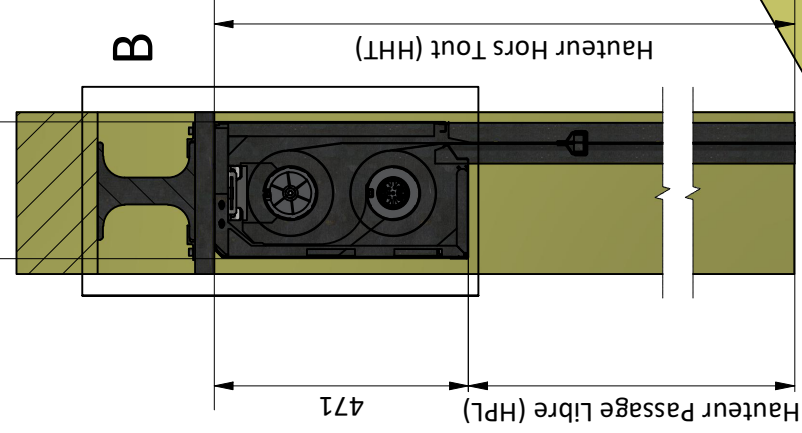

Profil pour fixation sous poutre

Potence
Fixation au profil par
2 vis M8

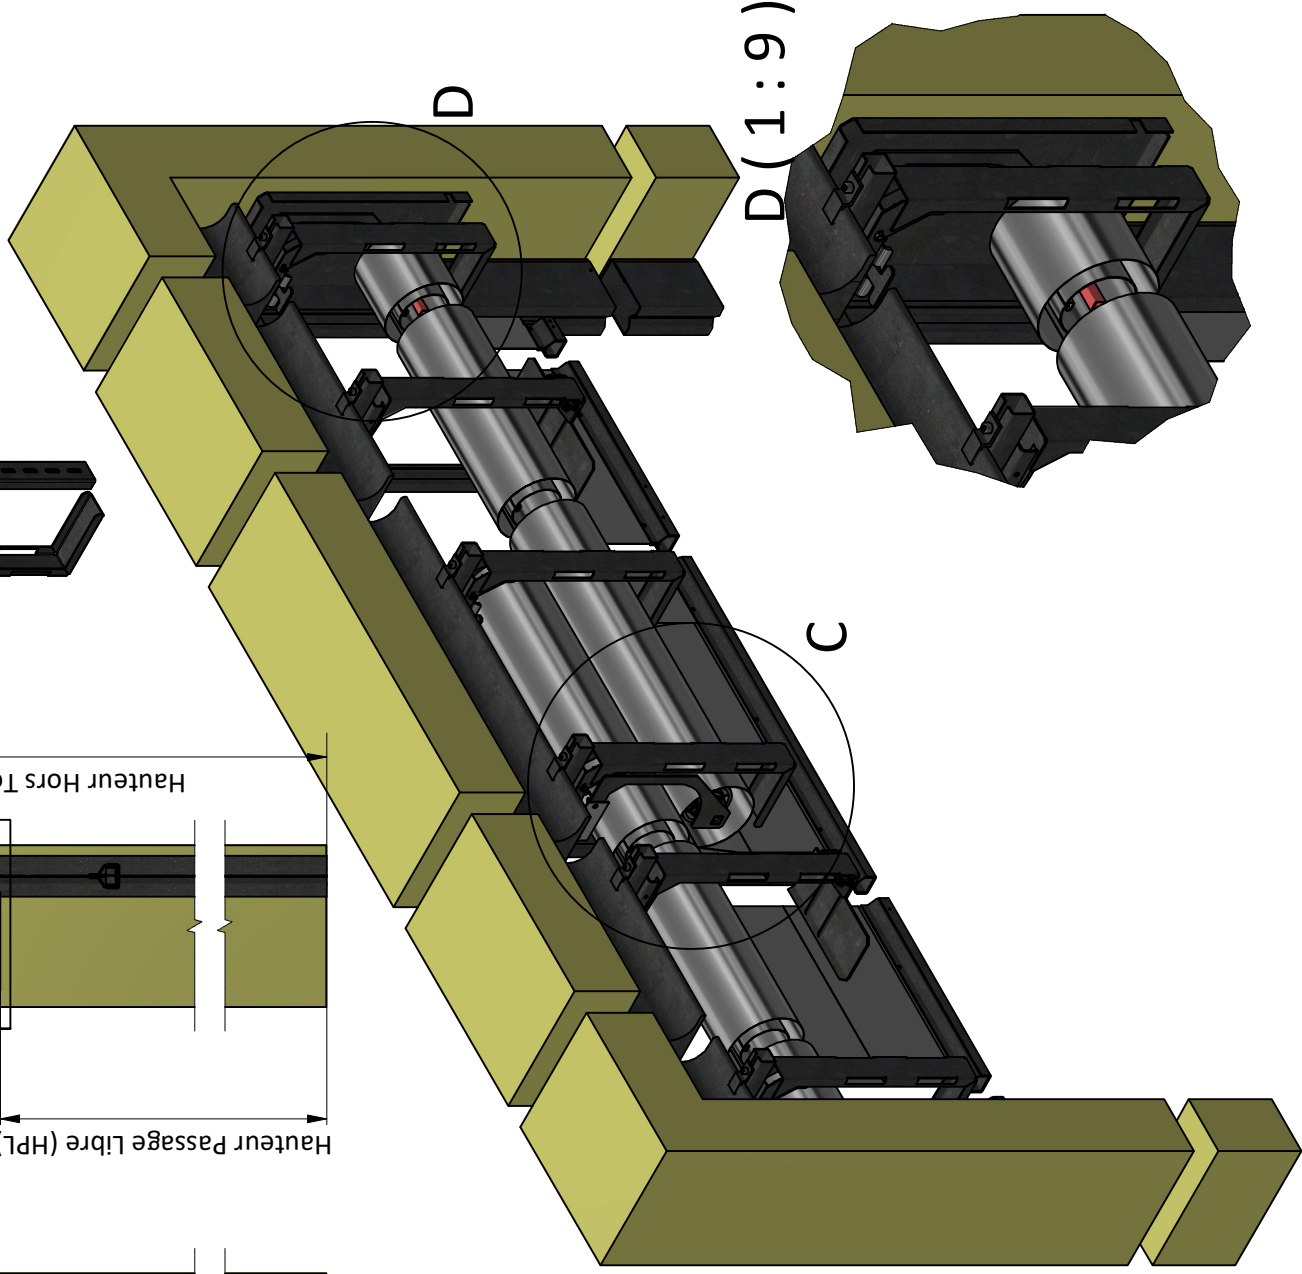


D (1 : 9)

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE


CURTEX V2-T124 Superposé Ø100 Coffre en pose sous poutre Date: 11/09/2017

Tél. + (33) 01 60 37 79 50	Ech: 1 : 14	Ind: A	CT30-NF-CURTEX-T124-16
Fax + (33) 01 60 37 79 89			




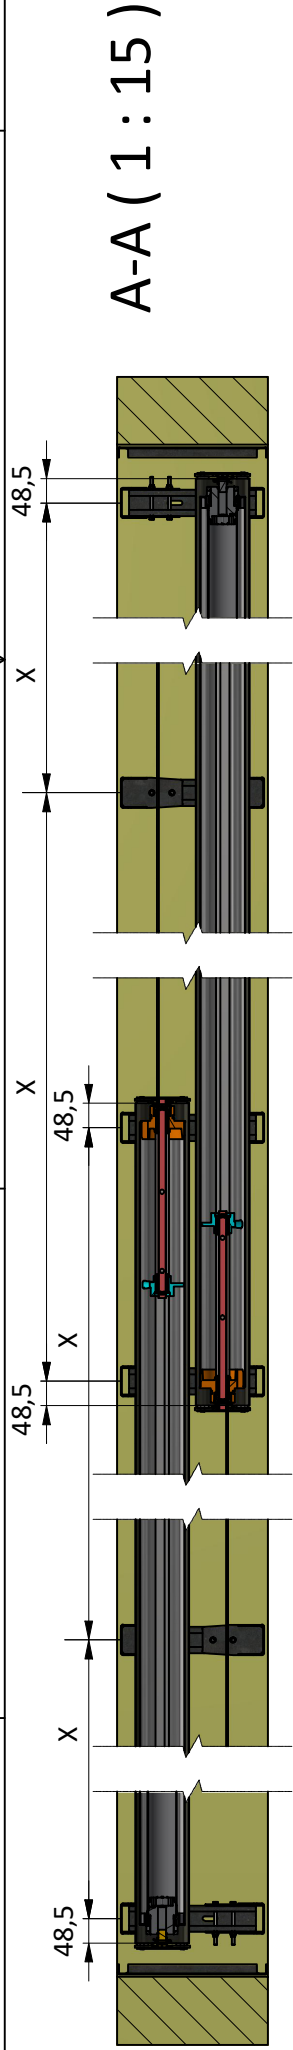

A-A (1 : 15)

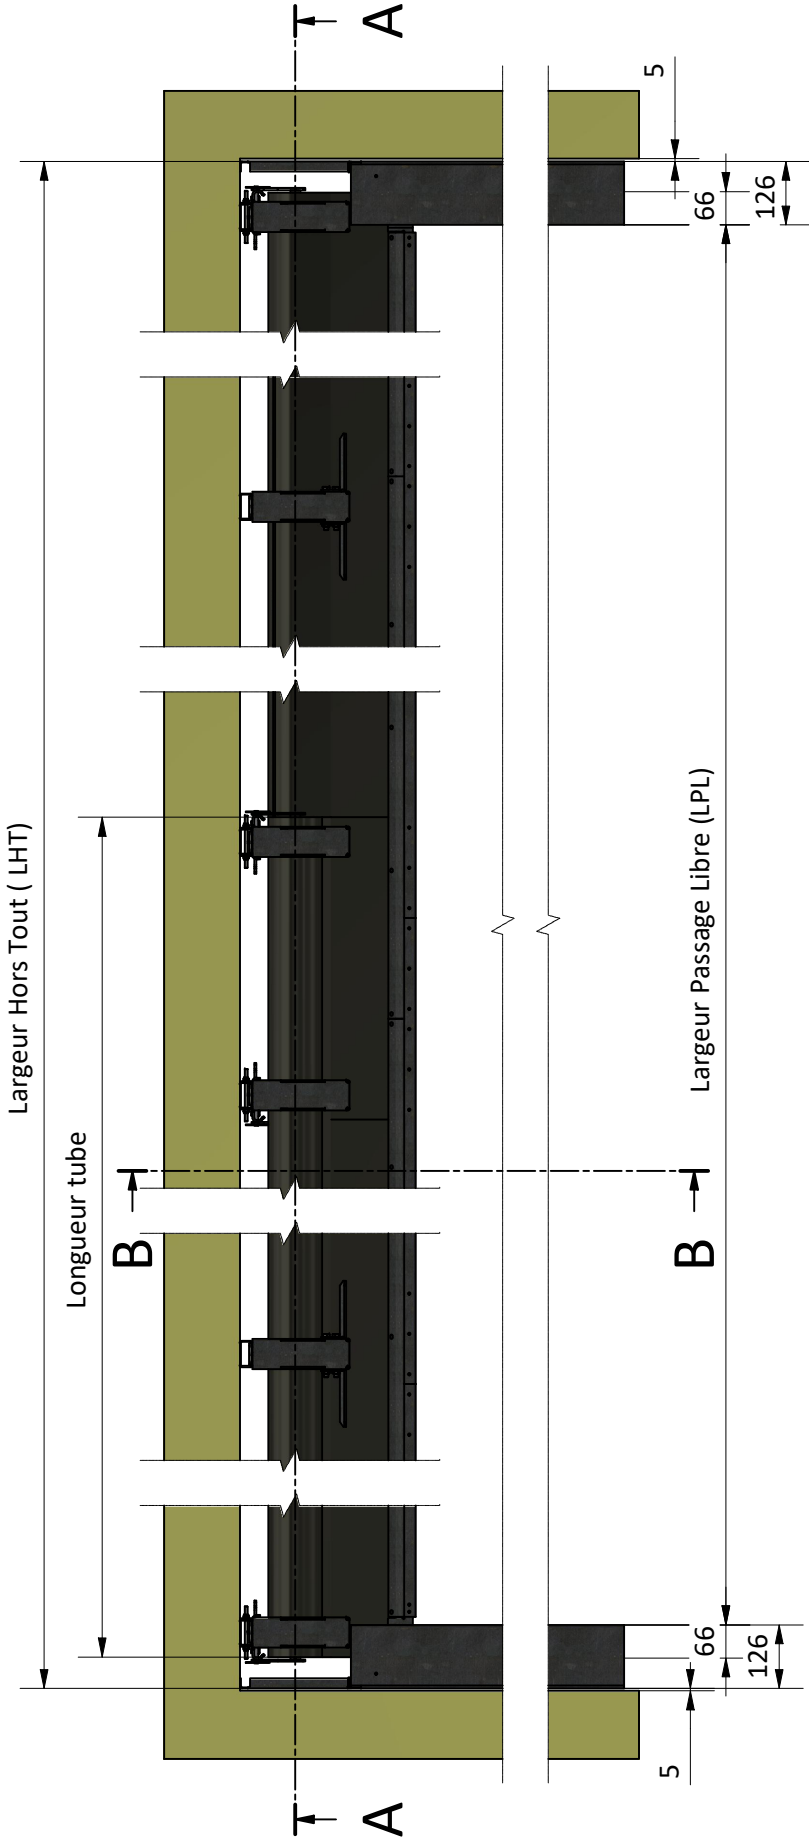


B-B (1 : 15)

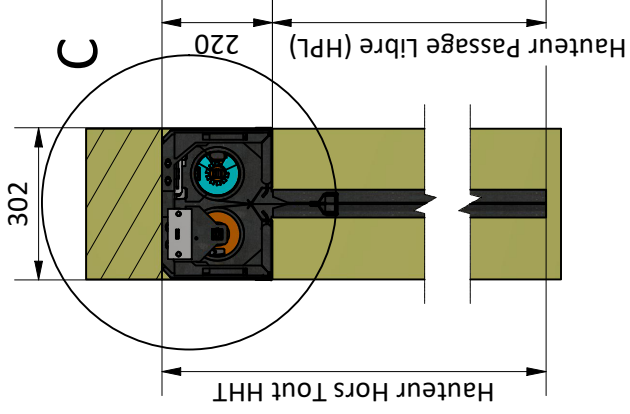

C

C (1 : 10)

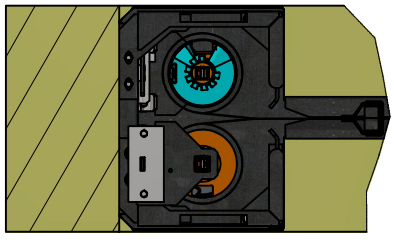



Limites dimensionnelles CURTEX V2-T124 :
Voir plan CT30-NF-CURTEX V2-T124-26

LPL = Largeur Hors Tout - (2x126)


*Règles de mise en place des supports anti-déflexions

1 Support anti-déflexion si longueur du cylindre $\geq$ 4000mm

D (1 : 10)

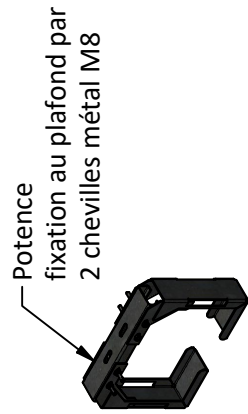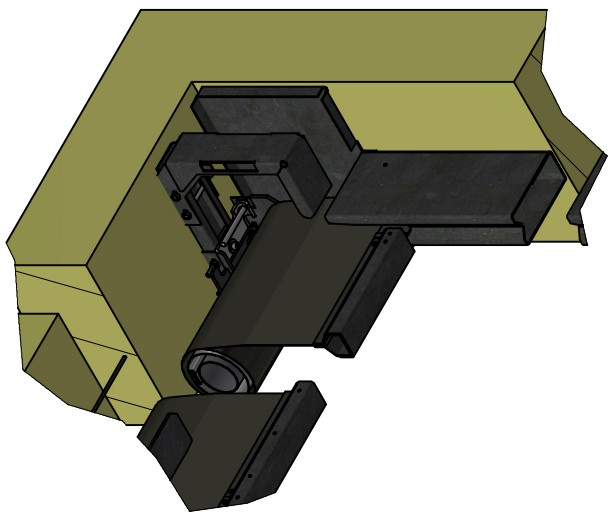

Potence
fixation au plafond par
2 chevilles métal M8

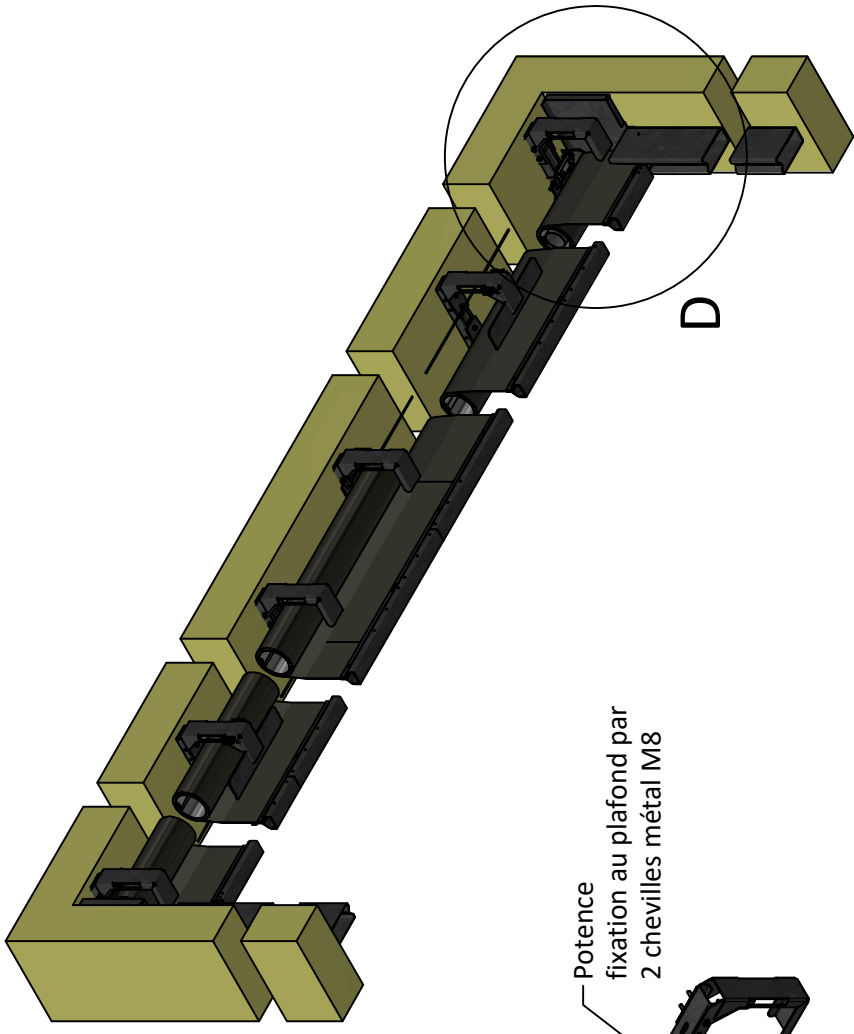

D

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE

CURTEX V2-T124 Juxtaposé Ø89 Coffre sous Linteau Date: 12/09/2017


11 rue des Campanules CS30066 Tél. + (33) 01 60 37 79 50
77436 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 - FRANCE Fax + (33) 01 60 37 79 89




Ind: A

Ech: 1 : 15


CT30-NF-CURTEX-T124-17

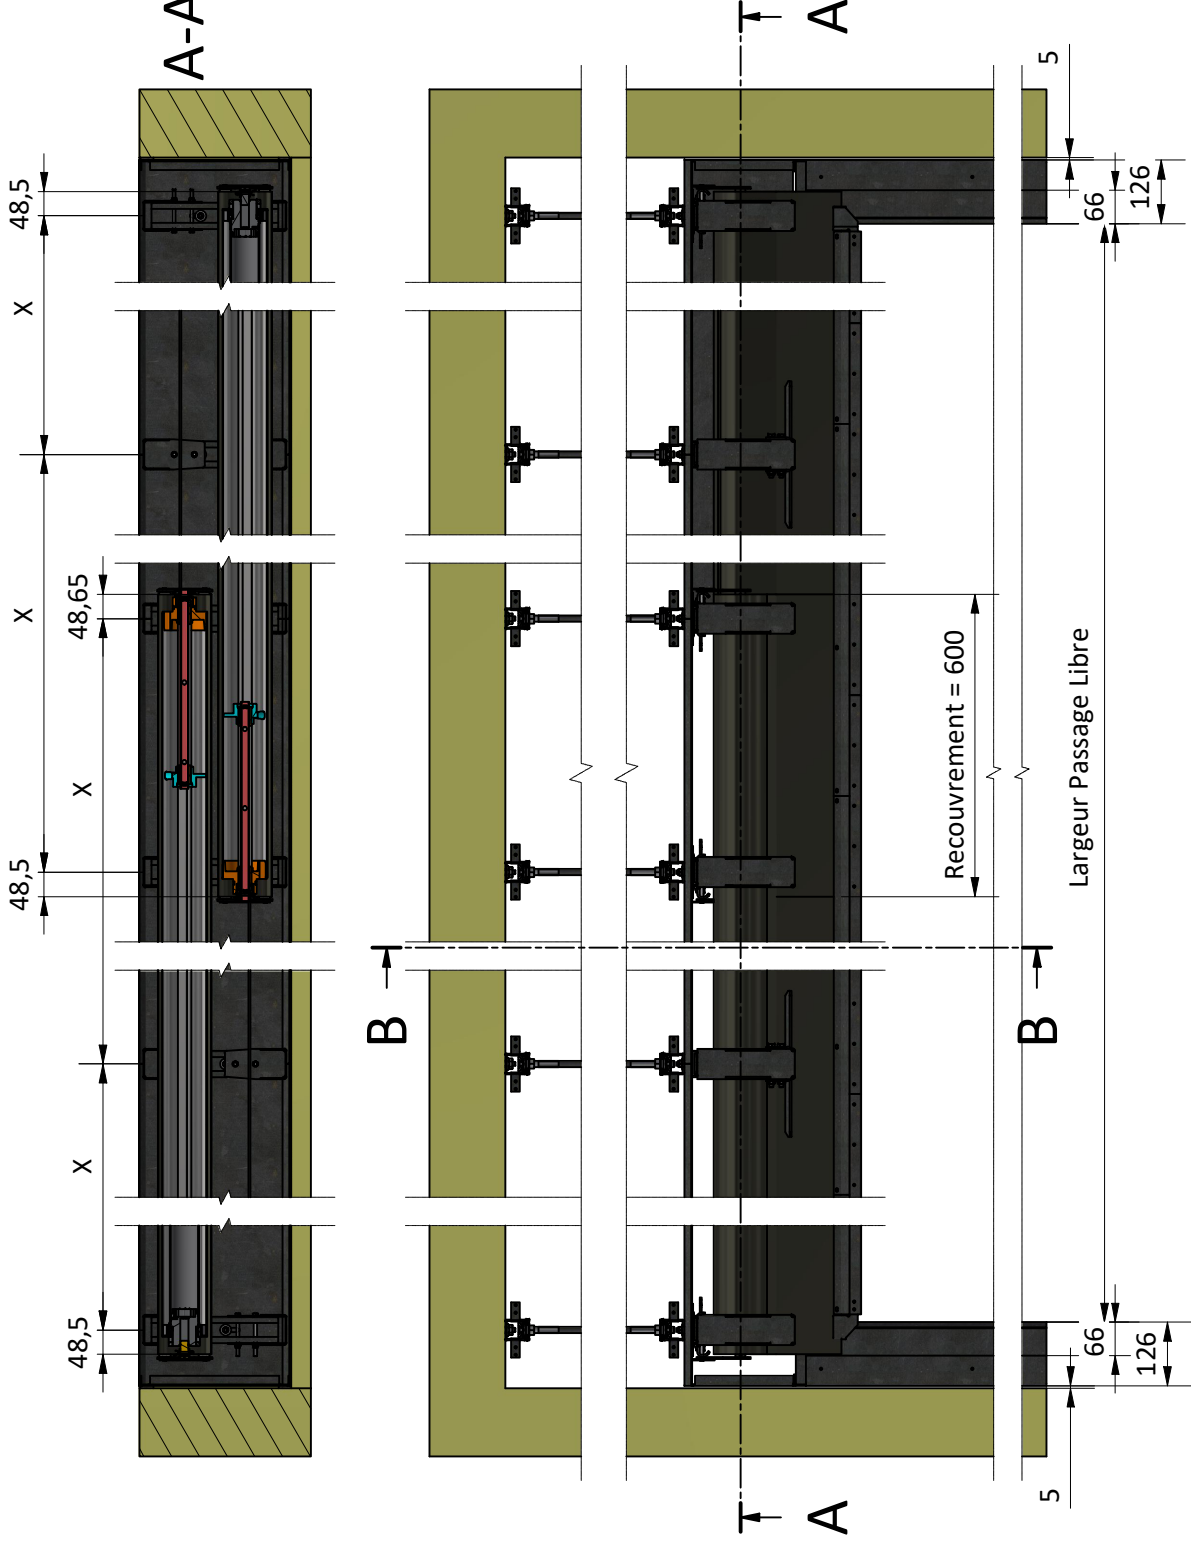


A-A (1 : 15)

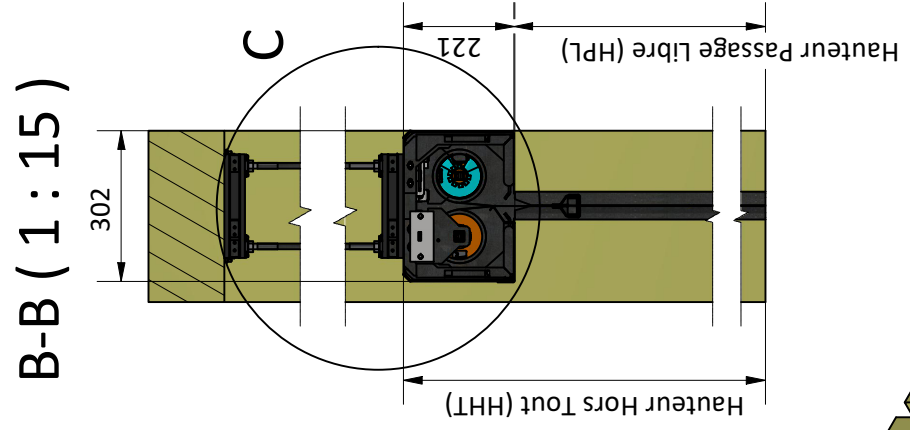


B-B (1 : 15)

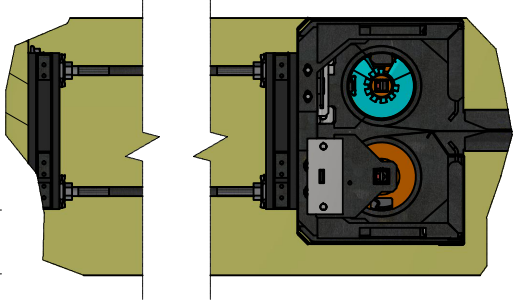

C (1 : 10)

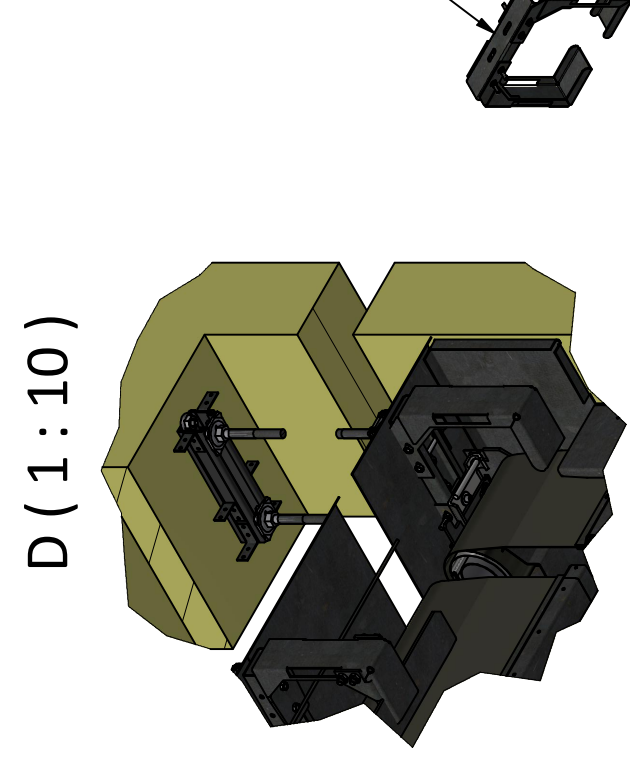

D (1 : 10)

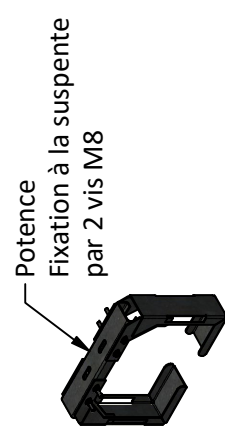

Limites dimensionnelles CURTEX V2-T124 :
Voir plan CT30-NF-CURTEX V2-T124-26

LPL = Largeur Hors Tout - (2x126)


*Règles de mise en place des supports anti-déflexions
1 Support anti-déflexion si longueur du cylindre ≥ 4000mm


Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE

CURTEX T V2-124 Juxtaposé Ø89 coffre sur suspenste Date: 12/09/2017


Tél. + (33) 01 60 37 79 50	Ech: 1 : 15	Ind: A	CT30-NF-CURTEX-T124-18
Fax + (33) 01 60 37 79 89			



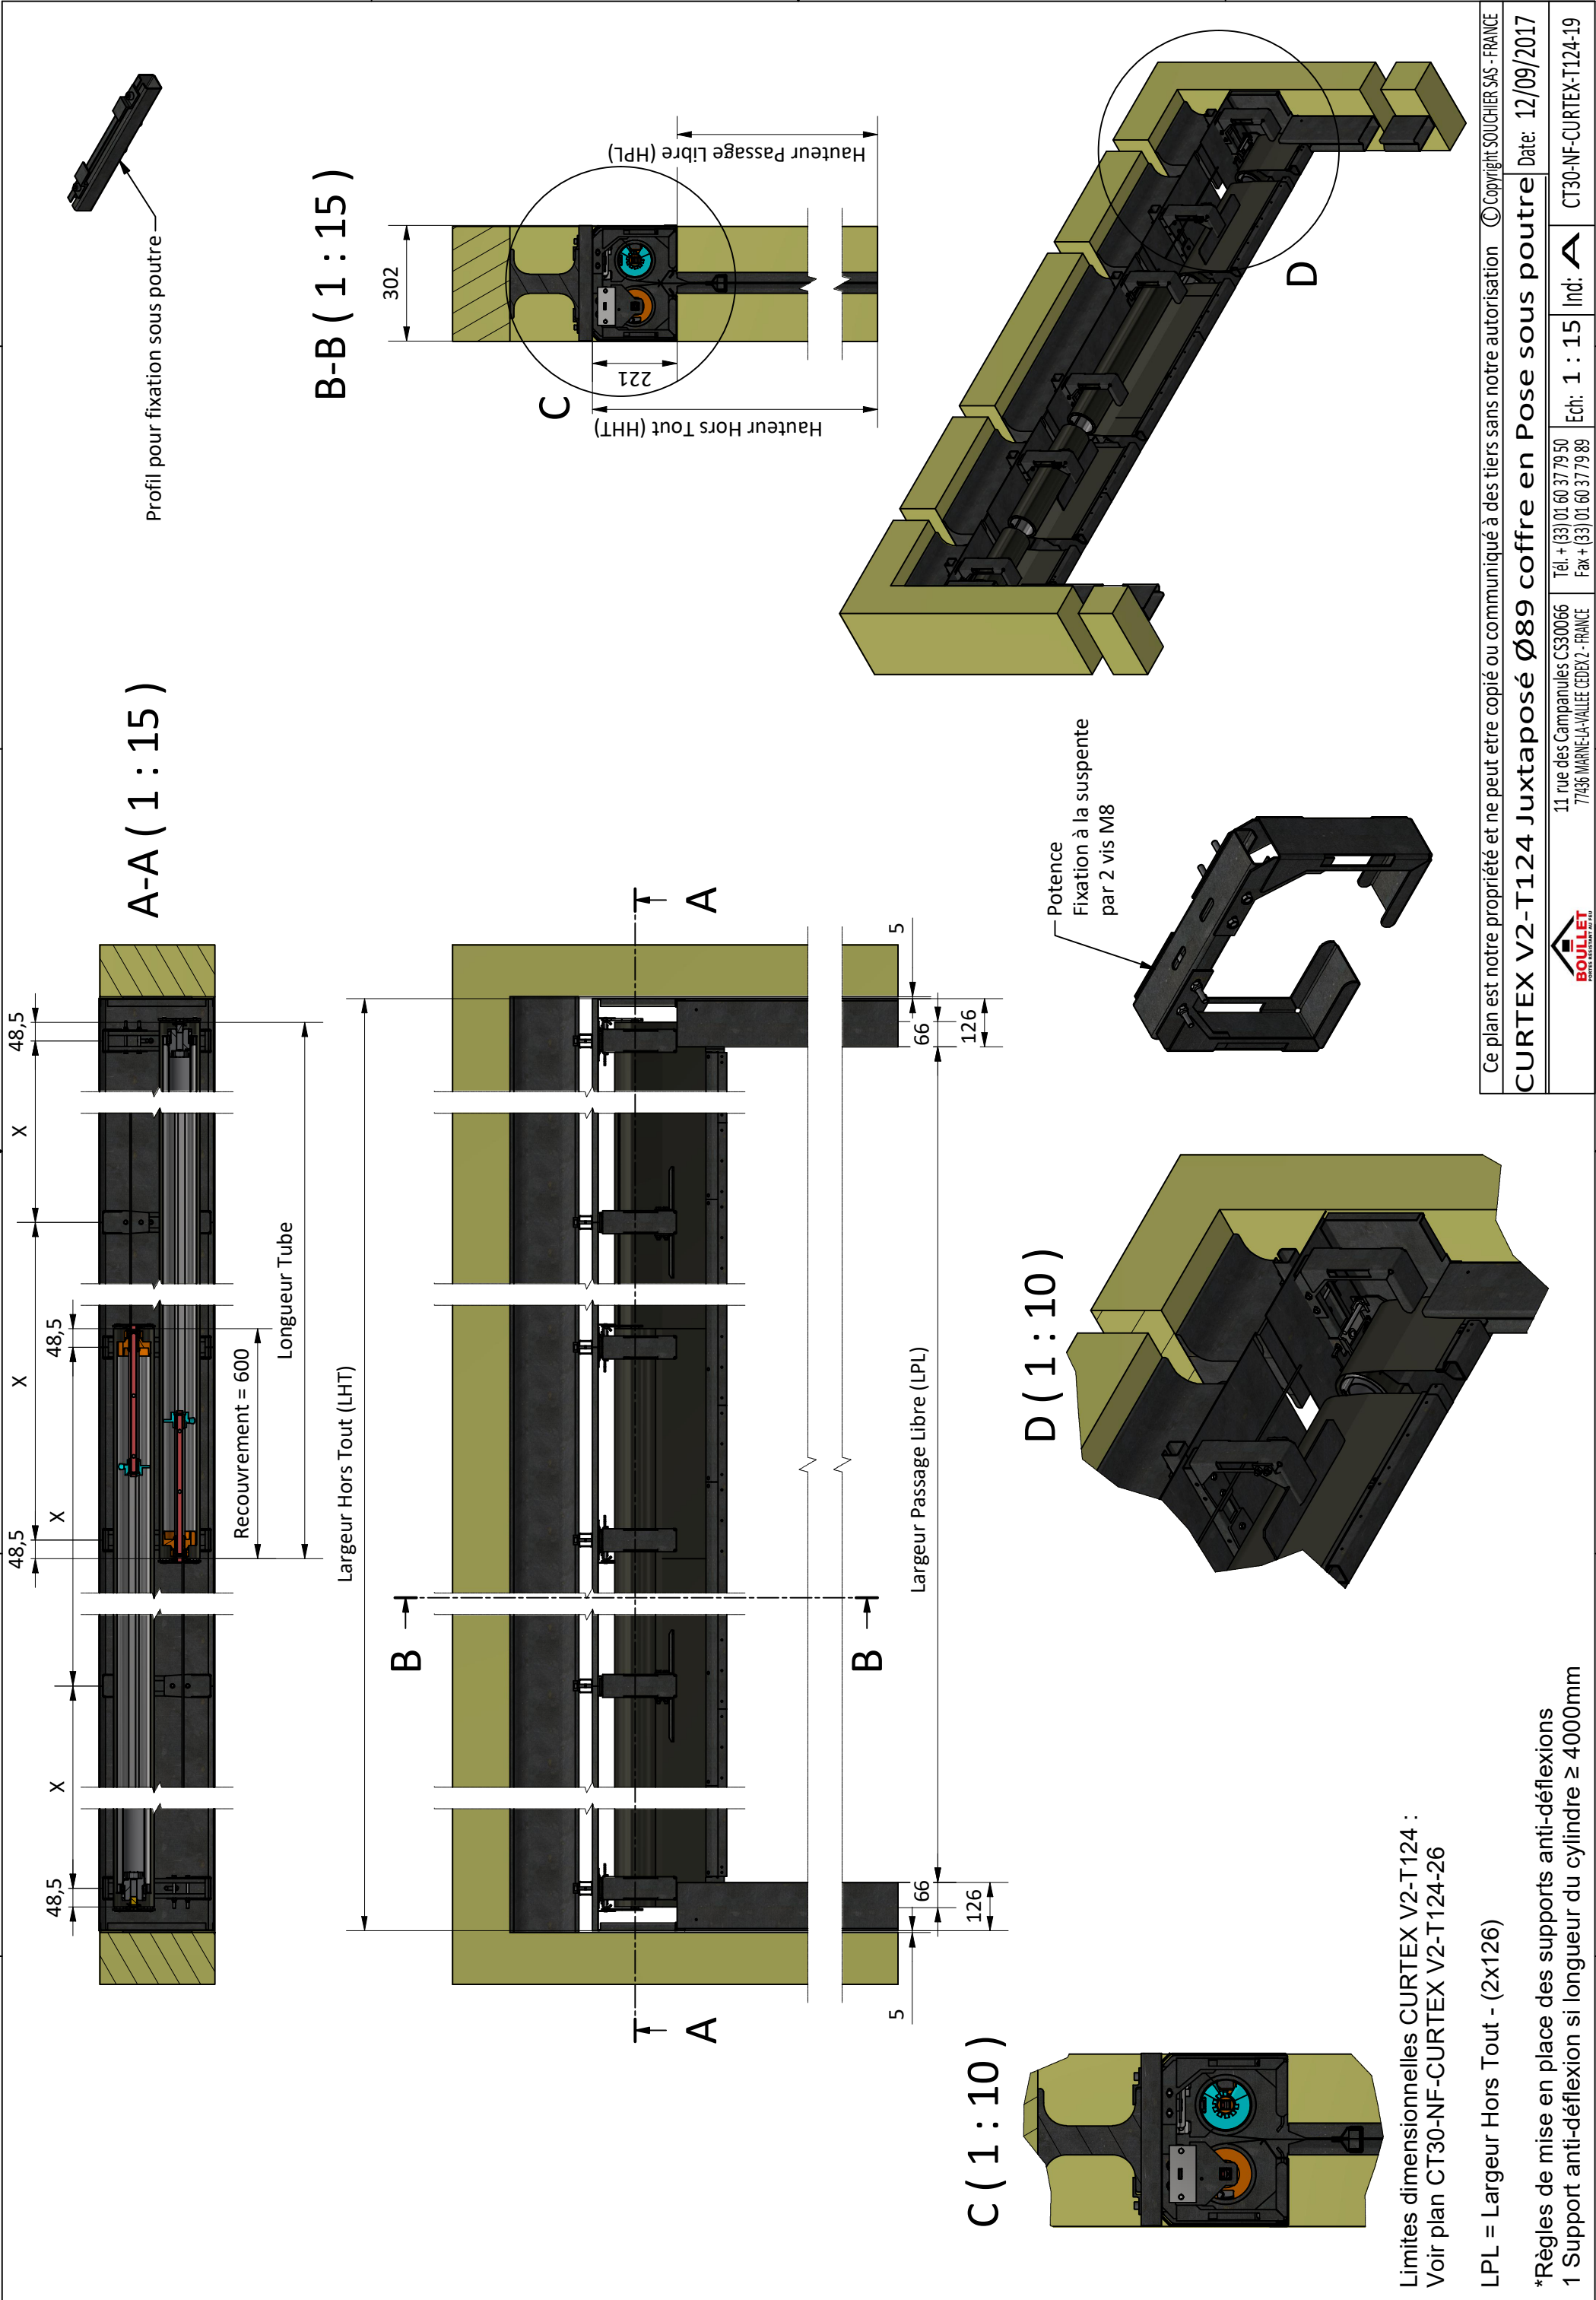


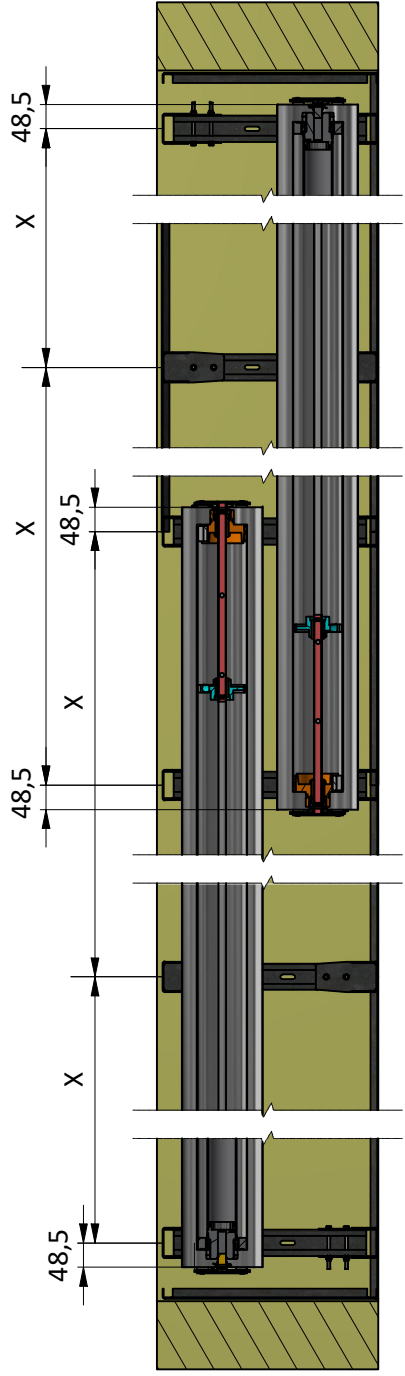

A-A (1 : 15)

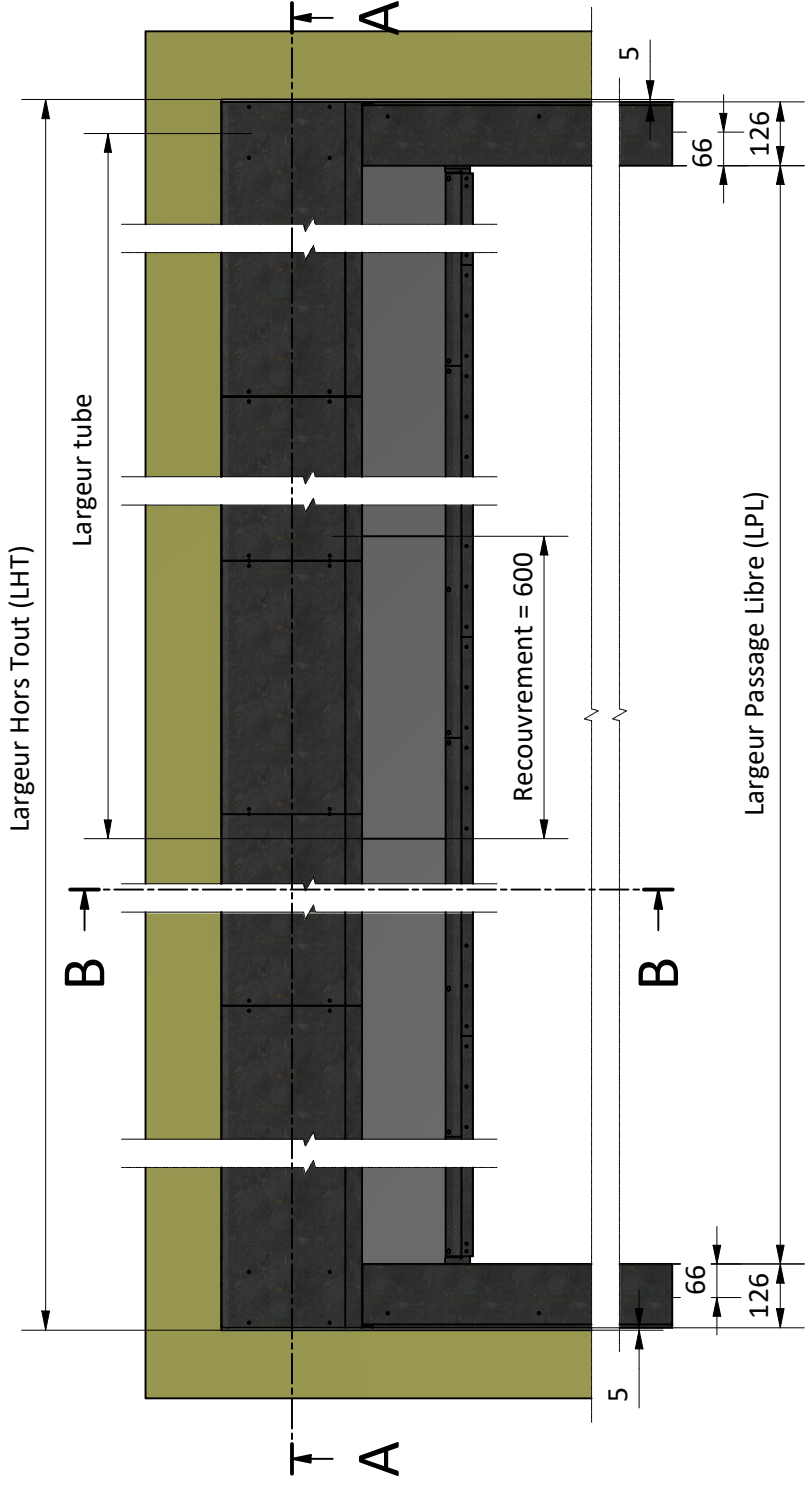

B-B (1 : 15)

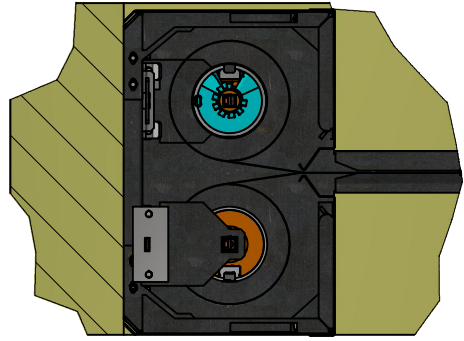


C (1 : 10)


Limites dimensionnelles CURTEX V2-T124 :
Voir plan CT30-NF-CURTEX V2-T124-26

LPL = Largeur Hors Tout - (2x126)

*Règles de mise en place des supports anti-déflexions
1 Support anti-déflexion si longueur du cylindre $\geq 4000\text{mm}$

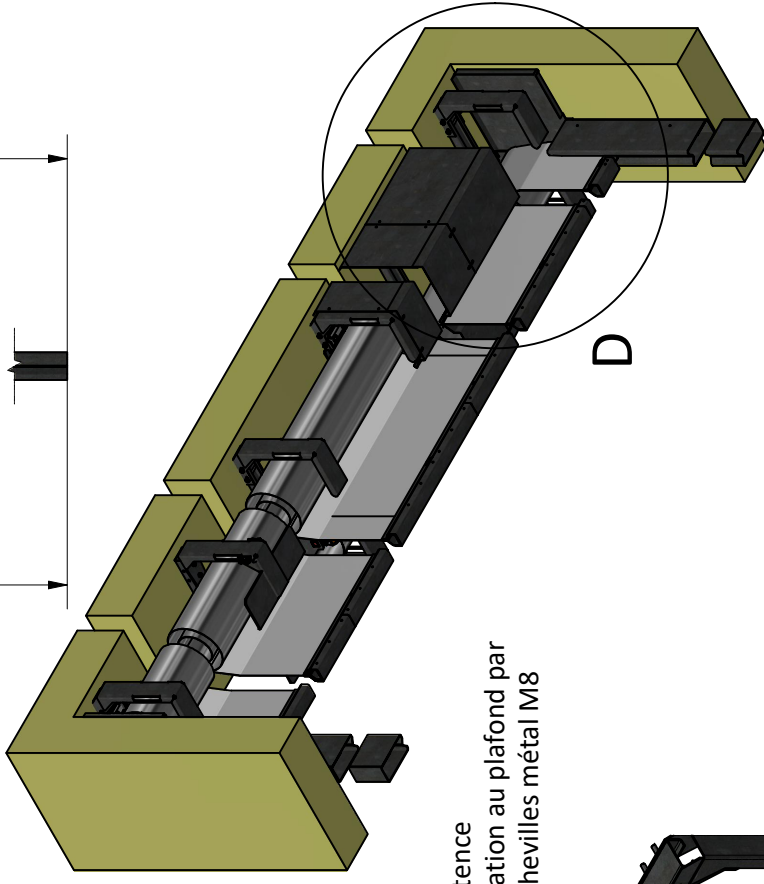

D (1 : 10)

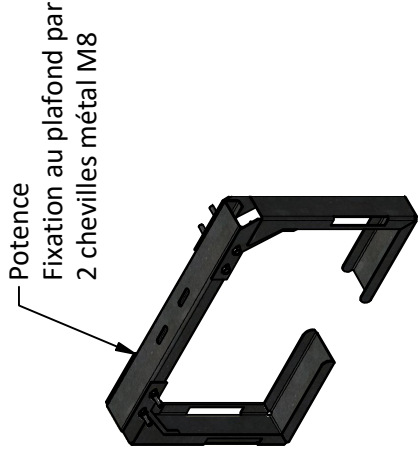


Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE

CURTEX V2-T124 juxtaposé Ø100 coffre sous linteau Date: 12/09/2017

11 rue des Campanules CS30066 77436 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 - FRANCE	Tél. + (33) 01 60 37 79 50 Fax + (33) 01 60 37 79 89	Ech: 1 : 15	Ind: A	CT30-NF-CURTEX-T124-20
---	---	-------------	--------	------------------------




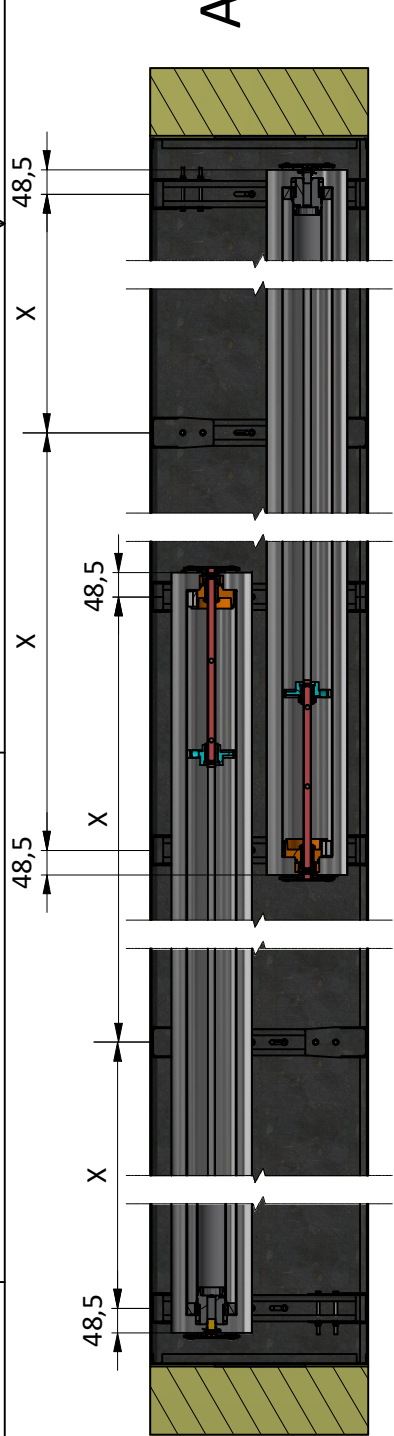

A-A (1 : 15)





B-B (1 : 15)

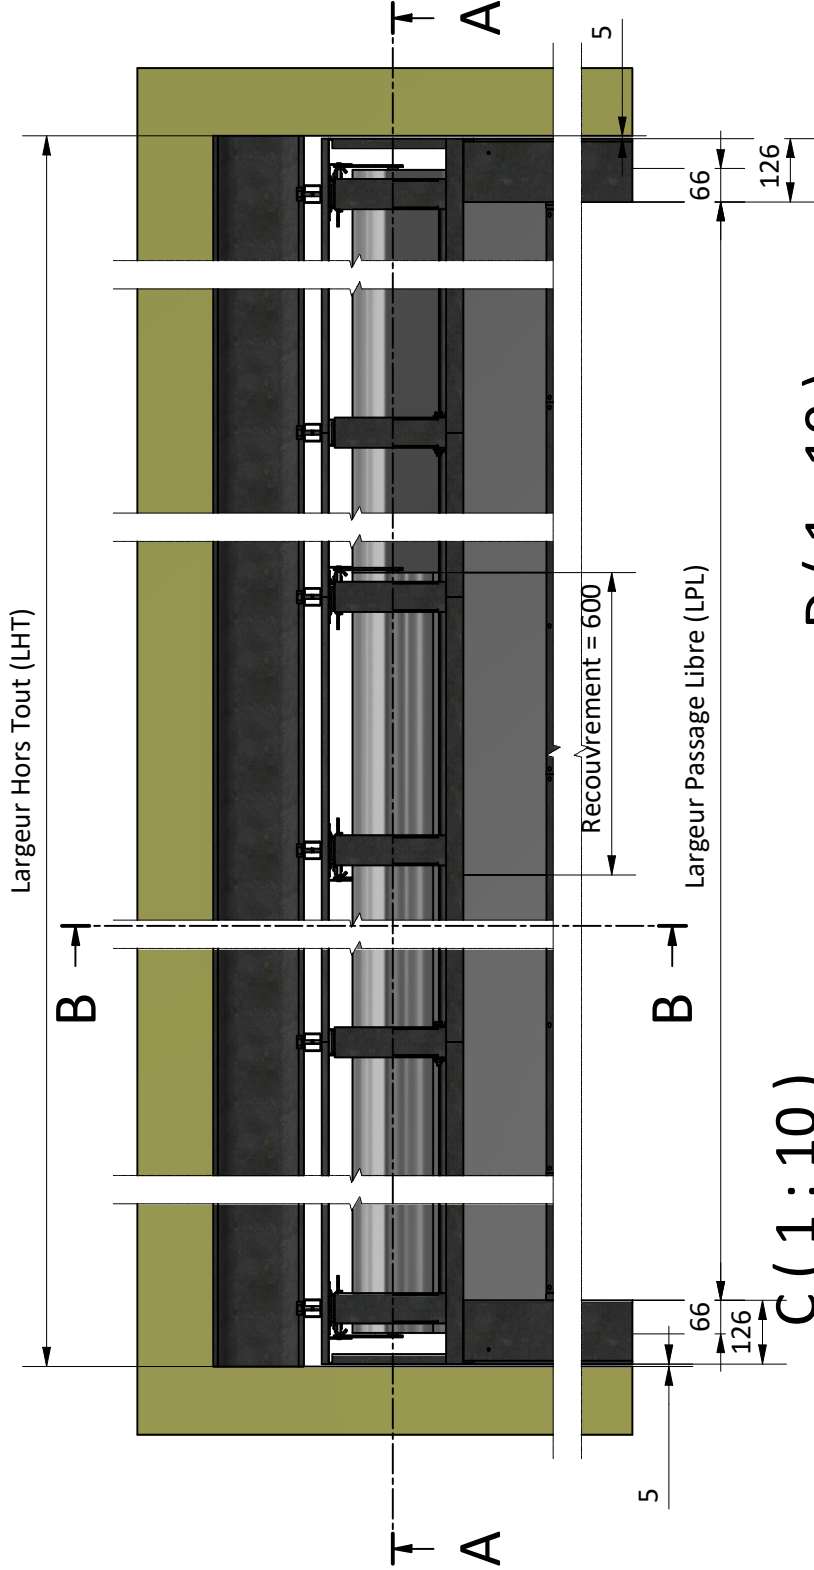

C (1 : 10)

D (1 : 10)

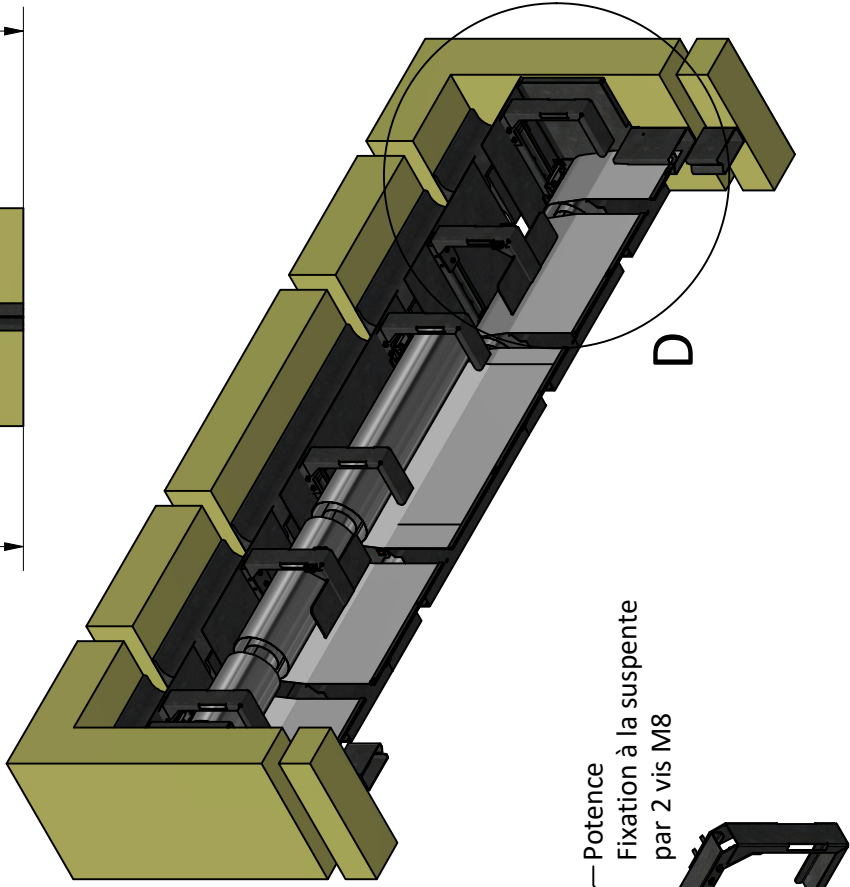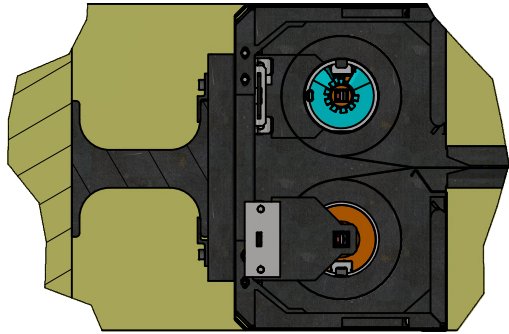

Potence
Fixation à la suspenste
par 2 vis M8

Limites dimensionnelles CURTEX V2-T124 :
Voir plan CT30-NF-CURTEX V2-T124-26

LPL = Largeur Hors Tout - (2x126)

*Règles de mise en place des supports anti-déflexions
1 Support anti-déflexion si longueur du cylindre $\geq 4000\text{mm}$

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE



CURTEX V2-T124 Juxtaposé Ø100 coffre en pose sous poutre Date: 12/09/2017

11 rue des Campanules CS30066 Tél. + (33) 01 60 37 79 50
77436 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 - FRANCE Fax + (33) 01 60 37 79 99 Ech: 1 : 15 Ind: A CT30-NF-CURTEX-T124-22




Largeur réservation - 124 ≤ Dimensions maximales profil
La barre de charge est constituée d'un seul profil et ne nécessite pas de "U" de recouvrement
Elle peut recevoir ou non un détecteur

A-A (1 : 4)

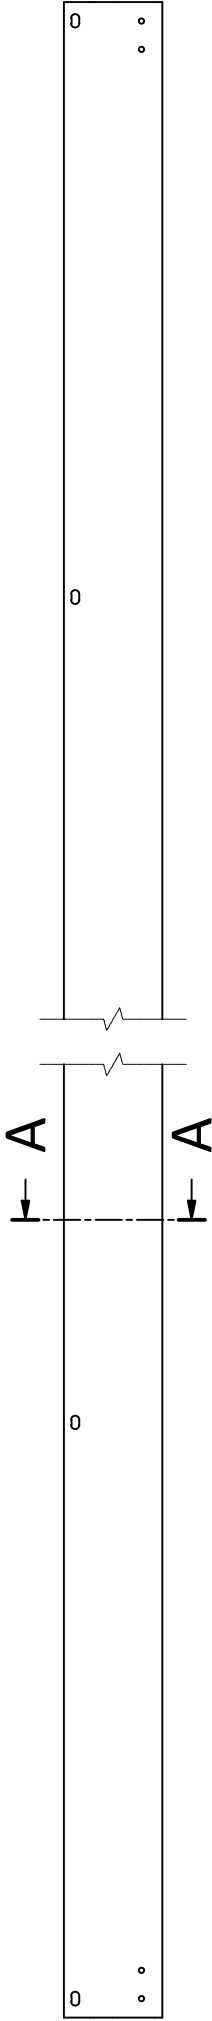



Largeur réservation - 124 ≥ Dimensions maximales profil
La barre de charge sera constituée de plusieurs profils assemblées

Barre de charge sans détecteur :
L'assemblage est effectué par l'intermédiaire d'un "U" de recouvrement partiel (Dim = 400 mm) présent à chaque jonction de profils





B-B (1 : 4)

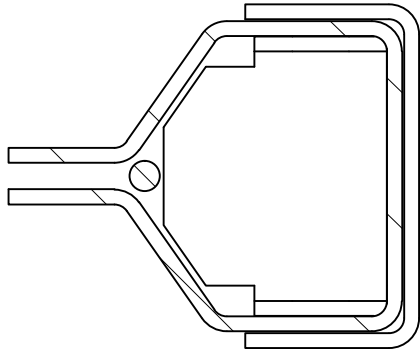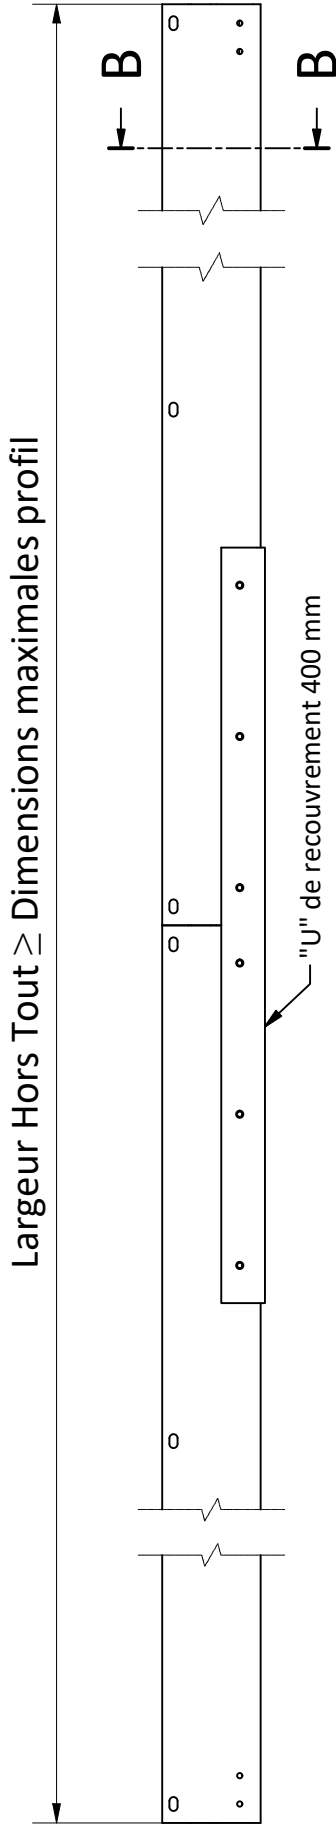

D (1 : 1)

Barre de charge avec détecteur :
L'assemblage sera effectué par l'intermédiaire d'un "U" de recouvrement intégral (Dimensions maximales = 2980 mm) présent sur toute la longueur de la barre de charge








C-C (1 : 4)

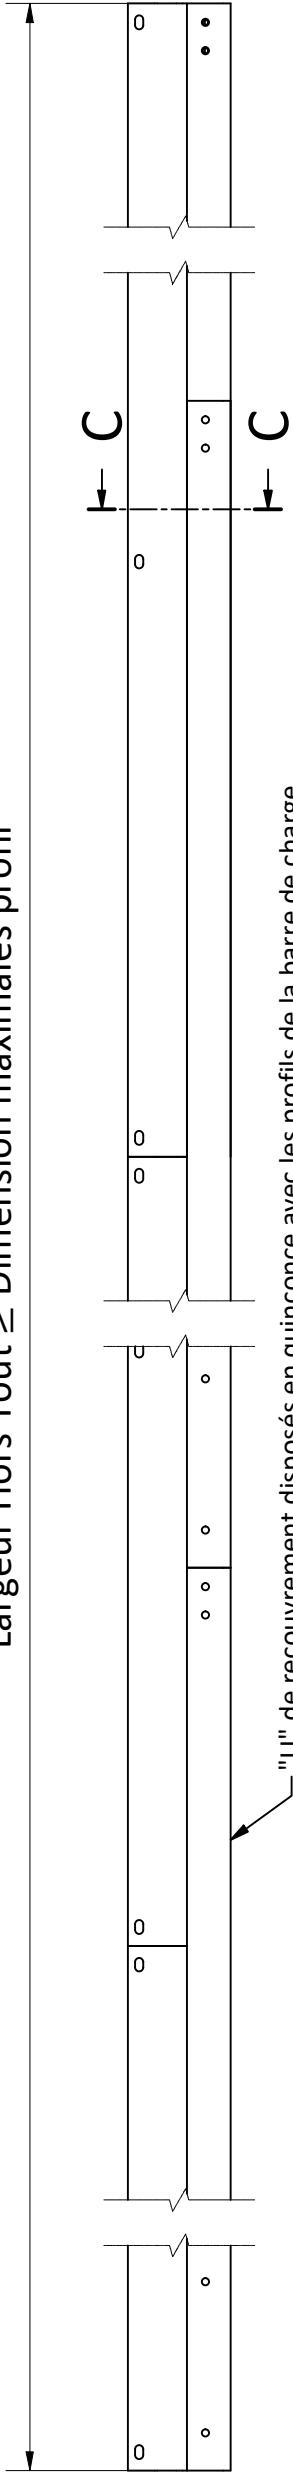

- Dimensions maximales :
- Profil barre de charge = 7000 mm
 - "U" de recouvrement avec capteur = 2980 mm
 - Tige de blocage tissus = 2000 mm

Nota : Assemblage des profils à l'aide de vis autoperceuse Ø3.9 x 13
Différents détecteurs : Voir CT30-NF-CURTEX-T124-23

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER-BOULLET SAS			
Barre de charge CURTEX V2-T124		Date: 28/06/2016	
11 rue des Campanules CS30066	Tél. + (33) 01 60 37 79 50	Ech: 1 : 4	Ind: A
77436 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 - FRANCE	Fax + (33) 01 60 37 79 89	CT30-NF-CURTEX-T124-23	

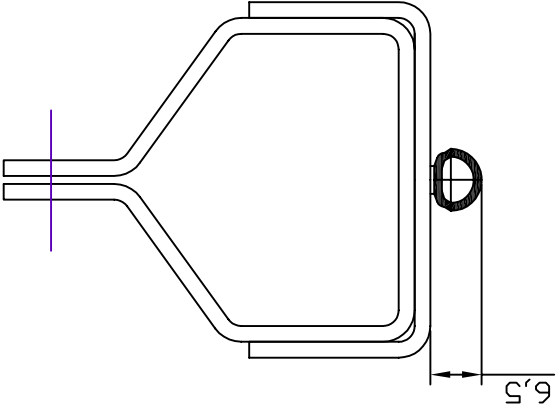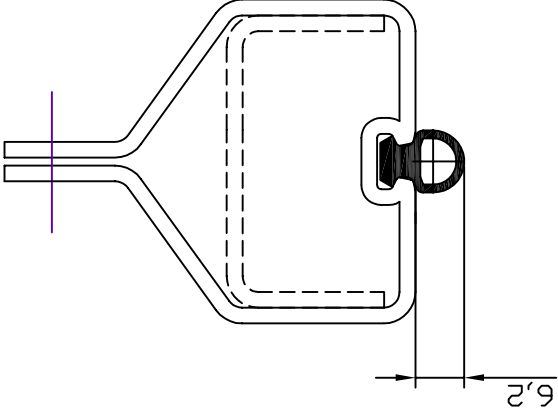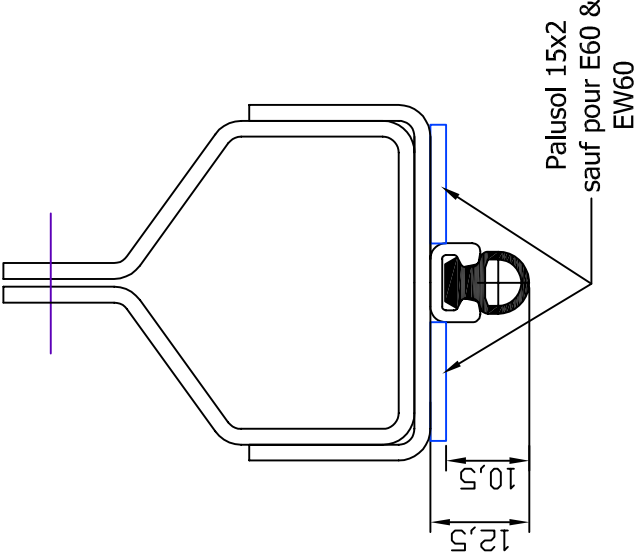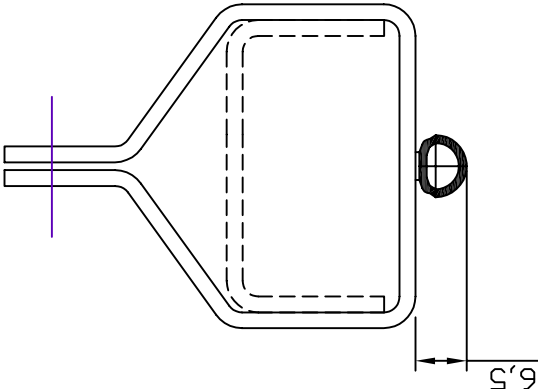
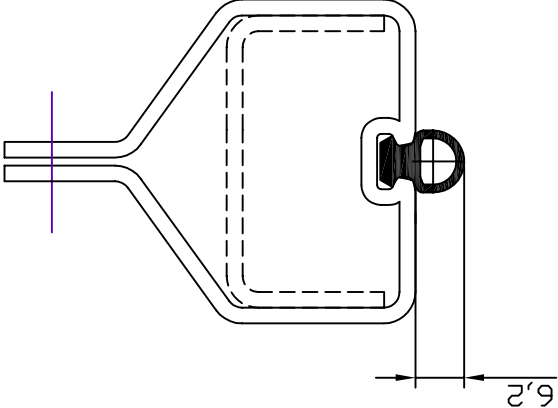
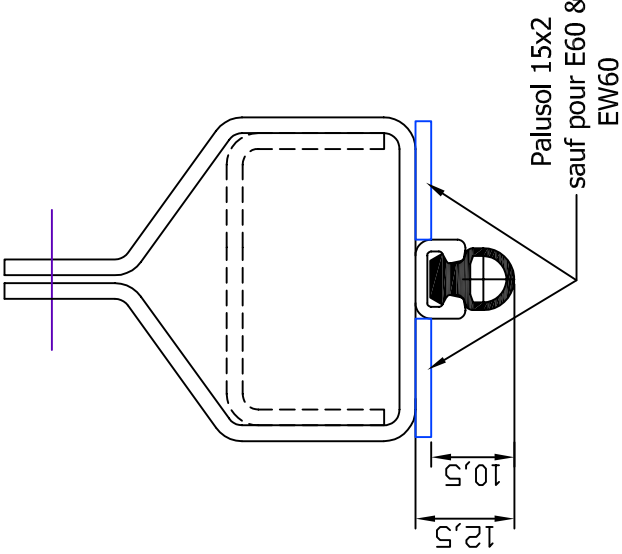

	Profil palpeur EKS002 ou EKS011 avec adhésif	Profil palpeur EKS014 avec pied clipsable	Profil palpeur EKS014 avec pied clipsable et profil aluminium
Avec U de jonction extérieur			
Sans U de jonction			
N° : 112_3_08_01 Profil de recouvrement intérieur Option U de jonction intérieur			

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER-BOULET SAS

CURTEX V2-T124 Barre de charge avec arrêt sur obstacle Date: 31/05/2017


Tél. + (33) 01 60 37 79 50	Ind: 	CT30-NF-CURTEX-T124-24
Fax + (33) 01 60 37 79 89	Ech:	

CE TRACER EST NOTRE PROPRIÉTÉ. IL NE POURRA SANS NOTRE AUTORISATION EXPRESSE ÊTRE UTILISÉ OU COMMUNIQUÉ À DES TIERS. TOUTES PRÉCAUTIONS DEVRONT ÊTRE PRISES POUR EN ÉVITER SA DIVULGATION.

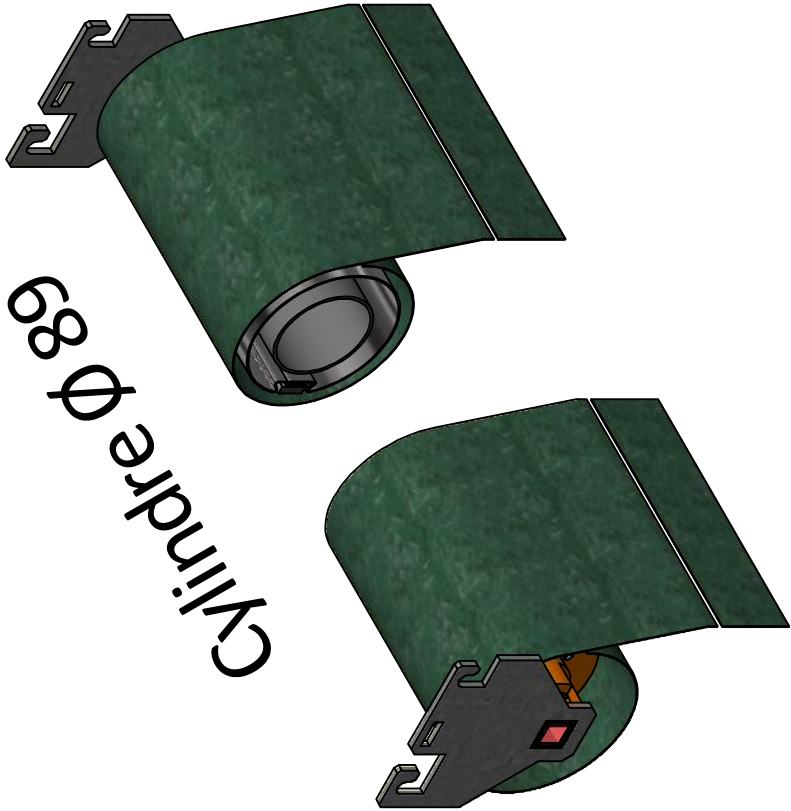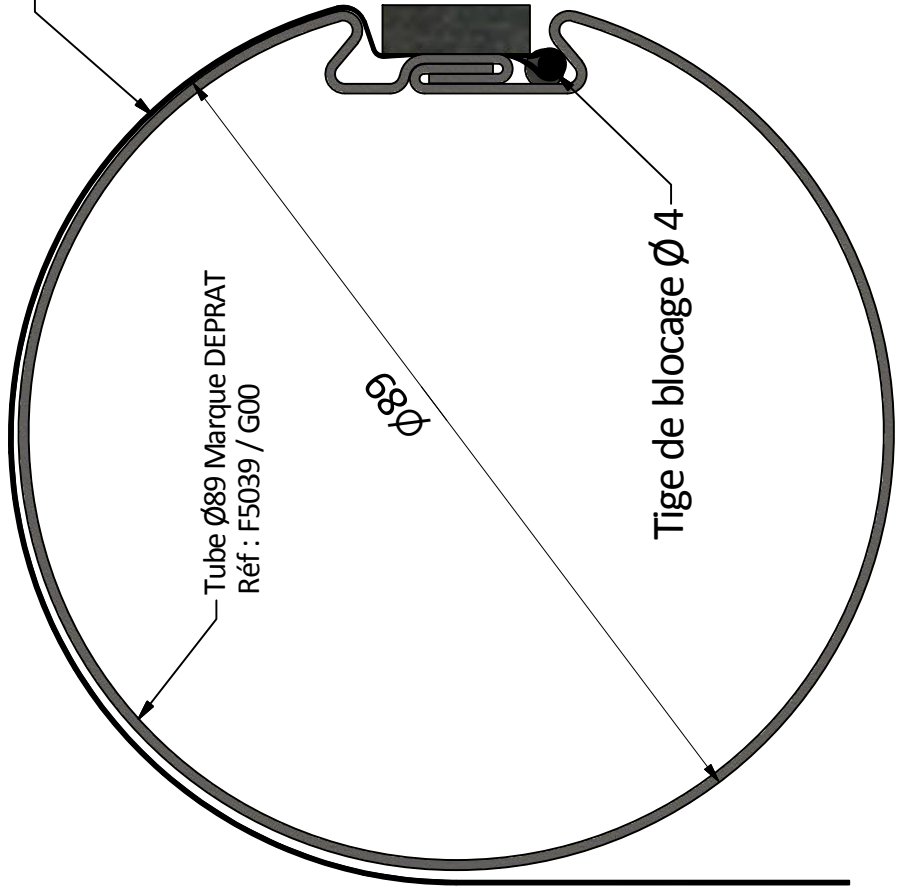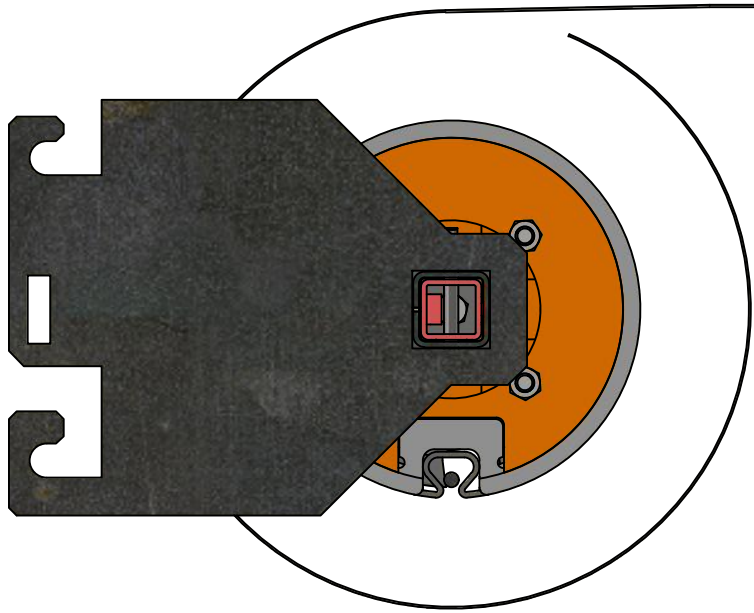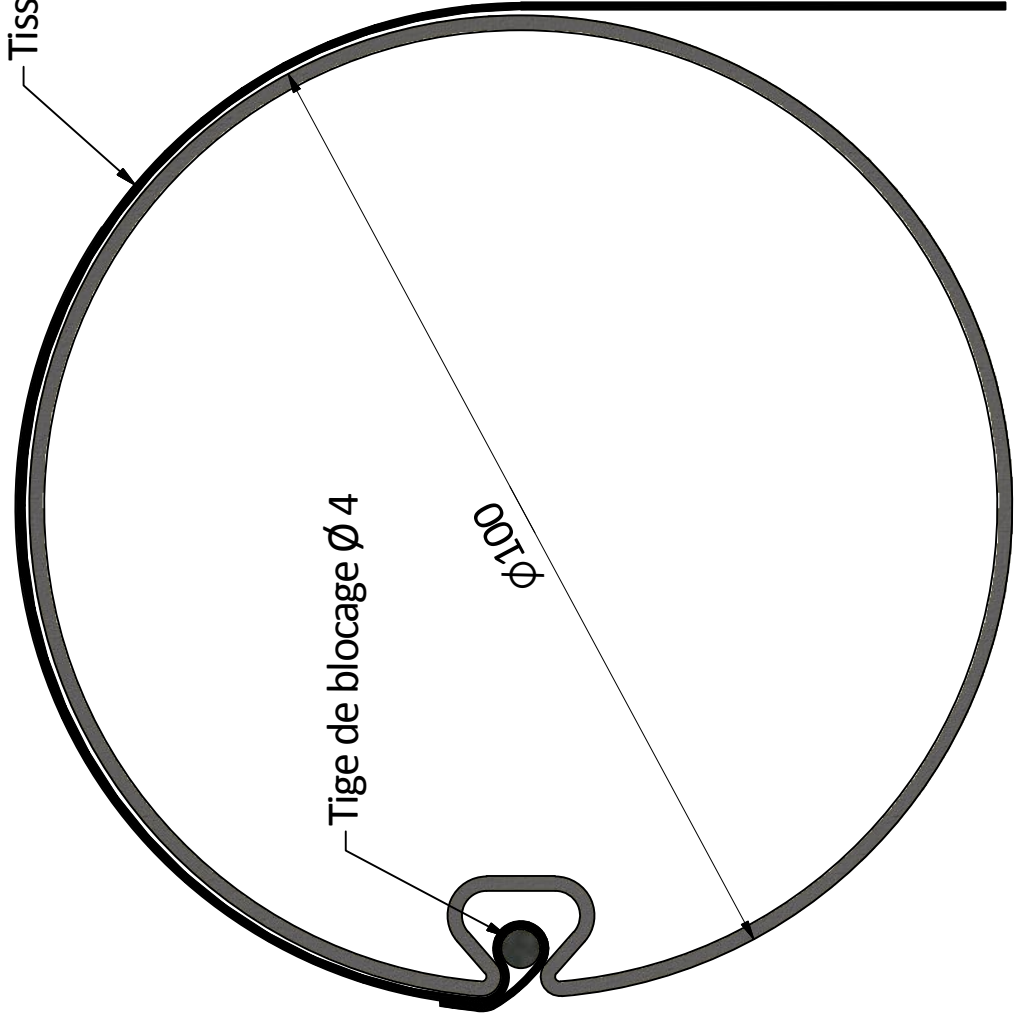


* Pose en applique					Compartimentage	
					E30 - E60 - E120	El230- El260 - El2120
Dimensions	Largeur (LPL)	FEU	1 cylindre		5 939	5 939 - 5 901*
			2 cylindres		10 936	10 936 - 10 898*
			3 cylindres		16 172	16 172 - 16 134*
			4 cylindres		21 408	21 408 - 21 370*
	Hauteur (HPL)	DAS	1 cylindre		5 939	5 939 - 5 901*
			2 cylindres		10 898	10 898 - 10 936*
			3 cylindres		16 134	16134 - 16172*
			4 cylindres		21 370	21370 - 21408*
		FEU	Monocylindre Ø89		12 000	4 329
			Monocylindre Ø100			
			Juxtaposés Ø89			
			Juxtaposés Ø100			
		DAS	Superposés Ø100		12 000	
			Monocylindre Ø89			
			Monocylindre Ø100			
			Juxtaposés Ø89			
			Juxtaposés Ø100			
			Superposés Ø100			

Barre de lest en 2 parties

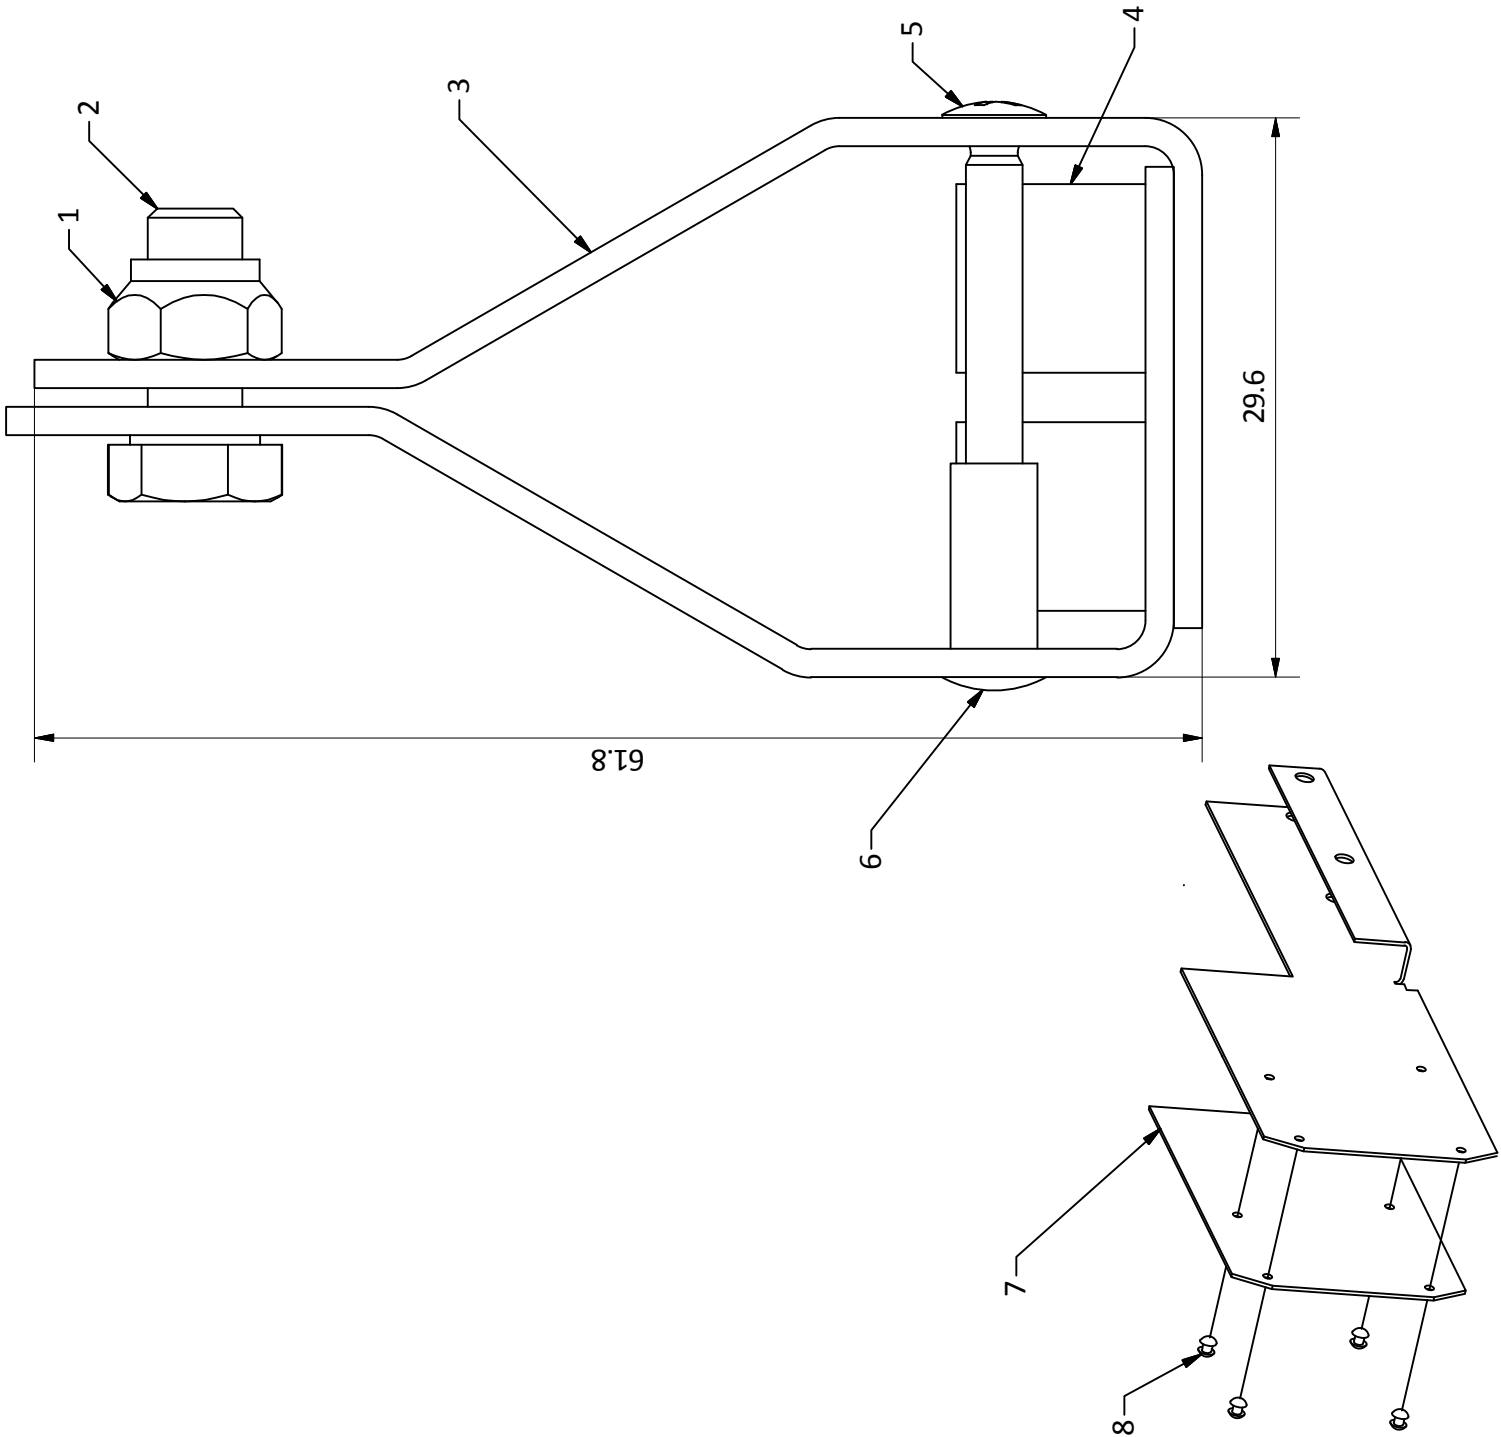


NOMENCLATURE	
Repère	Description
1	Ecrou M5
2	Vis Chc M5x12
3	Profil barre de charge
4	Lest carré 10
5	Vis TFBC M3x25
6	Ecrou de reliure M3
7	Guide latéral
8	Rivet


Barre de lest Mono-bloc

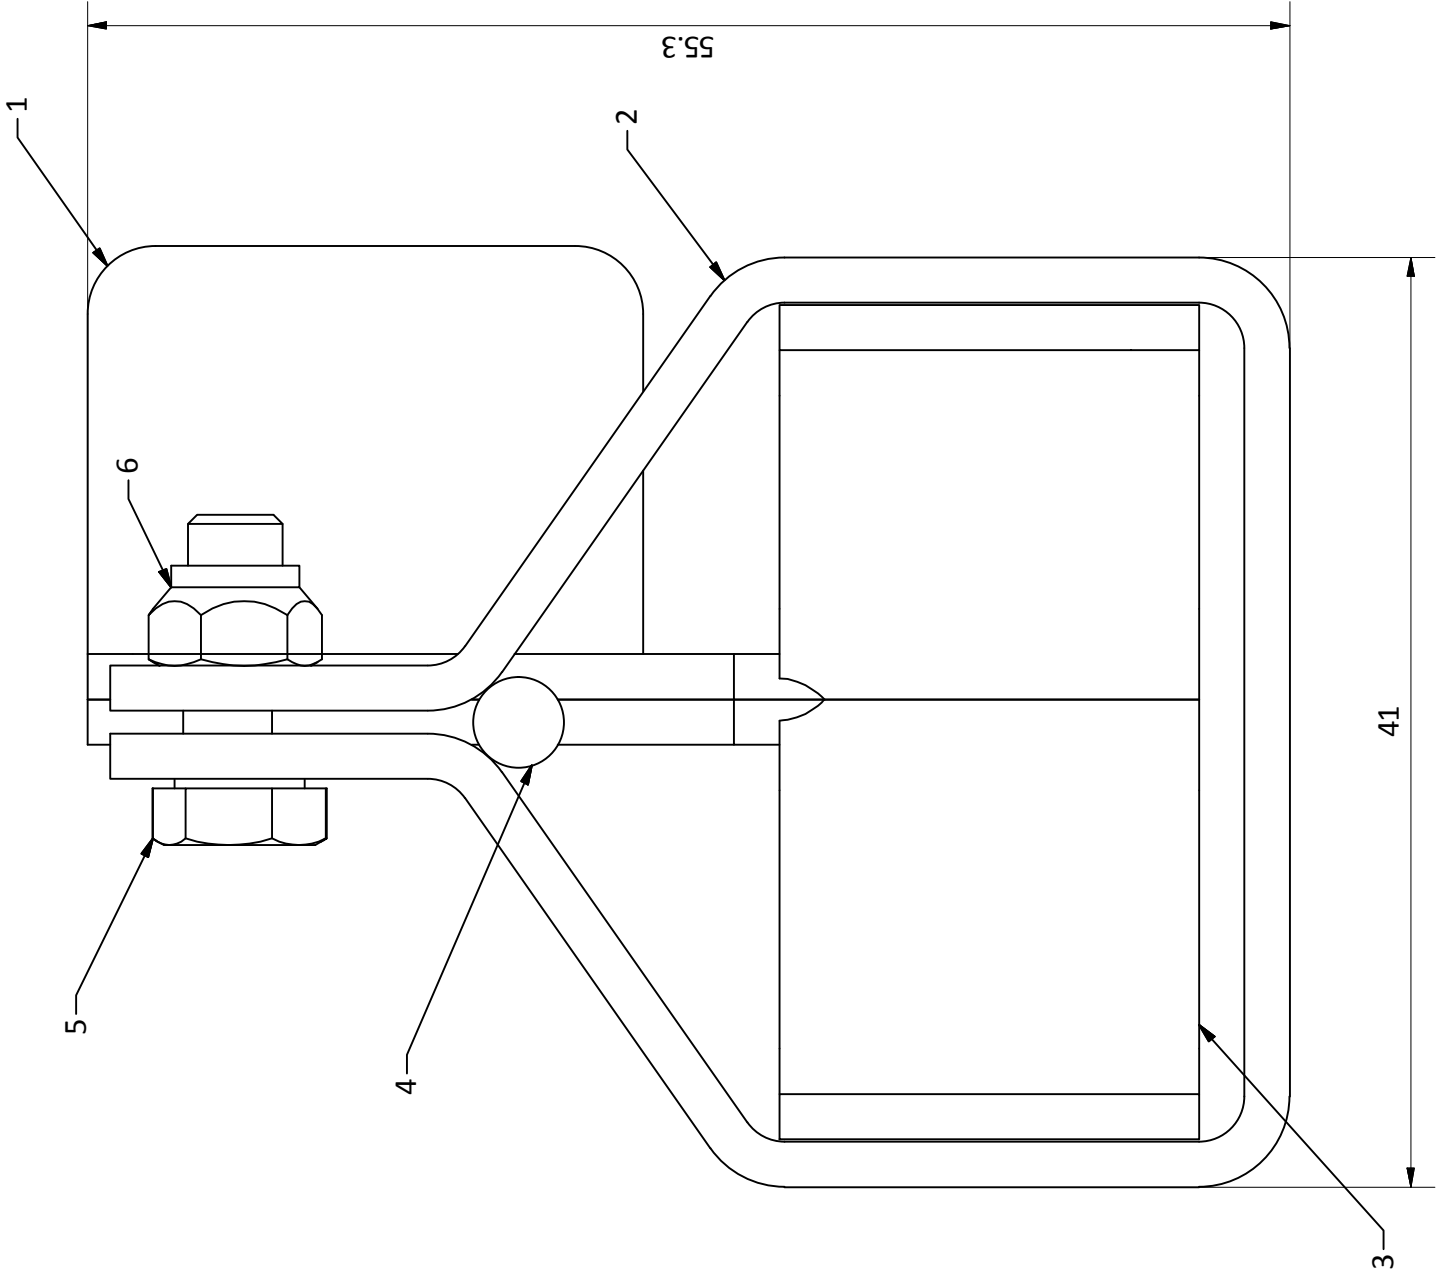


NOMENCLATURE	
Repère	Description
1	Guide latéral
2	Profil barre de charge Mono-bloc
3	Lest additionnel
4	Aiguillon Ø4
5	Vis M5x20
6	Ecrou M5

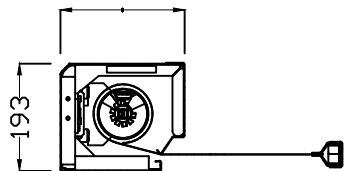


Monocylindre
Ø89

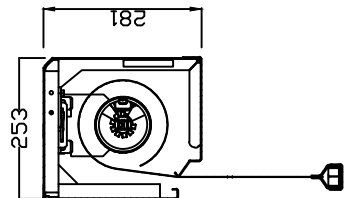


Monocylindre Ø 100

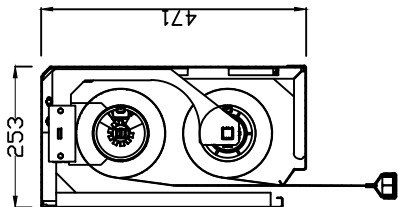

Multicylindres superposés Ø 100



Multicylindres juxtaposés Ø 89

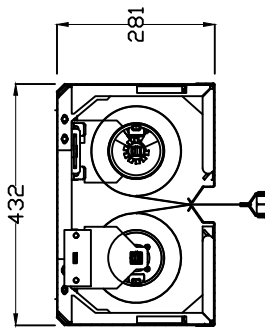

Multicylindres juxtaposés Ø 100

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation

CURTEX V2 T124- Dimmensions Coffres

Date: 13/05/2020




11 rue des Campanules CS30066
77436 MARNE-VA-VALLEE CEDEX 2 - FRANCE

Tél. + (33) 01 60 37 79 50
Fax + (33) 01 60 37 79 89

Ech:

Ind: Ø

CT30-NF-CURTEX-T124-28

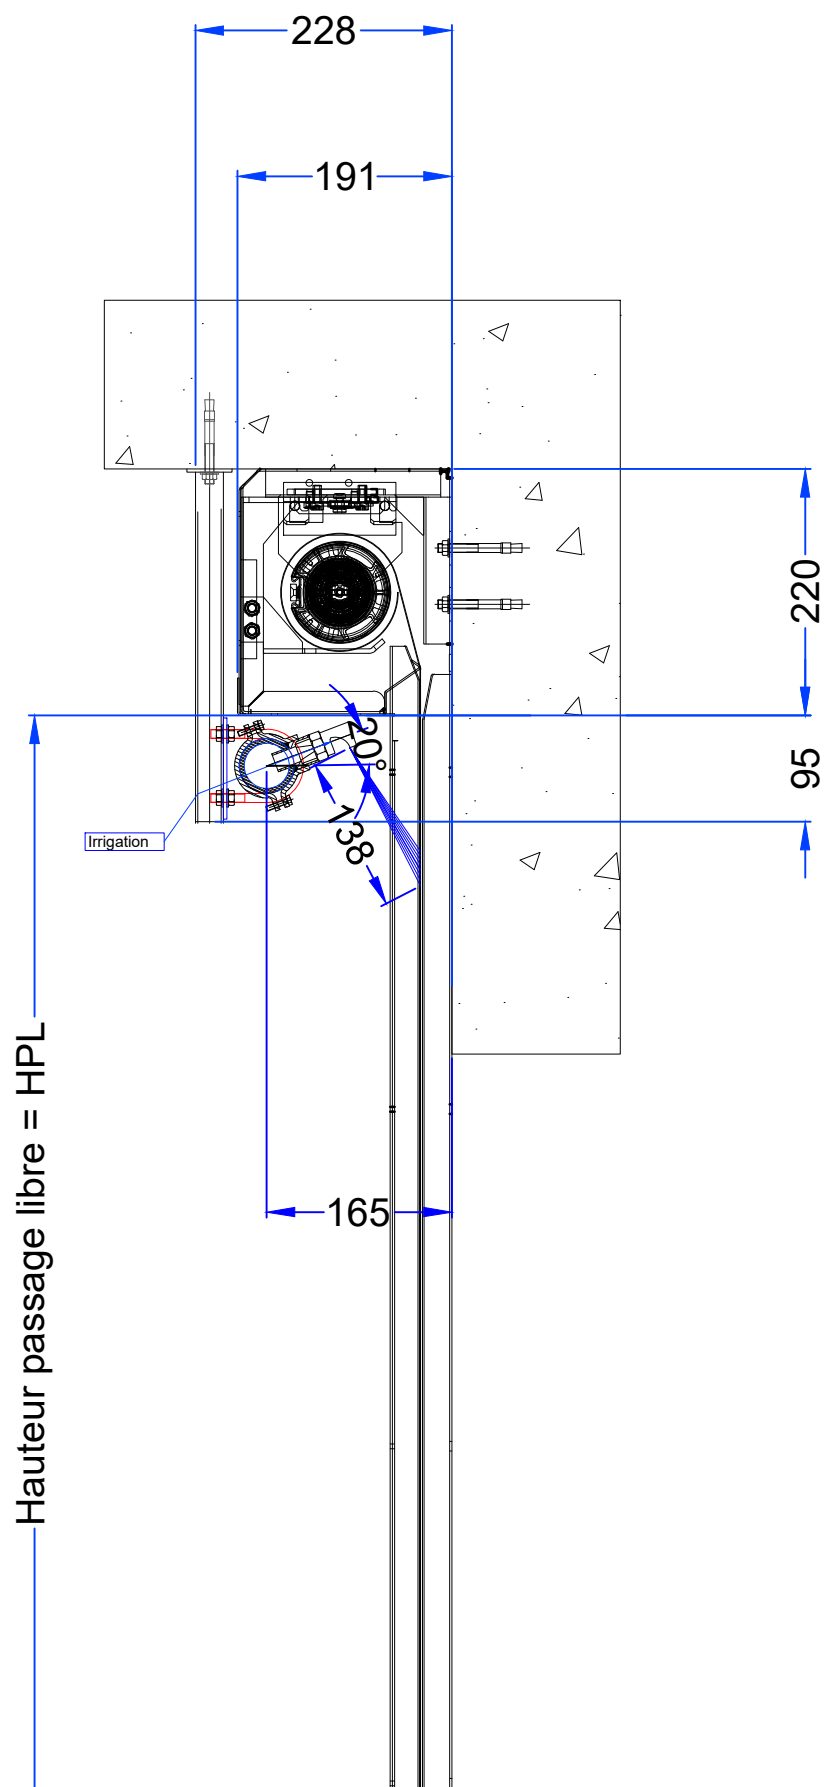

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER-BOULET SAS

CURTEX V2 T124 - avec rampe d'irrigation fixée sous linteau
Monocylindre Ø89 pose en linteau

Date: 29/04/2020




11 rue des Campanules CS30066
 77436 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 - FRANCE

Tél. + (33) 01 60 37 79 50
 Fax + (33) 01 60 37 79 89

Ech:

Ind: Ø

CT30-NF-CURTEX-T124-29

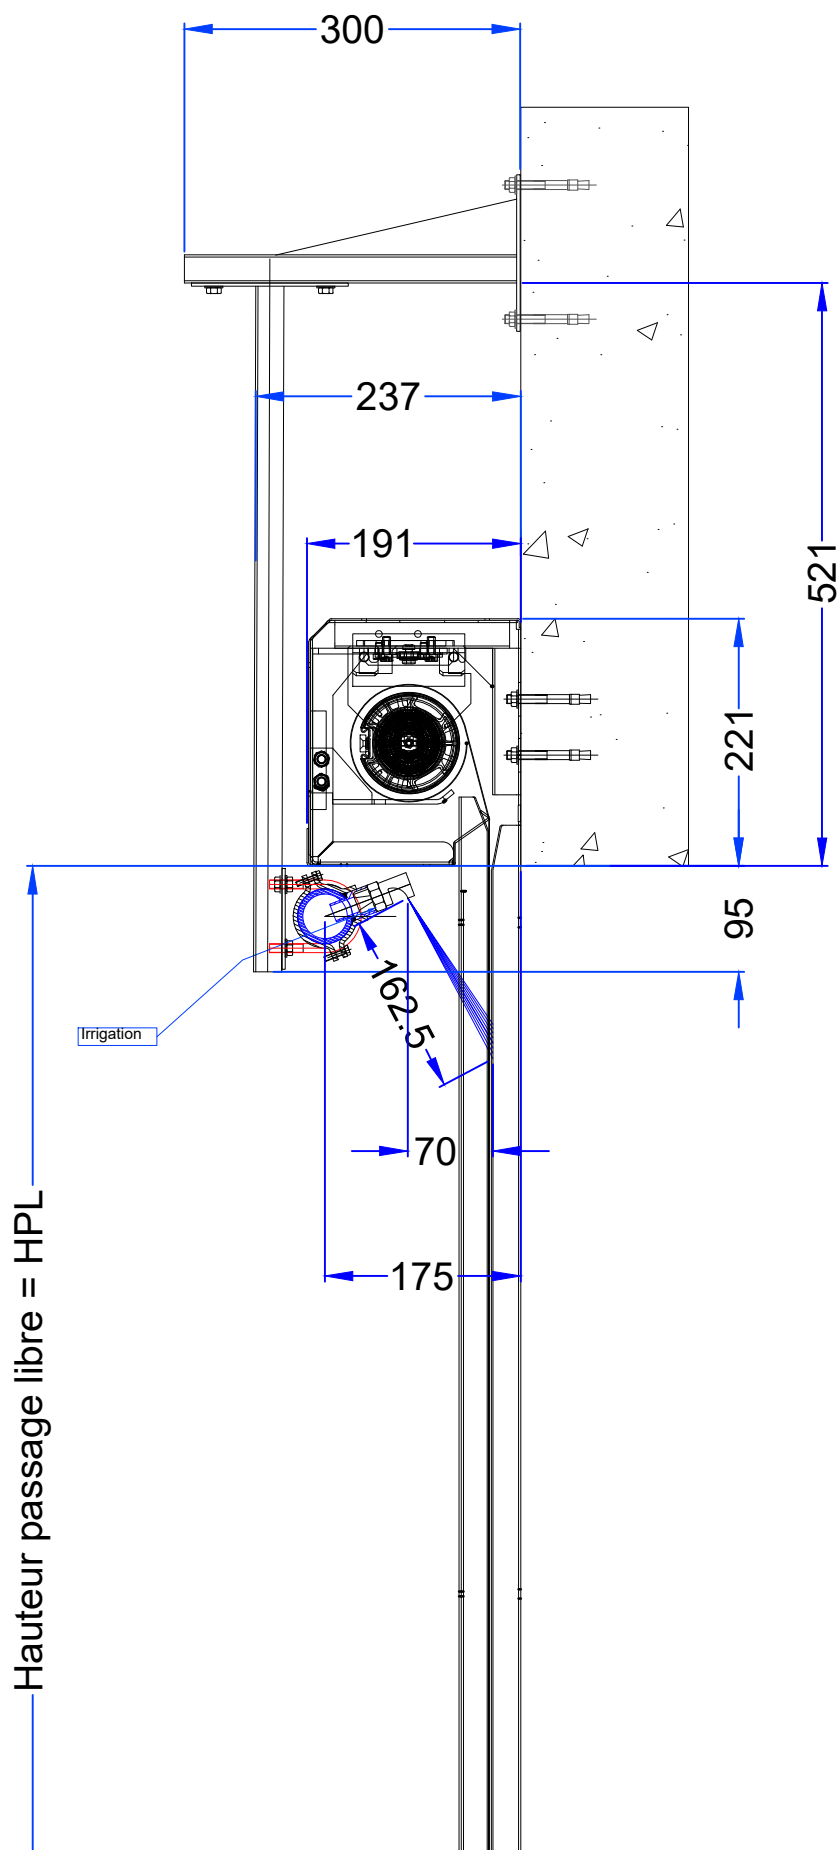

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER-BOULET SAS

CURTEX V2 T124 - avec rampe d'irrigation fixée en applique
Monocylindre Ø89 pose en Applique

Date: 29/04/2020




11 rue des Campanules CS30066
 77436 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 - FRANCE

Tél. + (33) 01 60 37 79 50
 Fax + (33) 01 60 37 79 89

Ech:

Ind: Ø

CT30-NF-CURTEX-T124-30

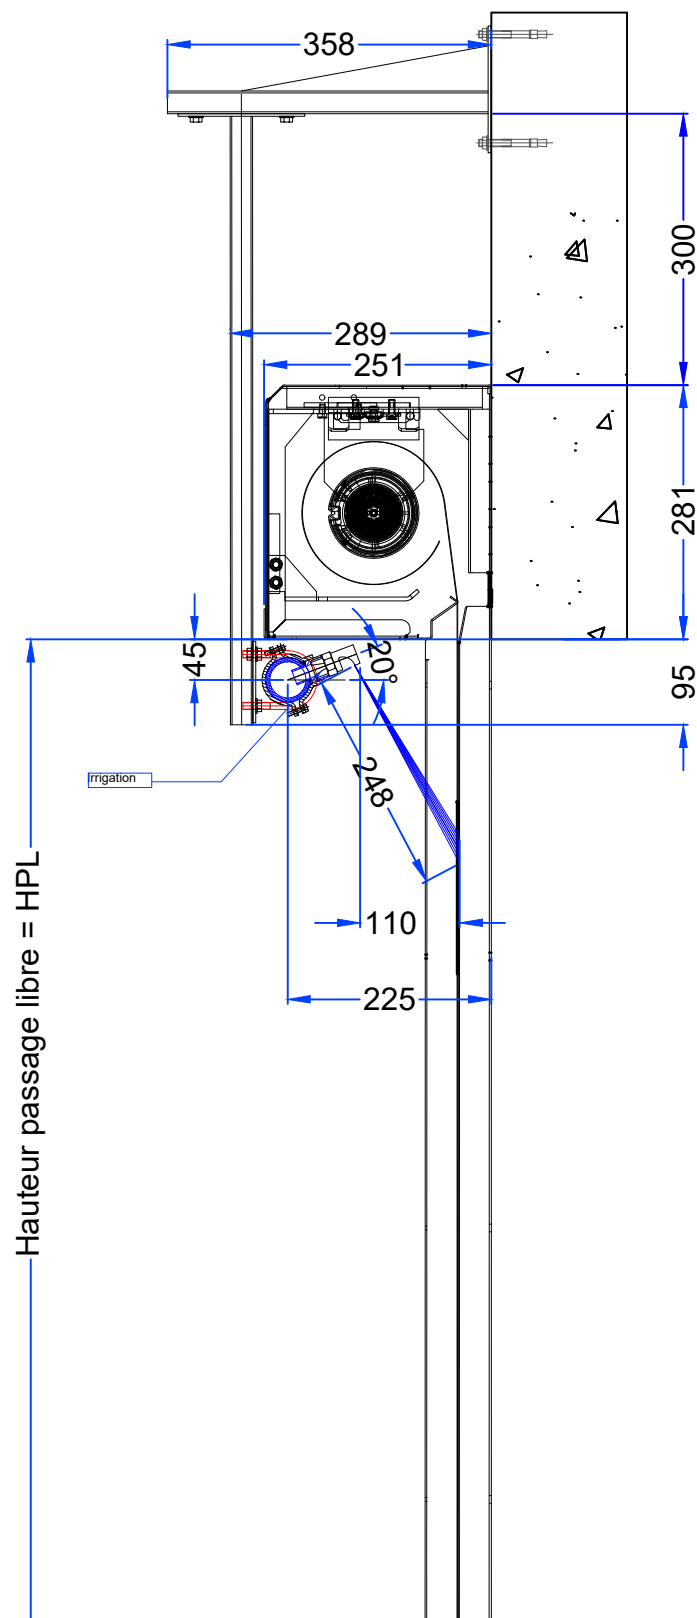

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation. Copyright SOUCHIER-BOULET SAS

CURTEX V2 T124 - avec rampe d'irrigation fixée en applique
Monocylindre Ø100 poséen Applique

Date: 29/04/2020



11 rue des Campanules CS30066
 77436 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 - FRANCE


Tél. + (33) 01 60 37 79 50
 Fax + (33) 01 60 37 79 89

Ech:

Ind:



CT30-NF-CURTEX-T124-31

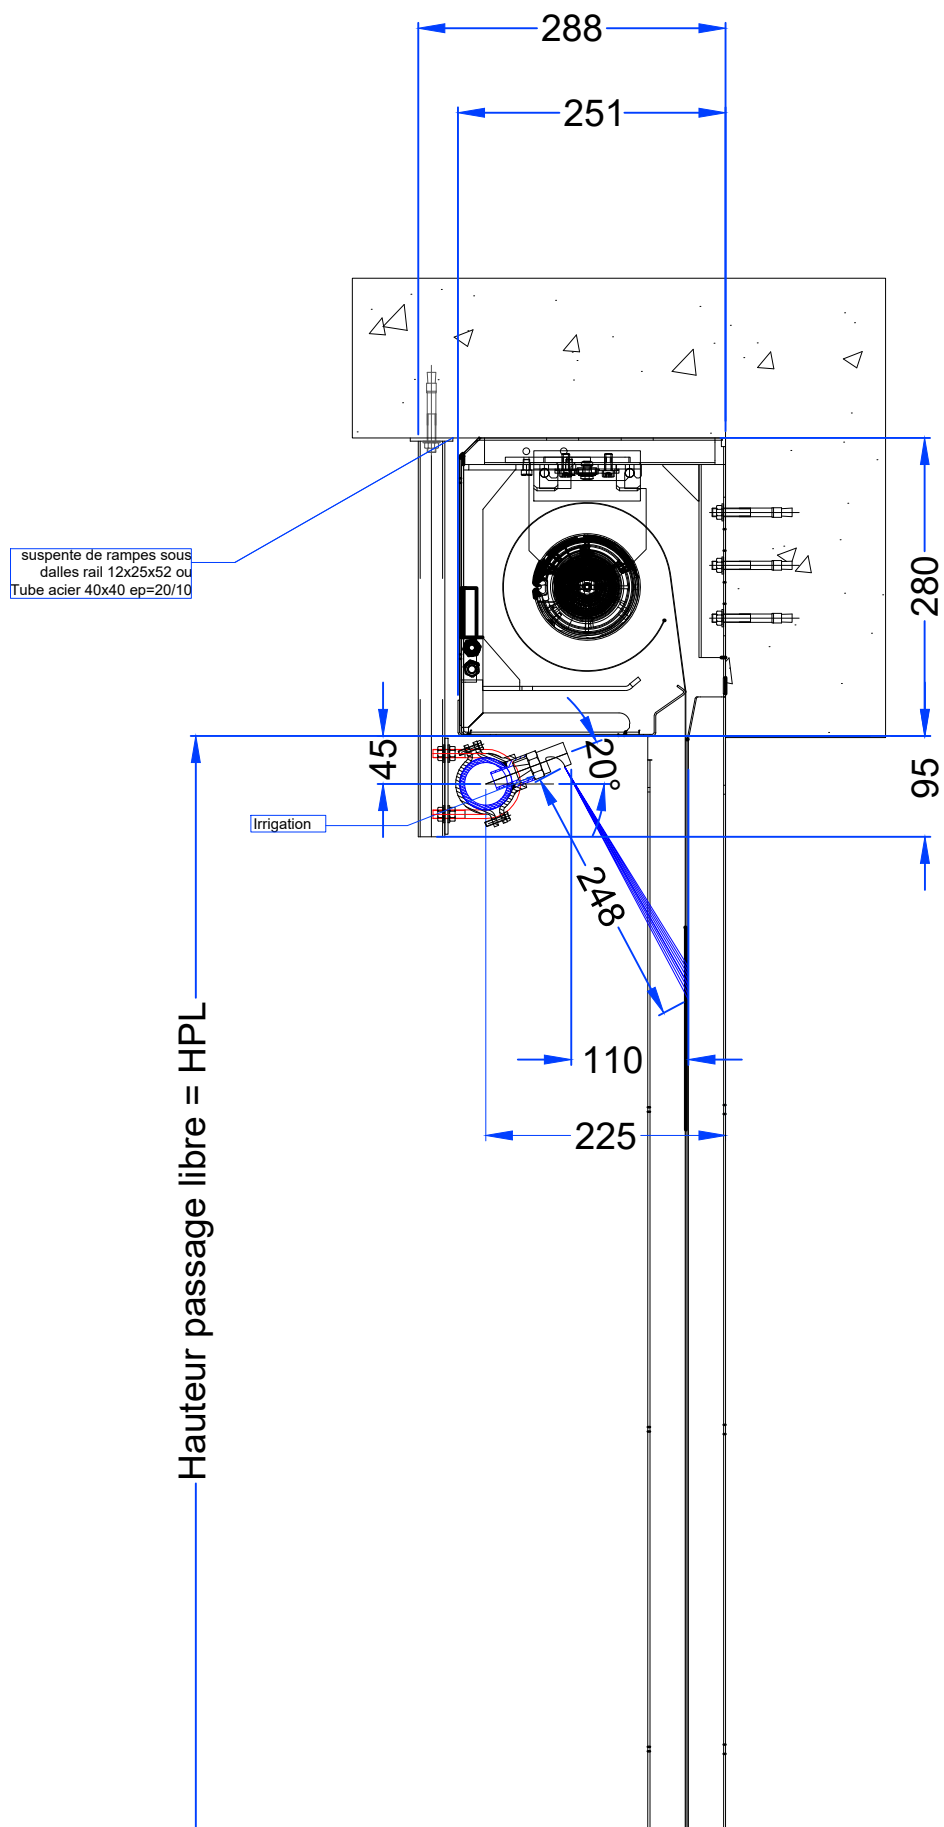

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER-BOULET SAS

CURTEX V2 T124 - avec rampe d'irrigation fixée sous linteau
Monocylindre Ø100 pose en linteau

Date: 29/04/2020



11 rue des Campanules CS30066
 77436 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 - FRANCE


Tél. + (33) 01 60 37 79 50
 Fax + (33) 01 60 37 79 89

Ech:

Ind:

Ø

CT30-NF-CURTEX-T124-32

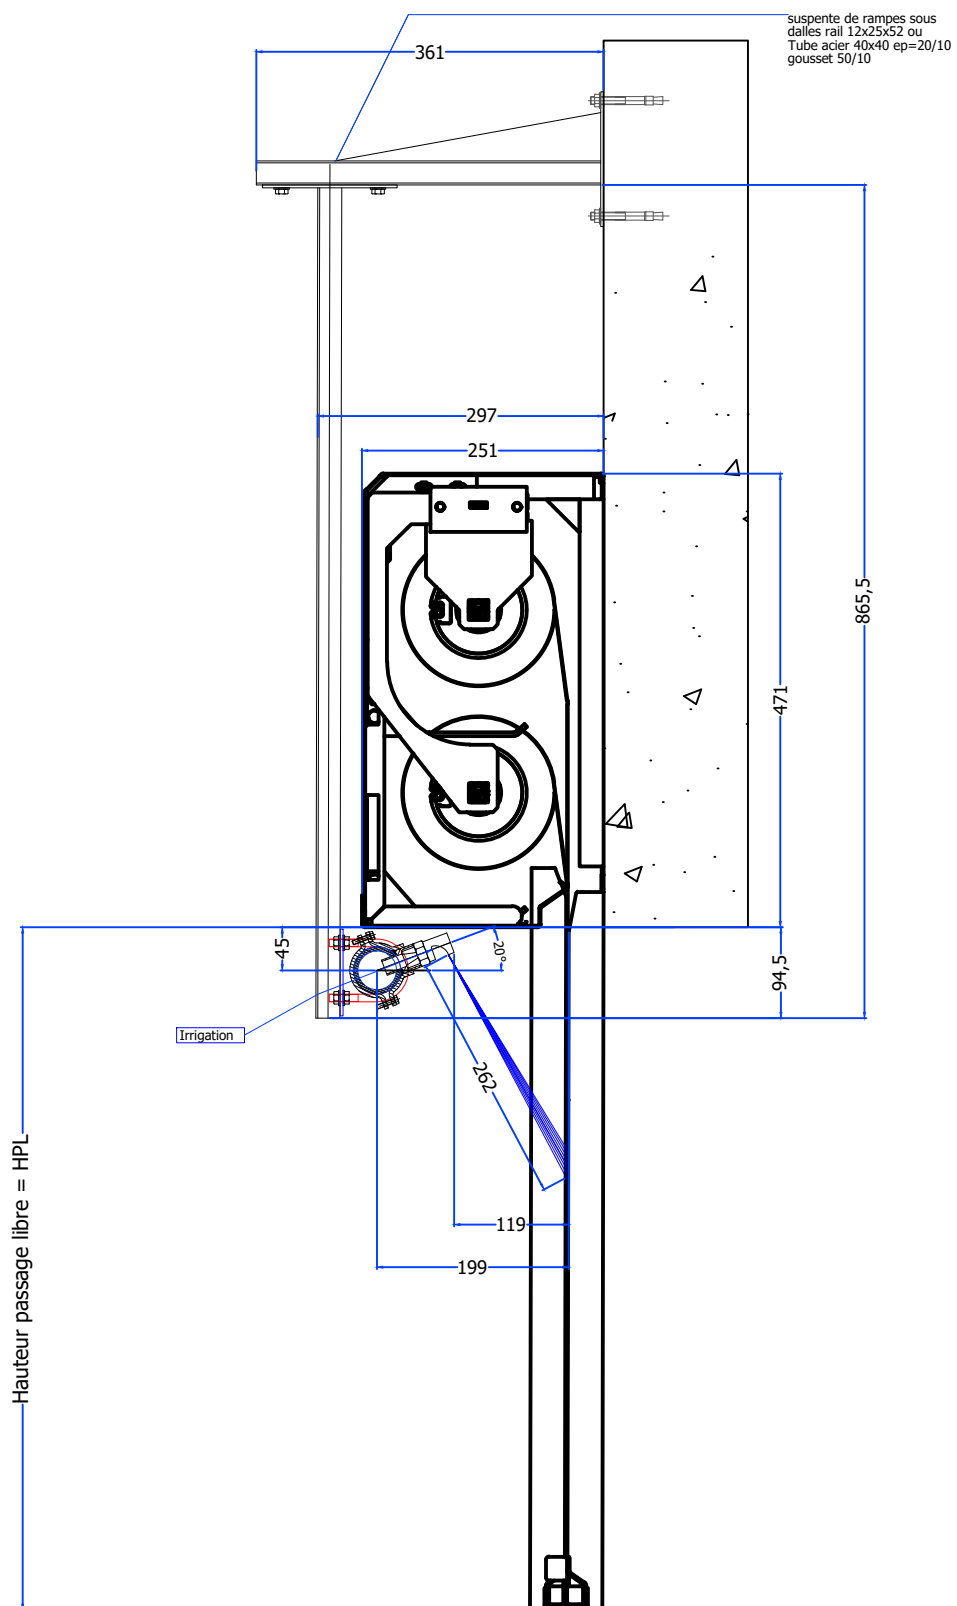

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation

CURTEX V2 T124- Avec rampe d'irrigation fixée en applique multicylindre superposé Ø100 pose en Applique

Date: 13/05/2020




11 rue des Campanules CS30066
77436 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 - FRANCE

Tél. + (33) 01 60 37 79 50
Fax + (33) 01 60 37 79 89

Ech:

Ind: Ø

CT30-NF-CURTEX-T124-33

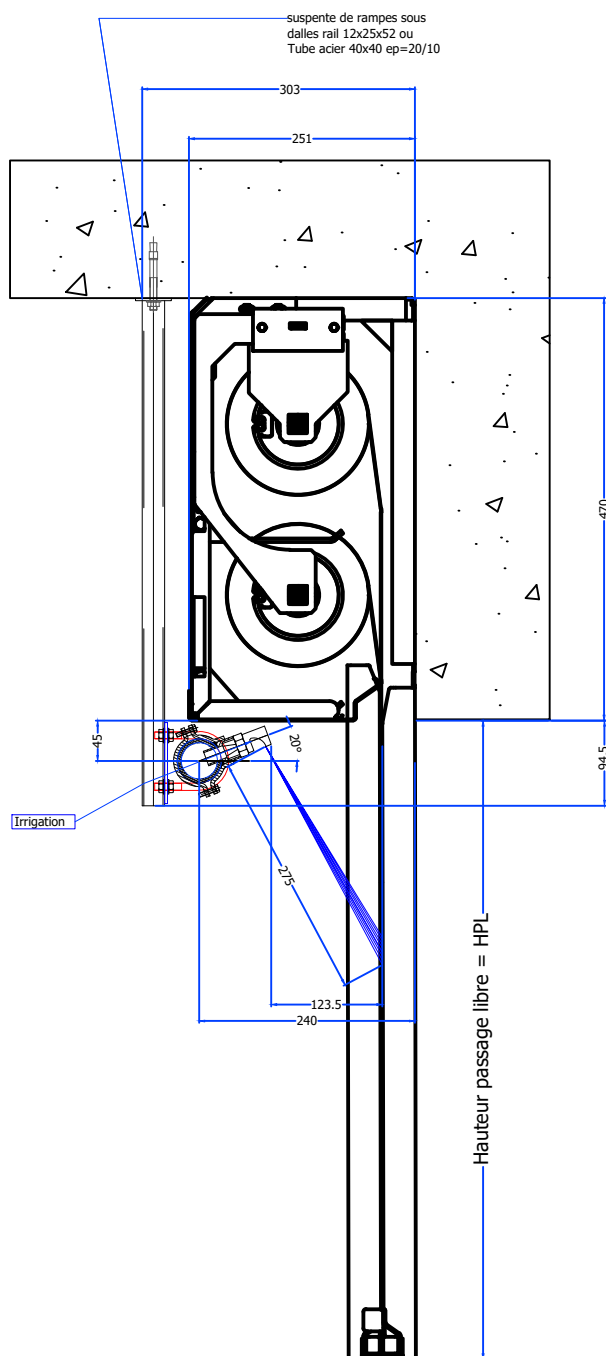

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation

CURTEX V2 T124 - Avec rampe d'irrigation fixée sous linteau multicylindre superposé Ø100 pose en Linteau

Date: 13/05/2020




11 rue des Campanules CS30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 - FRANCE

Tél. + (33) 01 60 37 79 50
Fax + (33) 01 60 37 79 89


Ech:

Ind: Ø


CT30-NF-CURTEX-T124-34

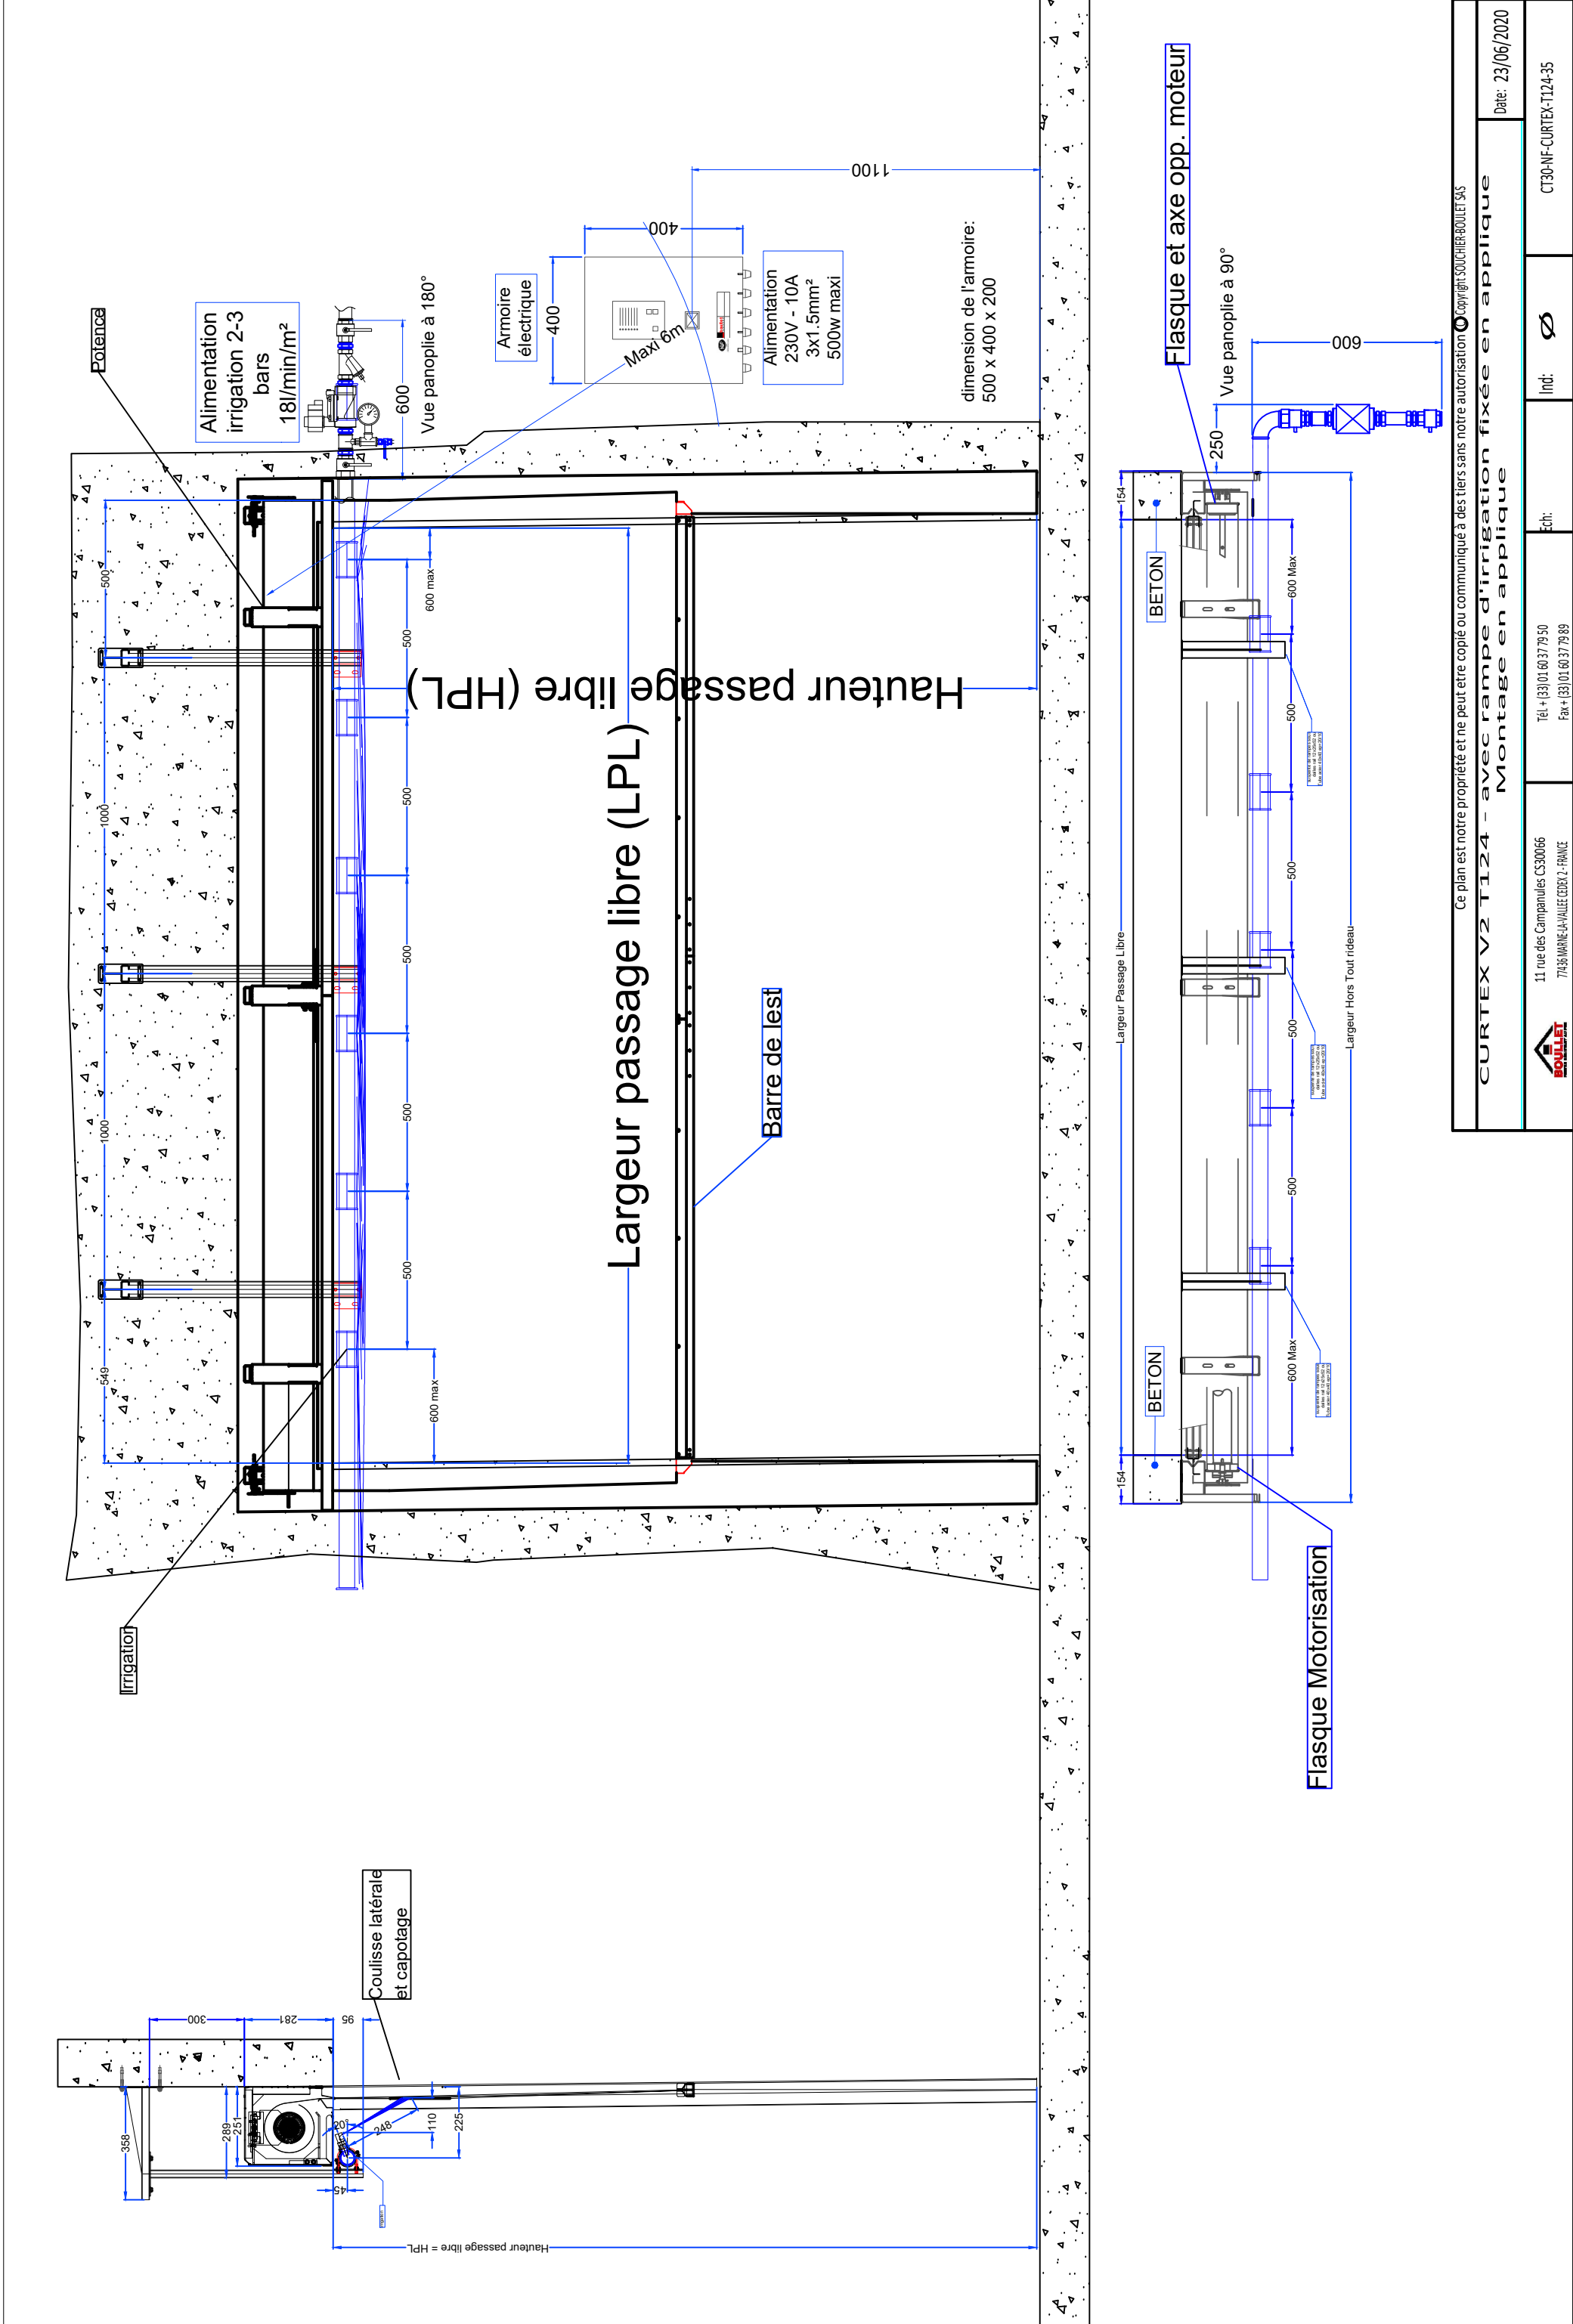


Montage Mono cylindre en applique Ø 100

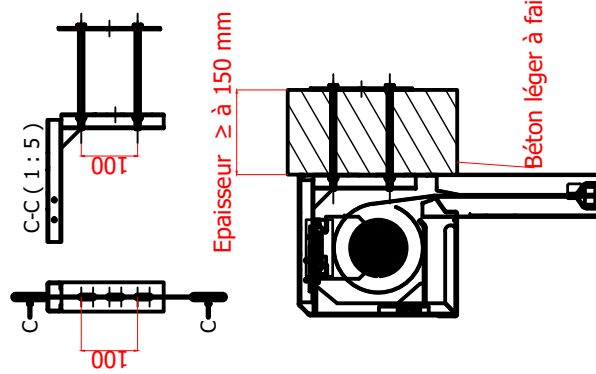


Montage Mono cylindre en applique Ø 89

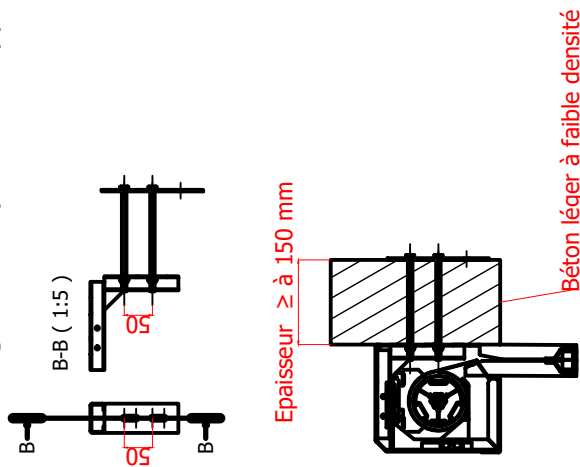

Montage multicylindre superposés en applique Ø 100

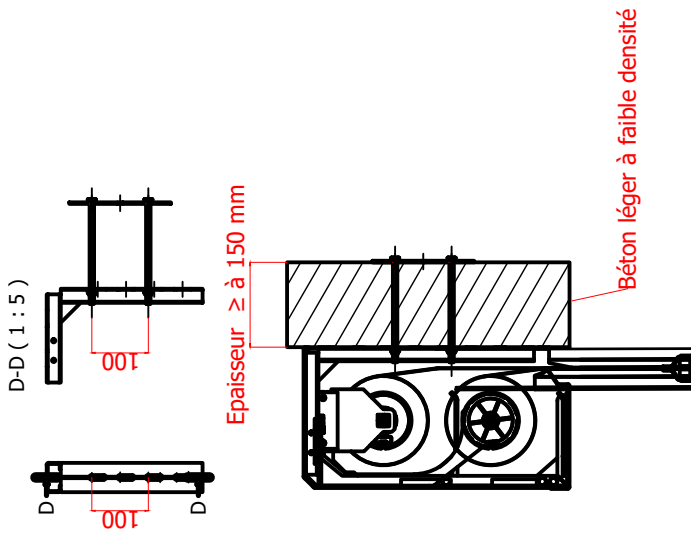

Contre-Plaque



Vis H M8 x 180



Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER-BOULLET SAS

**CURTEX V2 T124 - Pose en applique sur béton
faible densité avec tige et contre-plaque**

Date: 20/01/2022

BOULLET
11 rue des Campanules CS30066
77495 MARNE-VALEEE CEDEX 2 - FRANCE

Tél. + (33) 01 60 37 79 50
Fax + (33) 01 60 37 79 89

Ech: 1:1

Ind: Ø

CT30-NF-CURTEX-T124-36



Parc Segro - 42 rue de l'airault
77090 COLLEGIEN

Tél. 01 60 37 79 50 - Fax 01 60 37 79 89
www.souchier-boulet.com