

## DECLARATION DE PERFORMANCES D'UNE GAMME DE DISPOSITIF D'EVACUATION NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR

- Code d'identification unique du produit type : **EXUBAIE RPT OFPI**
- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: **Informations présentes sur l'étiquette de traçabilité :**  
**N°AR de commande + N° d'appareil + Date de fabrication**
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

### 3.1 Description du produit : Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur monté en façade.

Simple vantail à axe horizontal ouvrant vers l'intérieur en configuration abattant ou relevant, ou à axe vertical, à la française ; dont le remplissage peut être en polycarbonate alvéolaire, en verre ou tôle isolé (phonique ou thermique).

### 3.2 Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées

- Pose en façade ( $\pm 5^\circ$ )
- Domaine dimensionnel : (Hht et Lht sont les cotes hors tout appareil)  
 $0,5 \leq \text{Hht} \leq 1,6 \text{ m}$  et  $0,5 \leq \text{Lht} \leq 2,4 \text{ m}$ . Avec  $0,10 \leq A_v^* \leq 2,16 \text{ m}^2$   
\* Exubaie RPT OFPI :  $A_v = \text{Lpa} \times \text{Hpa}$  ( $\text{Lpa} = \text{Lht} - 0,212 \text{ m}$  et  $\text{Hpa} = \text{Hht} - 0,212 \text{ m}$ )

### 3.3 Fonctionnement : Ouverture et fermeture pneumatique

- Pression de service 6 à 20 bars
- 0,12NI en ouverture
  - 8,3NI en fermeture

### 3.4 Options possibles :

- Position d'attente et de sécurité.  
Déclencheur thermique (si autorisé).

- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

**Raison sociale :** SOUCHIER – BOULLET SAS  
Parc Segro – 42 rue de Lamirault  
CS 20762  
77090 COLLEGIEN  
France

**Unité de fabrication :** SOUCHIER SAS  
11 rue du 47<sup>ème</sup> R.A.  
70400 HERICOURT  
France

7. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :  
L'organisme notifié **TÜV Rheinland N° 0336** a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon le Système 1, en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, le contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine.

**Certificat CE N°0336 – RPC – 6742-3.**

- Performances déclarées :

| Spécifications techniques harmonisées: EN 12101-2:2003 | Caractéristiques essentielles                               | Performance                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                        | Conditions nominales d'activation / sensibilité             |                                               |
|                                                        | Dispositif de déclenchement                                 | Présent                                       |
|                                                        | Mécanisme d'ouverture                                       | Présent                                       |
|                                                        | Entrées et sorties                                          | Présentes                                     |
|                                                        | Temps de réponse                                            |                                               |
|                                                        | Fiabilité                                                   |                                               |
|                                                        | Ouverture sous charge (neige, vent)                         |                                               |
|                                                        | Température ambiante basse                                  | $\leq 60 \text{ s}$                           |
|                                                        | Résistance au feu                                           |                                               |
|                                                        | La fiabilité opérationnelle                                 |                                               |
|                                                        | Fiabilité                                                   | Re 1000 (+10 000), Type B                     |
|                                                        | Effacité de fumée / extraction de gaz chaud                 |                                               |
|                                                        | Surface utile d'ouverture (voir graphiques)                 | $A_v = A_v^* \times C_v^{**}$                 |
|                                                        | Paramètres de performance en cas d'incendie                 |                                               |
|                                                        | Résistance à la chaleur                                     | B <sub>300</sub> 30                           |
|                                                        | Stabilité mécanique                                         | $\Delta A_{mécan} < 10 \%$                    |
|                                                        | Réaction au feu du remplissage:                             |                                               |
|                                                        | Verre ou tôle isolé                                         | A1                                            |
|                                                        | Polycarbonate                                               | B-s1,d0                                       |
|                                                        | Performance dans des conditions environnementales:          |                                               |
|                                                        | Ouverture sous charge                                       | SL NPD                                        |
|                                                        | Température ambiante basse                                  | T(00)                                         |
|                                                        | Stabilité sous charge éolienne                              | WL 1500                                       |
|                                                        | Résistance aux vibrations induites par le vent (où incluse) | NPD                                           |
|                                                        | Résistance à la chaleur                                     | B <sub>300</sub> 30                           |
|                                                        | Durabilité:                                                 |                                               |
|                                                        | Temps de réponse (temps de réponse)                         | $\leq 60 \text{ s}$                           |
|                                                        | Fiabilité opérationnelle                                    | Re 1000 (+10 000)                             |
|                                                        | Paramètres de performance en cas d'incendie                 | $\leq 60 \text{ s}; \Delta A_{mécan} < 10 \%$ |



### Détermination de la surface utile d'ouverture :

$$A_v = A_v^* \times C_v^{**}$$


$$A_v = \text{Lpa} \times \text{Hpa}$$

**DECLARATION DE PERFORMANCES  
D'UNE GAMME DE DISPOSITIF D'EVACUATION NATURELLE DE FUMEEES ET DE CHALEUR**



**\*\*Détermination du coefficient de débit  $C_v$  Sans ébrasement (voir croquis ci-contre) :**

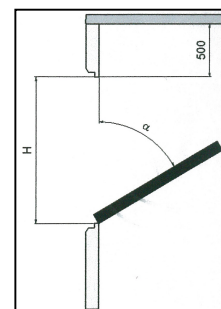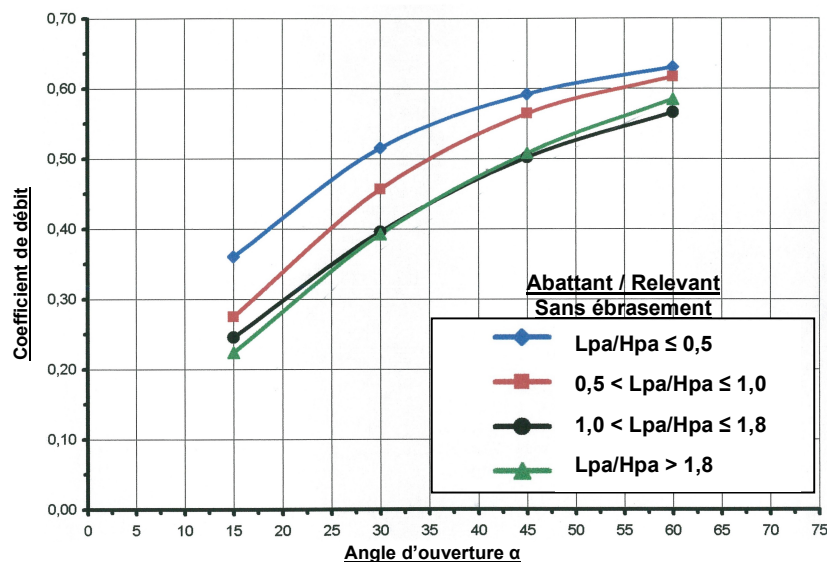


**A la française  
Sans ébrasement**

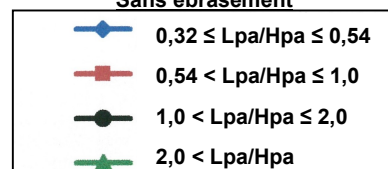

**\*\*Détermination du coefficient de débit  $C_v$  Avec ébrasement (voir croquis ci-contre) :**

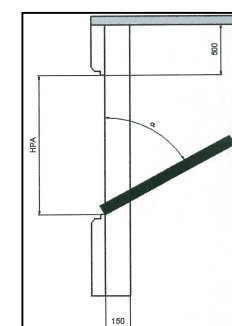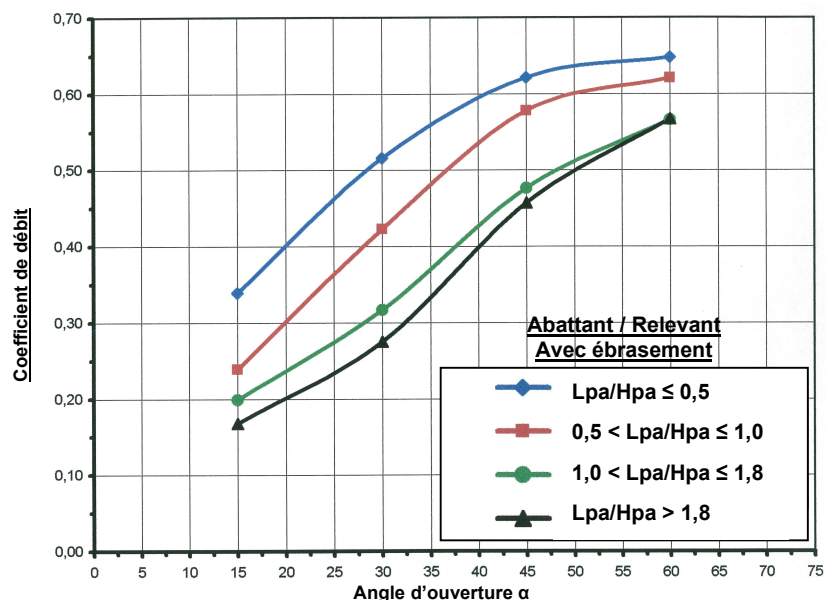

**A la française  
Avec ébrasement**

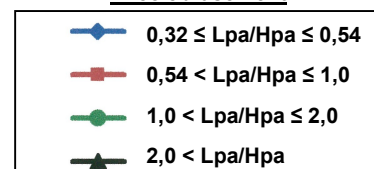

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **David Maillart – Responsable R&D**

Le 25/03/24  
A Collégien