

**DECLARATION DE PERFORMANCES  
D'UNE GAMME DE DISPOSITIF D'EVACUATION NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR**

1. *Code d'identification unique du produit type :*

**OTF OFBCI**

2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 : Informations présentes sur l'étiquette de traçabilité :*

**N°AR de commande + N° d'appareil + Date de fabrication**

3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*

**3.1. Description du produit :**

Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur monté en façade.

Simple vantail à axe horizontal ouvrant vers l'extérieur en configuration abattant ou relevant, ou à axe vertical, à l'anglaise ; dont le remplissage peut être en polycarbonate alvéolaire, en verre ou tôle isolé (phonique ou thermique).

**3.2. Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées**

- Pose en façade ( $\pm 5^\circ$ )
- Domaine dimensionnel : (Hht et Lht sont les cotes hors tout appareil)

$$0,694 \leq \text{Hht} \leq 1,744 \text{ m et } 0,694 \leq \text{Lht} \leq 2,544 \text{ m. Avec } 0,36 \leq A_v^* \leq 2,88 \text{ m}^2$$

$$* \text{OTF OFBCI : } A_v = \text{Lpa} \times \text{Hpa} \text{ (Lpa} = \text{Lht} - 0,144 \text{ m et Hpa} = \text{Lpa} - 0,144 \text{ m)}$$

**3.3. Fonctionnement : Ouverture et fermeture électrique**

Tension  $U_a = U_c = 24 \text{ Vcc}$  ou  $230 \text{ Vac}$  - Puissance  $P_a = P_c$   
absorbée en régime établi

- o 17 à 90 W maxi selon actionneurs

**3.4. Options possibles :**

Position d'attente et de sécurité  
Déclencheur thermique (selon la norme en vigueur).

4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :*

**Raison sociale :**

SOUCHIER – BOULLET SAS  
Parc Segro – 42 rue de Lamirault  
CS 20762  
77090 COLLEGIEN  
France

**Unité de fabrication :**

SOUCHIER SAS  
11 rue du 47<sup>ème</sup> R.A.  
70400 HERICOURT  
France

6. 7. *Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :*

L'organisme notifié **TÜV Rheinland N° 0336** a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon le Système 1, en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, le contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine.

**Certificat CE N° 0336 – RPC – 6742-3.**

## DECLARATION DE PERFORMANCES D'UNE GAMME DE DISPOSITIF D'EVACUATION NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR

### 9. Performances déclarées :

| Spécifications techniques harmonisées : EN 12101-2 : 2003 | Caractéristiques essentielles                                                                                                                                                                                                                 | Performance                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                           | <b>Conditions nominales d'activation / sensibilité :</b><br>Dispositif de déclenchement<br>Mécanisme d'ouverture<br>Entrées et sorties                                                                                                        | Présent<br>Présent<br>Présentes                                       |
|                                                           | <b>Temps de réponse :</b><br>Fiabilité<br>Ouverture sous charge (neige, vent)<br>Température ambiante basse<br>Résistance au feu                                                                                                              | ≤ 60 s                                                                |
|                                                           | <b>Fiabilité opérationnelle :</b><br>Fiabilité                                                                                                                                                                                                | Re 1000 (+10 000), Type B                                             |
|                                                           | <b>Efficacité de fumées / extraction en cas d'incendie</b><br>Surface utile d'ouverture (voir graphique)                                                                                                                                      | $A_0 = A_v^{**} \times C_v^{**}$                                      |
|                                                           | <b>Paramètre de performance en cas d'incendie :</b><br>Résistance à la chaleur<br>Stabilité mécanique<br>Réaction au feu du remplissage :<br>Verre ou Tôle isolé<br>Polycarbonate                                                             | B <sub>300</sub> 30<br>$\Delta A_{trémie} < 10 \%$<br>A1<br>B-s1 ; d0 |
|                                                           | <b>Performance dans des conditions environnementales :</b><br>Ouverture sous charge<br>Température ambiante basse<br>Stabilité sous charge éolienne<br>Résistance aux vibrations induites par le vent (ou incluse)<br>Résistance à la chaleur | SL NPD<br>T (00)<br>WL 1500<br>NPD<br>B <sub>300</sub> 30             |
|                                                           | <b>Durabilité :</b><br>Temps de réponse (temps de réponse)<br>Fiabilité opérationnelle<br>Paramètres de performance en cas d'incendie                                                                                                         | ≤ 60 s<br>Re 1000 (+10 000),<br>≤ 60 s, $\Delta A_{trémie} < 10 \%$   |



### Détermination de la surface utile d'ouverture

$$A_0 = A_v \times C_v^{**}$$


$$A_v = L_p \times H_p$$

## DECLARATION DE PERFORMANCES D'UNE GAMME DE DISPOSITIF D'EVACUATION NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR



**\*\*Détermination du coefficient de débit  $C_v$  Sans ébrasement (voir croquis ci-contre) :**

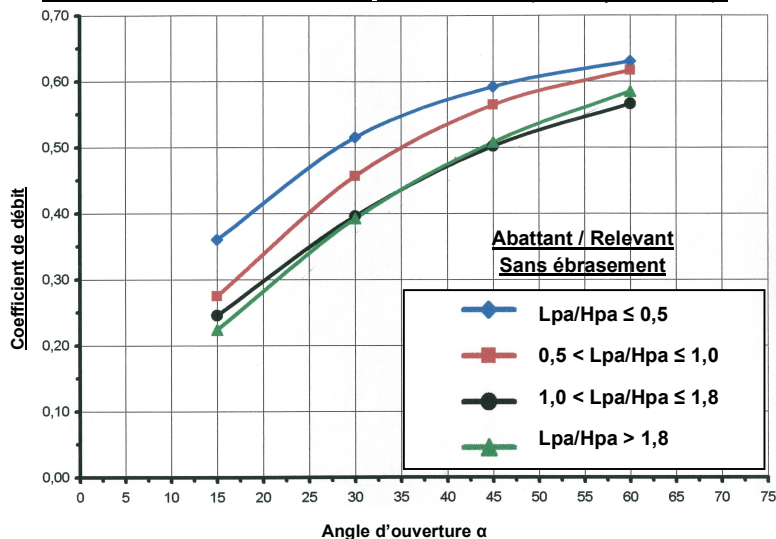


**A la française**  
**Sans ébrasement**

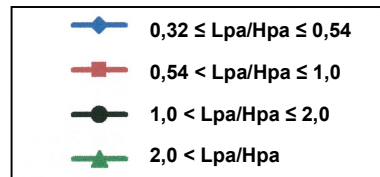

**\*\*Détermination du coefficient de débit  $C_v$  Avec ébrasement (voir croquis ci-contre) :**

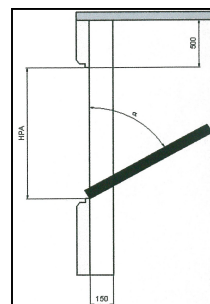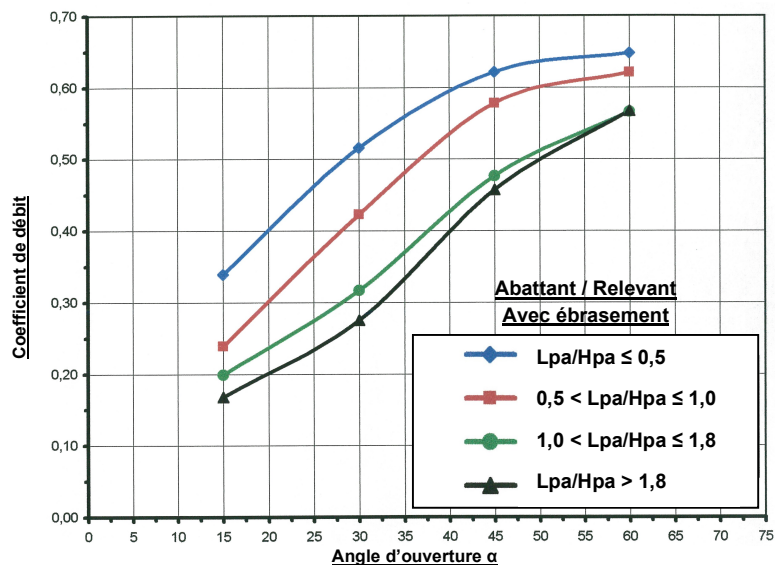

**A la française**  
**Avec ébrasement**

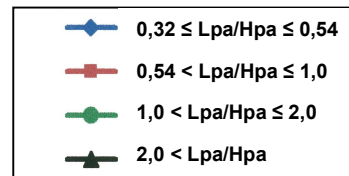

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **David Maillart – Directeur R&D**

Le 09/10/2026

A Collégien

