

DOORGLASS

PORTE COULISSANTE VITREE

Notice technique Type 74 – Type 75

Parc SEGRO – ZAC de Lamirault – 42 rue de Lamirault – CS20762 – 77090 COLLEGIEN – Tél. : 01 60 37 79 50 – Fax. : 01 60 37 79 89



- ✓ SIMPLE VANTAIL / DOUBLE VANTAUX EGAUX.
- ✓ FONCTIONNE EN MODE AUTOMATIQUE / OUVERT / FERME / ENTREE / SORTIE / LIBRE.
- ✓ RESISTANT AU FEU : E 30 ET E 60, EI₂ 30 ET EI₂ 60.
- ✓ INTEGREE DANS LES CLOISONS VITREES EMV RESISTANT AU FEU D'1/2 HEURE A 2 HEURES OU POSEE DIRECTEMENT SUR LA MAÇONNERIE OU SUR CLOISONS LEGERES.
- ✓ DISPOSITIFS DE FERMETURE AUTOMATIQUE
- ✓ INSTALLATION DE SYSTEMES DE CONTROLE D'ACCES POSSIBLE.



**PORTES RESISTANT
AU FEU EN METAL**
www.marque-nf.com

Cette marque certifie :


- la conformité à l'arrêté du 22 mars 2026
- la conformité à la norme : NF S 61-937-1 et -3
- Les valeurs des caractéristiques annoncées dans cette fiche

AFNOR Certification
11, Rue Francis de Pressencé
93571 La Plaine Saint Denis Cedex – France
Téléphone : +33 (0)1. 41.62.80.00 – Télécopie : +33 (0)1. 49.17.90.00
Sites Internet : <http://www.afnor.org> et <http://www.marque-nf.com>
Email : certification@afnor.org

NOTICE TECHNIQUE

I. VUE GENERALE :

Exemple d'une porte coulissante à deux vantaux

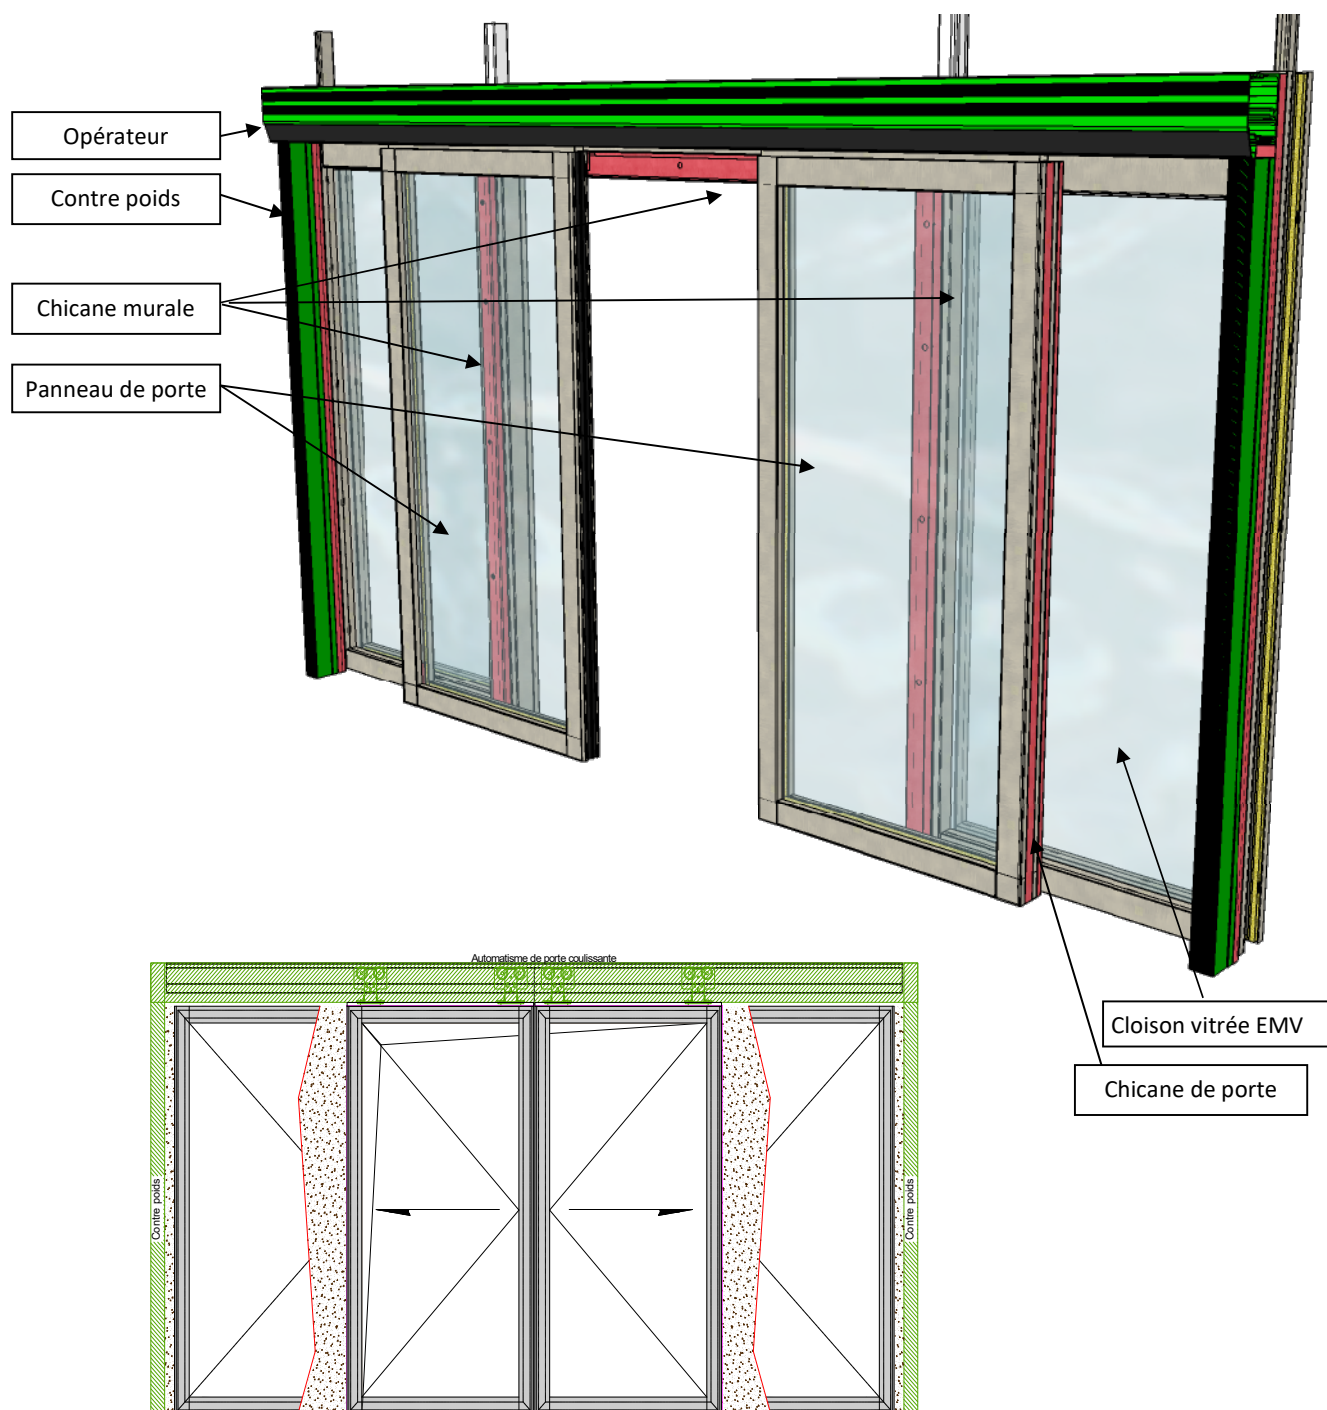

II. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE AU FEU :

Famille	DOORGLASS – Porte coulissante vitrée
Référence commerciale	TYPE 74 à 1 vantail TYPE 75 à 2 vantaux
Mode de fonctionnement	MODE 2
Procès verbaux de référence	P.V. EFECTIS de résistance au feu : 13-A-390 P.V. CNPP de classement DAS : - SA 06 01 47A et SC 17 00 09 (NF S 61937-1 et-3)

Référence commerciale	Nombre de vantail	Dimensions de passage libre (en mm)				Classement de résistance au feu (en min) **			Mode
		Largeur		Hauteur					
		Mini	Maxi	Mini	Maxi				
DOORGLASS T74/1 (b)	1	310	1100&	1725	2470&	RV	E 60 / EW 60	El ₂ 60	2
DOORGLASS T74/2 (b)	1	310	1100&	1725	2470&	RV	E 30 / EW 30	El ₂ 30	2
DOORGLASS T74/3 (b)	1	310	1100&	1725	2470&	RV	E 30	/	2
DOORGLASS T74/4 (b)	1	310	1100&	1725	2470&	RV	E 30 / EW 30	/	2
DOORGLASS T74/5 (b)	1	310	1100&	1725	2470&	RV	E 60 / EW 60	/	2
	1	310	1029&	1725	2470&	CF	E 60 / EW 60	/	2
DOORGLASS T74/6 (b)	1	310	1100&	1725	2470&	RV	E 30 / EW 30	El ₁ 30 / El ₂ 30	2
DOORGLASS T75/1 (b)	2	800	2060	1725	2470	RV	E 60 / EW 60	El ₂ 60	2
DOORGLASS T75/2 (b)	2	800	2060	1725	2470	RV	E 30 / EW 30	El ₂ 30	2
DOORGLASS T75/3 (b)	2	800	2060	1725	2470	RV	E 30	/	2
DOORGLASS T75/4 (b)	2	800	2060	1725	2470	RV	E 30 / EW 30	/	2
DOORGLASS T75/5 (b)	2	800	2060	1725	2470	RV	E 60 / EW 60	/	2
	2	800	2060	1725	2470	CF	E 60 / EW 60	/	2
DOORGLASS T75/6 (b)	2	800	2060	1725	2470	RV	E 30 / EW 30	El ₁ 30 / El ₂ 30	2

** Degré de résistance au feu = E (Etanchéité au feu) I (Isolation au feu) W (Rayonnement)

[&]Surface maxi du vantail = 2,8 m²

Nature de la paroi support :

- **Béton armé ou parpaings pleins** $mv > 2200 \text{ kg/m}^3$, $ep. > 200 \text{ mm}$
- **Béton cellulaire** $mv > 550 \text{ kg/m}^3$, $ep. > 200 \text{ mm}$
- **Cloisons légères renforcées** types KS (KNAUF), Pregyflam (LAFARGE) ou Placoflam (PLACOPLATRE) prononçant au moins les classements EI 120 pour les hauteurs envisagées.
- **Cloisons vitrées EMV BOULLET** de performances de résistance au feu au moins équivalentes à celles du bloc-porte.

Jeux de fonctionnement :

Jeu	(mm)
Entre vantail et maçonnerie	46
Recouvrement	85

Au sol	10 maxi
Entre vantaux	0 à 8

Masse du vantail : 80Kg/m² env.
 Finition Possible : Galvanisée ou électrozinguée
 Finition laquée, époxy ou inox

2. ACCESSOIRES

TYPE 74 / 75		MODE 2
OPERATEUR COUPE FEU	MARQUE PORTALP Référence DIVA Coupe-feu : PAP V00157 Intégrant : 1 motoréducteur et codeur Réf : MOT 020207 + contre poids Réf : CON 024027 + 2 puits CP Réf : PUI 024028 + kit de commande Réf : BOI 015935 + kit de programmation NAV 008455 + bouton réarmement Réf : BOU081311	X
CHARIOT	EQUIPAGE DE ROULEMENT Réf. : CHA 009289	X
DETECTION (RADAR)	2 IXIO DT1 (BEA) Réf. : RAD 008848	X
COMMANDE MANUELLE en fermeture	Bouton Bris de glace Réf. DEC 000289	X
COMMANDE MANUELLE en ouverture	Utilisation de commande volontaire	(Option)
VERROU	Verrou standard PORTALP Réf : VER 020212	(Option)

3. CONSOMMATION ELECTRIQUE

CIRCUIT	TYPE	TENSION (V)	CONSOMMATION MOYENNE (W)	CONSOMMATION EN CRETE (W)
PRINCIPAL	ALTERNATIF 50 Hz	220	50	500
DETECTION INCENDIE	A RUPTURE OU A EMISSION	12	0,02	SANS OBJET
		24	0,083	SANS OBJET
		48	0,096	SANS OBJET

III. CONSEILS

Pour que ce produit vous donne entière satisfaction, SOUCHIER-BOULLET vous conseille de respecter les consignes d'installation, les consignes d'utilisation, et les consignes de maintenance.

CONSIGNES D'INSTALLATION

Se reporter au fascicule « NOTICE DE MONTAGE ».

CONSIGNES D'UTILISATION

- Ne pas laver les vantaux à grande eau.
- Ne pas aider à la fermeture du vantail au risque de détériorer l'opérateur pour porte coulissante.
- Ne jamais laisser d'obstacle sur la trajectoire du vantail.

MISE EN SERVICE

- Alimenter le C.M.S.I. ou le D.A.D.
- Armer l'opérateur pour porte coulissante
- Programmer l'opérateur en fonction des conditions d'exploitation.

CONSIGNES DE MAINTENANCE réalisées selon la NF S 61933

Les contrôles et vérifications sont à effectuer une fois par an au minimum.

- Vérifier les câblages et les connexions.
- Simuler une détection incendie par l'intermédiaire du C.M.S.I. ou du D.A.D.
- Vérifier :
 - La bonne fermeture des vantaux.
 - Le temps de fermeture (<30 secondes).
 - La vitesse de fermeture (<0.30 m/s)
 - L'efficacité du système anti-réarmement.
 - La force à exercer sur le chant du vantail pour son arrêt (< 15 DaN).
 - La force à exercer au point de manœuvre du vantail pour un déclenchement manuel (< 15DaN)
 - L'amplitude du rebond en fermeture (< 5cm)

IV. IDENTIFICATION DU PRODUIT

- Toutes les portes sont identifiables grâce à une plaque signalétique apposée en bas du vantail coté paumelles :

←
→

↑
↓

 PORTES RESISTANT AU FEU EN METAL www.marque-nf.com NF 277 N°01	 BOULLET PORTES RÉSISTANT AU FEU	SOUCHIER-BOULLET S.A.S. Parc SEGRO – ZAC de Lamirault – 42 rue de Lamirault – CS20762 – 77090 COLLEGIEN Tél : 01.60.37.79.50 Fax: 01.60.37.79.89
Réf. :		Mode :
Lot :	Année :	Sens feu :
<i>Ne jamais enlever, peindre ou recouvrir cette plaque.</i>		

N° de fabrication

Référence Commerciale

2 derniers chiffres de l'année de fabrication

Caractéristiques de résistance au feu suivant tableau ci dessous*

RV : feu recto verso

OP : feu opposé aux paumelles / au mécanisme

CP : feu côté paumelles / au mécanisme

Mode 0 : porte normalement fermée sans système de refermeture

Mode 1 : porte normalement fermée équipée d'un système de refermeture

Mode 2 : porte normalement ouverte équipée d'un système de retenue

CARACTERISTIQUES DE RESISTANCE AU FEU	
E	Etanchéité au feu
EI	Etanchéité au feu et Isolation thermique
EW	Etanchéité au feu et rayonnement
W	Rayonnement