



| Référence | Désignation                               | COFFRET                                                    |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 06236     | Module de ligne 3A<br>Module de ligne 10A | COFFRET SADAP - REF 09003-2<br>COFFRET SADAP - REF 09010-2 |

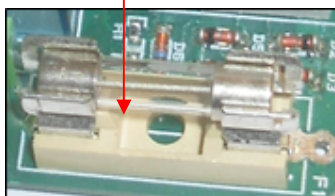

SANS CAVALIER :  
MODULE DE DEBUT OU  
DE MILIEU DE LIGNE

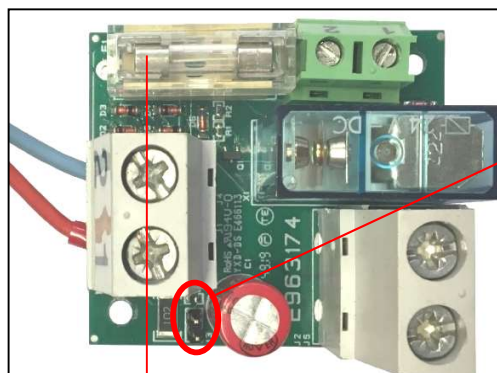


AVEC CAVALIER :  
MODULE DE FIN  
DE LIGNE

2 FUSIBLES FOURNIS, A POSITIONNER LORS DE L'INSTALLATION

Choisir l'ampérage en fonction de la  
consommation électrique de l'ouvrant

**Le fusible 3A est mis en place par défaut**

Raccordement du Module de ligne :

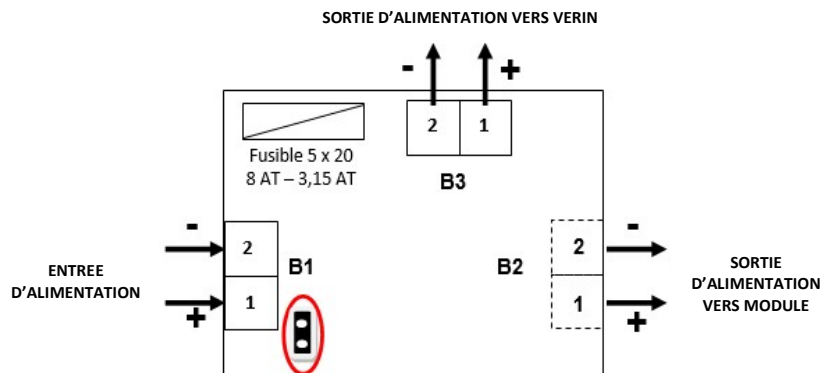

**Note : un module de ligne utilisé avec des appareils de toiture doit être prévu pour une intensité nominale maximum de 5,2 A**