

APPLICATION


- Le boîtier de report d'alarme permet le renvoi à distance des informations d'un coffret SADAP.
- Ce boîtier de report sera généralement placé dans un local décentralisé (par exemple : loge de gardien,)

SIGNIFICATION DES VOYANTS ET BOUTON POUSSOIR


1. Sous tension
2. Alarme générale feux
3. Débranchement général
4. Test / Acquiescement Voyants et signaux sonore

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Tension d'alimentation : 12 à 30 Vcc
- Consommation maxi : 40mA sous 12Vcc
50mA sous 30Vcc
- Matière plastique : ABS Blanc
- Température de stockage : -20°C, +65°C
- Température de fonctionnement : -10°C, +50°C
- Indices de protection : IP41

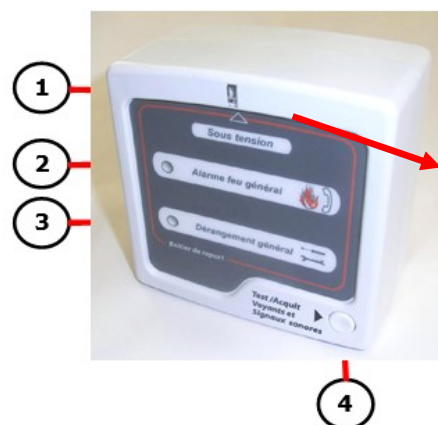

ENCOMBREMENT – FIXATION (EN MM)

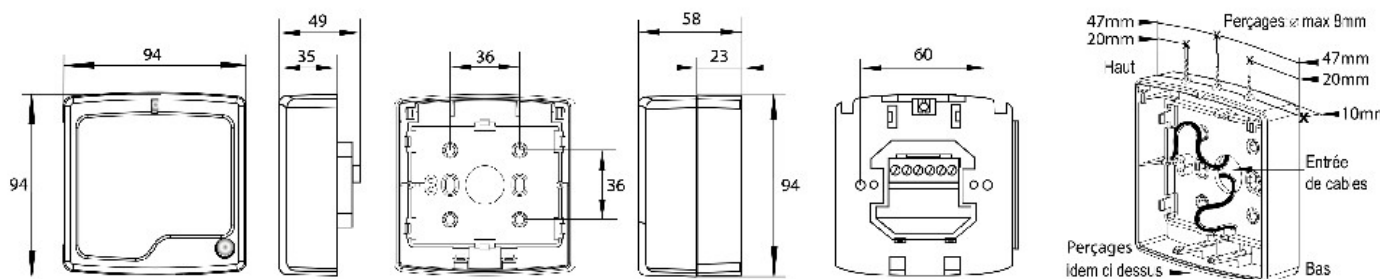


DÉMONTAGE

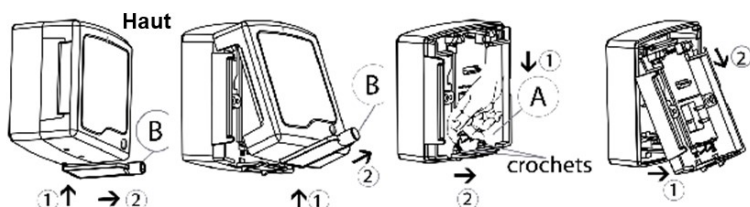

Démontage de la façade avant à l'aide de la clef outil mixte. (repère B)

Démontage de la plaque de fixation (repère A)
Déverrouiller manuellement les crochets en retirant simultanément la plaque de fixation.

MONTAGE

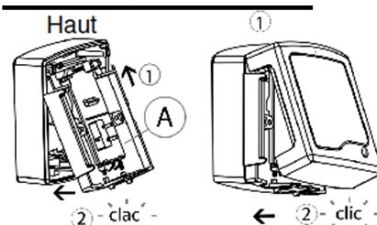

Montage de la Plaque de fixation

Montage de la façade avant

Montage impératif par le haut

REPÉRAGE DES CONNEXIONS



+ / - : Alimentation 12 à 30V CC

R4 : Non utilisée

R3 : Non utilisé

R2 : Alarme feu (0V)


R1 : Dérangement (0V)

- Utiliser un câble 2 paires 9/10ème type C2
 - Câble 9/10ème : longueur maxi 250 m
- ⇒ Important : On peut raccorder au maximum trios tableaux répétiteurs

RACCORDEMENT SUR COFFRET SADAP

BOITIER REPORT ALARME
08032-0


COFFRET SADAP

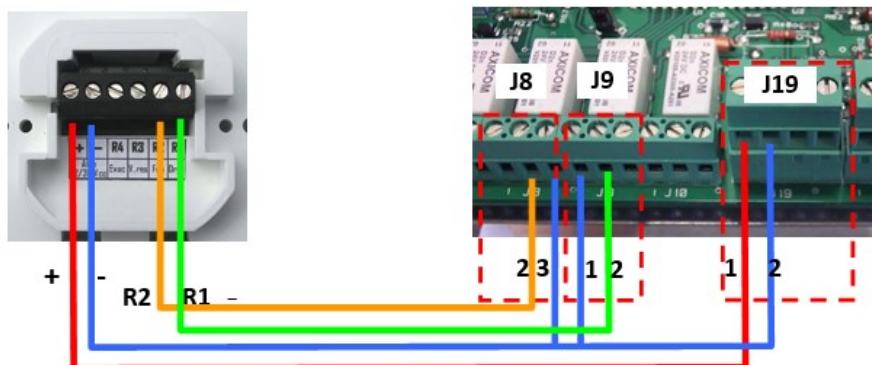

08032-0	SADAP		
+	J19 / 1		
-	J19 / 2	J8 / 3	J9 / 1
R2	J8 / 2		
R1	J9 / 2		

CONTROLE DE FONCTIONNEMENT

- Vérifier le fonctionnement des éléments de signalisation :
 - ✓ Appuyer sur le bouton « test / Acquit Voyants et Signaux sonores » du boîtier du répéteur.
 - ✓ Tous les voyants doivent s'allumer et le buzzer doit émettre un son continu.
- Faire déclencher les alarmes sur le tableau de signalisation et assurez-vous qu'elles sont transmises sur le boîtier répéteur.
 - ✓ Arrêter le signal sonore en appuyant sur le bouton « Test / Acquit Voyants et Signaux sonores ».

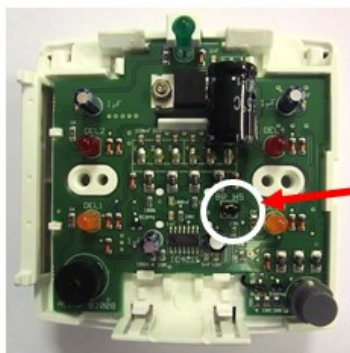

Sans cavalier : Bouton
poussoir hors service