

MONTAGE KIT SAV FLOTTEUR

NOTICE TECHNIQUE

Parc SEGRO - ZAC de Lamirault - 42 rue de Lamirault - CS20762 - 77090 COLLEGIEN - Tél. : 01 60 37 79 50 - Fax. : 01 60 37 79 89



Références	Désignation
KIT_SAV_FLOTTEUR_NFG	Kit SAV Flotteur + support pour Adiabox NFG V1/V2/V3
KIT_SAV_FLOTTEUR_WFP16	Kit SAV Flotteur + support pour Adiabox 16000 WFP-NFP V1/V2/V3
KIT_SAV_FLOTTEUR_WFP31	Kit SAV Flotteur + support pour Adiabox 31000 WFP-NFP V1/V2/V3

NOTICE TECHNIQUE



DESCRIPTIF

Le flotteur doit être installé en partie basse de l'appareil, dans le réservoir de l'ADIABOX, à côté du ventilateur.


INSTALLATION



Cas Adiabox V1

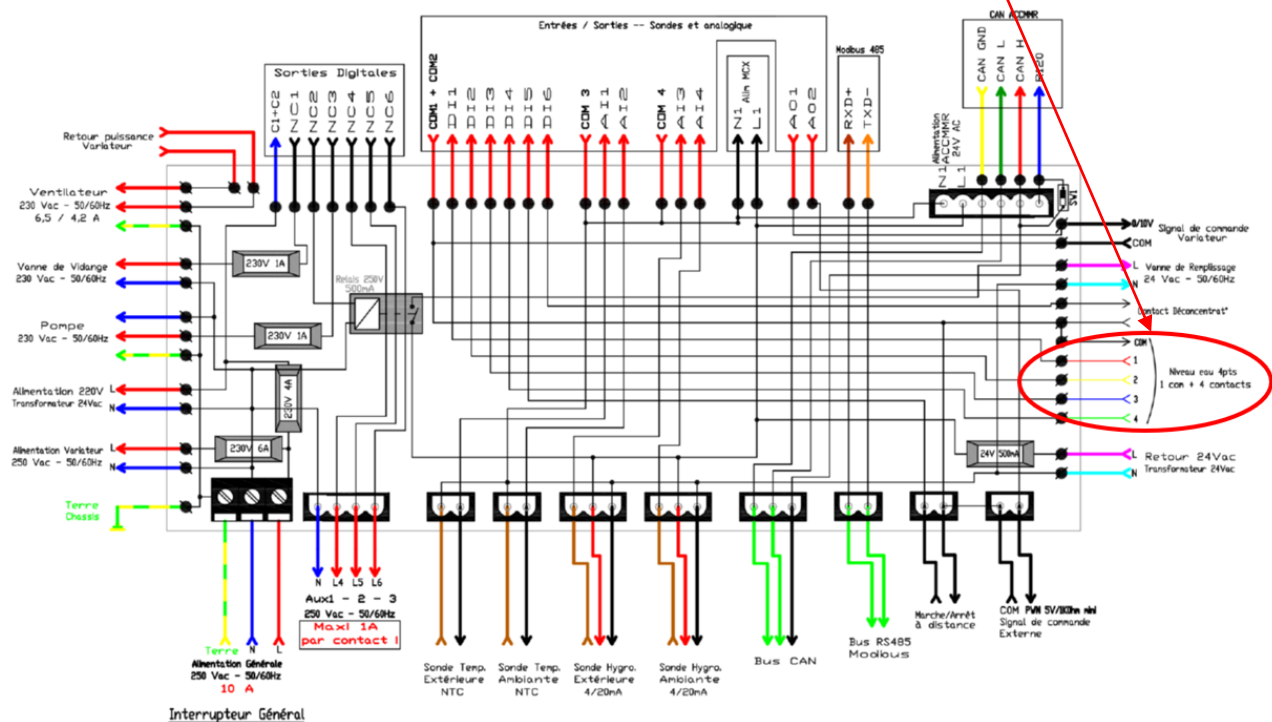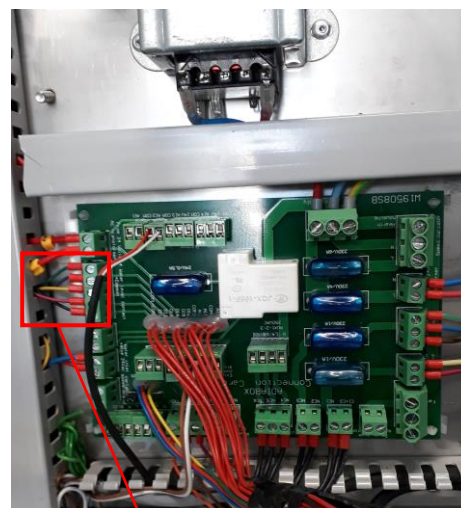


Cas Adiabox V2

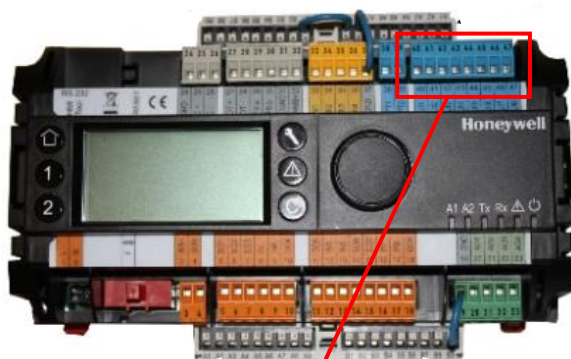




Désignation	Carte	N° Bornes		Type	Description
		Signal	Commun		
Température soufflage	Base	38	37	Contact sec	Fermé = Statut OK Ouvert = Défaut
Hygrométrie soufflage		39		Contact sec	Fermé = Demande de dérogation
Température extérieure		40		NTC20K/0-10V	
Hygrométrie extérieure		41		0-10V	
Température ambiante		42		NTC20K/0-10V	
Hygrométrie ambiante		43		0-10V	
Flotteur cuve niveau 1		44		Contact sec	Ouvert = Niveau atteint
Flotteur cuve niveau 2		45		Contact sec	Ouvert = Niveau atteint
Flotteur cuve niveau 3		46		Contact sec	Ouvert = Niveau atteint
Flotteur cuve niveau 4		47		Contact sec	Ouvert = Niveau atteint

Cas Adiabox V3

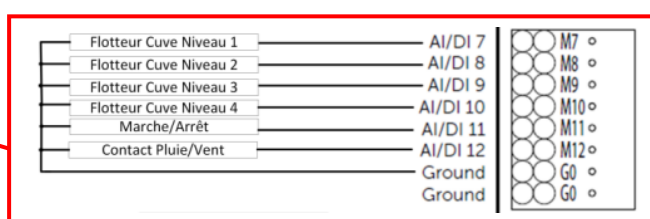

Flotteur cuve Niveau 1	Entrée digitale	Contact sec	M7 / G0	Fermé = Non Ouvert = Niveau Atteint
Flotteur cuve Niveau 2	Entrée digitale	Contact sec	M8 / G0	
Flotteur cuve Niveau 3	Entrée digitale	Contact sec	M9 / G0	
Flotteur cuve Niveau 4	Entrée digitale	Contact sec	M10 / G0	

Kits flotteurs ancienne et nouvelle génération

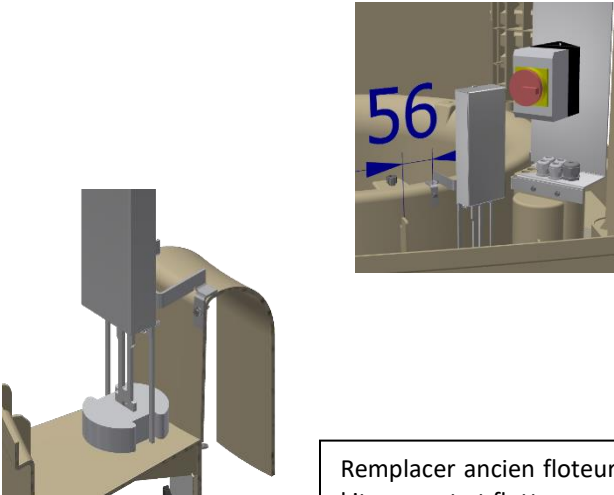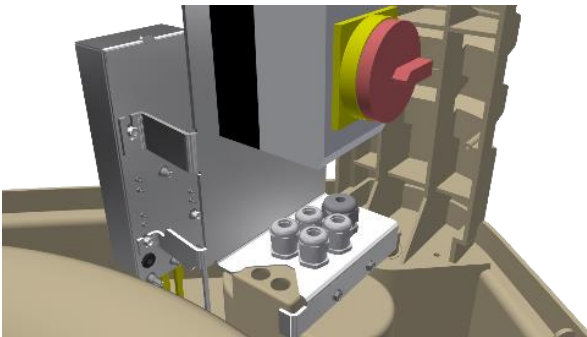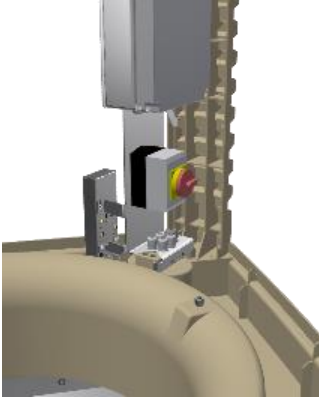ANCIENNES GENERATIONS	NOUVELLES GENERATIONS
Kit WFP 31000 (support + flotteur)    Remplacer ancien flotteur par kit support et flotteur	Kit WFP 31000 (support + flotteur) Le flotteur est à changer sur les supports existants  Remplacer uniquement le flotteur 

Kit WFP 16000 (support+flotteur)



Remplacer **ancien flotteur**
par kit **support et flotteur**



Kit WFP 16000 (support+flotteur)




Remplacer uniquement le flotteur

Kit NFG (uniquement flotteur)




Ouvrir
l'appareil

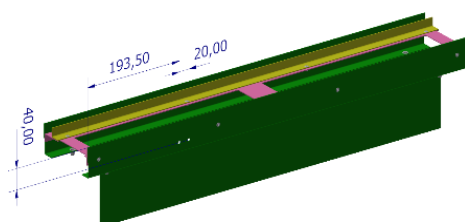


Enlever le media
Sortir le support media
Percer au cote et ajuste la cote de 193,5
Monter le support flotteur
Puis remonter l'ensemble et câbler en lieu et place



Kit NFG (uniquement flotteur)

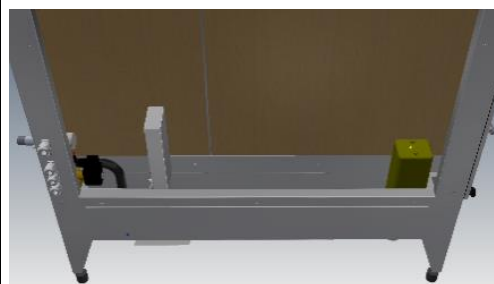

Ouvrir
l'appareil






Enlever le media
Sortir le support media
Dévisser les 2 vis en extérieur
Démontez et remontez le support
flotteur
Puis remonter l'ensemble et câbler en
lieu et place




Ces positions sont en monté des eaux.
il y a un gap de quelques mm pour le descente

TABLE	C1	C2	C3	C4
Couleur fil	Rouge	jaune	vert	bleu
Inter PUMP	0	0	0	0
Inter HAUT	0	0	0	1
Inter BAS	0	1	1	1
Inter PUMP	0	1	1	1
Inter	1	1	1	1


Noir = commun

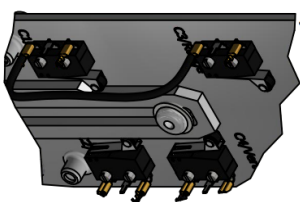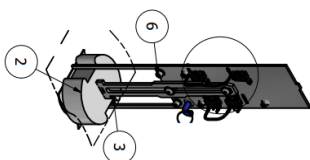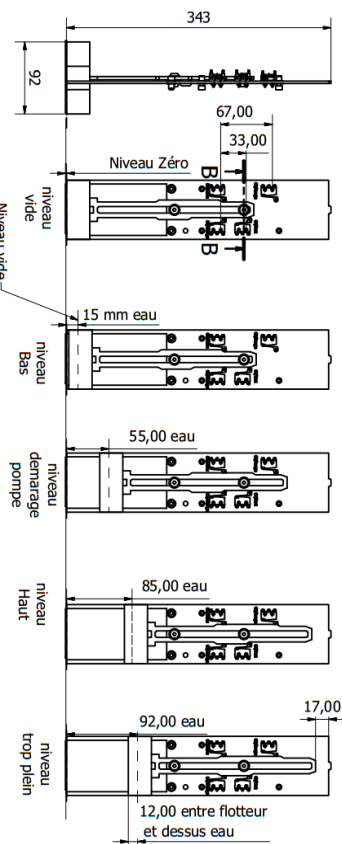

C (1)

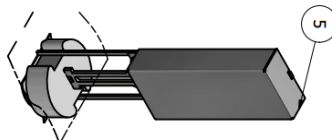

Cycle 1: 1111 on débute sans eau
Alimentation en eau
0011 niveau pompe
démarrage pompe
début de cycle 2
X cycles
0001 niveau haut
Arrêt alimentation eau
Evaporation eau
0111 Alimentation en eau
reprise cycle 2
arrêt alimentation eau
ouverture évacuation
Purge des condensas
1111 niveau vide
attente X seconde
reprise cycle 1
0000 = problème électrovanne

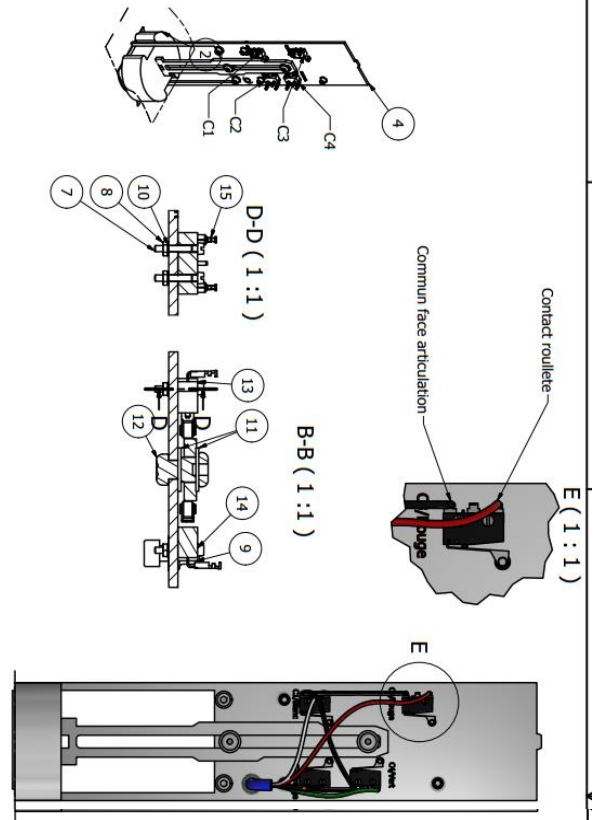

ARTICLE	QUANTITE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION
1	1	113 7 00 20	Faisceau électrique LG 0.5m WFP/NP - LG 2.0m --> NFG
2	1	113 7 00 21	Flotteur
3	1	113 7 00 22	Drapeau
4	1	113 7 00 23	Support Drapeau
5	1	113 7 00 25	Capotage
6	5	911-1006	Vis Inox Chx M5 x12
7	8	911-993	Vis à tête cylindrique fendue CS M2 x 14 (ex:brossard 1244833)
8	8	914-043	Ecroû M02 Inox
9	5	914-061	Insert M5
10	8	915-002	Rondelles eventail Ø2 inox
11	4	915-0211	Rondelles Calage Ø8-14-ep1
12	2	916-529	* GESIPA 6x14 - Entretoise
13	2	922-300	Panasonic version abs avec right cosse Roller (ABS5516409)
14	2	922-301	Panasonic version abs avec left cosse Roller (ABS5516409)
15	8	924-467	COSSE PLATE FEMELLE RS 178-8292_3.2x6.5
16	1	924-505	Passerelle fil SES DA 60_90_20(PASSE FIL HV 310 8)

11	07/12/2020	Modification technique 1111	SSA
12	07/12/2020	1111 Niveau pompe	SSA
13	20/07/2020	modification technique	SSA
14	28/04/2020	déplacement référence détaillé	SSA
15	16/12/2019	Emission	SSA
16	16/12/2019	Conçu par SSA	SSA
17	16/12/2019	Matériau: 113 7 00 20	SSA
18	16/12/2019	Matériau: 113 7 00 20	SSA
19	16/12/2019	Matériau: 113 7 00 20	SSA
20	16/12/2019	Matériau: 113 7 00 20	SSA